

ウォーターつうしん Water通信

第2号

平成 26 年 2 月

発行 枚方市上下水道局 〒573-1030 大阪府枚方市中宮北町 20 番 3 号 TEL 072-848-4199 FAX 072-848-6508

「Water 通信」は、上下水道局が取り組んでいる事業の内容や水に関する情報を広く紹介するための情報誌です。上下水道局は、平成 23 年度に水道・下水道の組織を統合し、今年 4 月で 4 年目を迎えます。平成 25 年 4 月に上下水道ビジョンを策定し、そこで掲げた目標達成を目指し、日々、さまざまな取り組みを行っています。

Water 通信第 2 号では、その取り組みの一部を紹介するとともに、市民の皆さんに役立つ情報をお届けします。

水を大切にしようね・・・



上下水道局イメージキャラクター
アクリン

水滴をモチーフにしたコロんとした形と、さわやかなブルーと赤いパンツがキュート。

上下水道局イメージキャラクターのアクリンは、上下水道局の冊子やイベントなどに登場し、愛嬌をふりまっています。

平成 25 年で

枚方の水道は80周年を迎えました

昭和 7 年、当時の枚方町は井戸水の衛生上の問題などに対応するため、水道の創設工事に着手。

翌昭和 8 年 10 月に、天野川の伏流水を水源とする「岡新町浄水場」（現在のメセナひらかた会館周辺）が完成しました。上水道竣工式には、町民 1500 人が提灯行列で練り歩くなど、町をあげて盛大に祝う中、枚方の水道事業が始まりました。

現在は、計画給水人口 41 万 9 千人の水道施設が整備され、日々、私たちの生活に欠かすことのできない安全、安心な水を供給しています。

これまでの歩みを糧に、本市水道事業の 3 つの基本理念『信頼される水道』『満足される水道』『持続可能な水道』を目指してまいります。



岡新町浄水場跡

水道発祥石碑

災害に強い水道を目指して

～ 水道施設の耐震補強と応急給水拠点の整備を進めています ～




本市の水道事業は、昭和8年の給水開始から80年を経ましたが、市内全域に安全安心な水道水を供給するため、これまでに数多くの施設を整備してきました。

現在では、中宮浄水場、高度浄水施設、受水場2箇所、配水場・配水池17箇所などが稼働し、日夜、水道水を供給し続けています。

しかしながら、多くの既存施設は、近年の大地震発生以前に整備されているため、東日本大震災のような大地震に耐えられる構造を有していません。このため、水道部では「枚方市水道施設整備基本計画」に基づき、水道施設の耐震化を順次進めているところです。



受水池基礎工事の状況

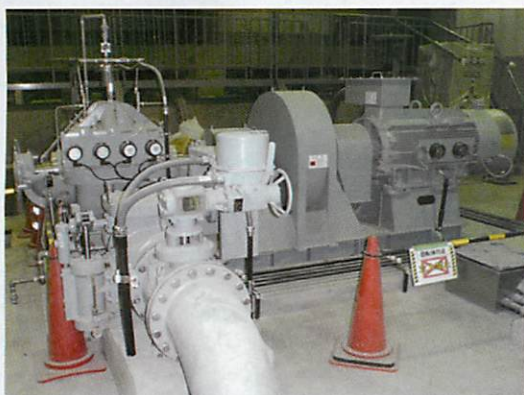

新たに設置された設備（送水ポンプ）

今回は、現在耐震化工事を進めている春日受水場について紹介します。春日受水場は、枚方市の中宮浄水場で製造した水と大阪広域水道企業団（旧大阪府営水道）村野浄水場から受水した水を合わせて、日量最大70,000 m³*（枚方市全給水量の50%以上）もの水道水を、本市の東部から南部の地域に供給するための重要な水道施設です。

春日受水場の耐震化工事は平成23年度から始まり、受水池・ポンプ設備の耐震化を図り、大地震にも対応できる施設として生まれ変わります。

さらに、停電時の備えとして自家発電設備を整備し、大地震発生時には、水道水の不要な流出を防ぎ、受水場内の水を確保するため、地震の強度により流出弁が自動的に閉じる緊急遮断弁を整備します。

受水池に緊急遮断弁を整備することで、地震等で水道管が大きく破損し給水が行えなくなった場合でも、応急給水拠点としても利用できるようになります。工事完了は、平成26年12月の予定です。



新たに設置された設備（受変電設備）

もしもの時は、春日受水場で給水できることを覚えておいてください。

この整備が完了すると、市内には、このような応急給水拠点が14箇所になります。

なお、受水池の耐震化工事の期間中は「春日テニスコート」のご利用ができませんでしたが、工事完了後には再びテニスコートが整備される予定です。

*70,000 m³：小学校のプール（25m×13m深さ1.2m）の約179杯分に相当します。

消費税率改正のお知らせ


平成26年4月1日以降の消費税率が、5%から8%に改正されることになりました。水道料金・下水道使用料の消費税につきましても、8%に改正されることとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

4月から 消費税 8%



「下水道浸水被害軽減総合計画の策定に向けて」

～ 公助・自助による新たな浸水被害軽減対策を進めています ～

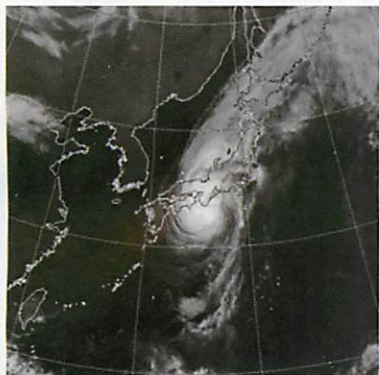

昨年9月の台風18号

昨年は、全国で局地的豪雨や台風による降雨被害が頻発しました。本市でも、平成25年9月15日から16日にかけて、台風18号の影響による雨が、市の観測史上最多となる日降水量188mmを記録するなど、一昨年に引き続き、市内の広い範囲で浸水被害が発生しました。

下水道部では、平成20年度の集中豪雨以降、計画的な浸水対策を進めていますが、昨年・一昨年のような記録的な降雨への対応は極めて困難な状況です。

平成25年度では、近年被害の大きかった蹠跚排水区において公助・自助による総合的な浸水対策に取り組む「下水道浸水被害軽減総合計画」を策定し、浸水被害の軽減に向けた新たな取り組みを進めていきます。

今後、一定規模の浸水被害実績など国の基準を踏まえながら、浸水被害の多い他の地区においても、計画策定の検討を進める予定です。

平成26年度からは、計画に基づく雨水貯留施設等の整備などのハード対策とともに、浸水被害と避難に関する情報を示す「内水ハザードマップ」の作成、土のうステーションの設置などのソフト対策も進めます。



土のうステーションの設置例

油を下水道へ流さないで

最近、市内において、油分やゴミの不適切な排出が原因で下水道管の詰まりや悪臭が発生しています。下水道管に油分を大量に含んだ生活排水を流し続けると、油分が固まり、管を詰まらせてしまいます。下水道管が詰まれば、下水道が利用できなくなり、原因者だけでなく、広い地域の市民生活に多大な影響を与えることとなります。また、下水処理場の働きを低下させることにもなります。



油は新聞紙等でふき取ってください（イメージ）。

～油を捨てる時は～

ご家庭では、てんぷら油の残りなどを下水道に流さないでください。油は布や紙に吸着させたり、固化剤等で固化させるなどしてから、一般ゴミとして捨ててください。

～排水ますや管の清掃を～

ご家庭の排水ますや下水道管を定期的に（少なくとも年1回程度）点検し、油分やゴミがたまっている場合は、除去するなど清掃を行ってください。除去した油分やゴミは水を切って、一般ゴミとして捨ててください。



油分で完全に詰まった直径800mmの管



清掃後

～ちょっとした工夫でさらにおいしく～

「水道水」をよりおいしく飲む方法

現在の水道水は、オゾンや活性炭を利用した高度浄水処理により、非常においしくなりましたが、水道法で塩素消毒が義務付けられています。

▶ その1 「水道水」をもっとおいしく飲むためには、冷やすのが一番！

水は、体温と比較して、20～25℃低いとき、最もおいしく感じると言われています。冷蔵庫などで20℃以下に冷やすと、消毒用の塩素の臭いもあまり気にならなくなります。


▶ その2 沸騰させた水を冷やせば、さらにおいしく！

消毒用の塩素の臭いが気になる人は、5分ほど沸騰させてから冷やせば、塩素がなくなるので、よりおいしくなります。

※沸騰させた水は塩素の消毒効果がなくなります。細菌などが繁殖しやすくなりますので、なるべく早く飲むようにしてください。

▶ その3 その他、おいしく飲む方法！


水道水に、柑橘類のレモン汁等を数滴落としても、塩素の臭いがなくなり、おいしく飲めます。

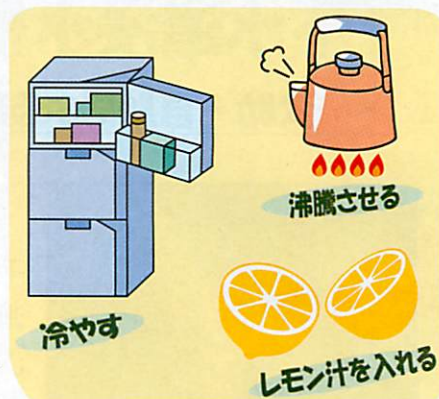

上下水道局員を装った業者、訪問販売等にご注意を！

■ 上下水道局では、次のようなことは行いません

- 突然、家庭訪問をして水質検査をすること
- 宅地内の水道管の点検・清掃および蛇口の交換
- 宅地内の排水設備の点検・清掃
- 浄水器の販売や斡旋

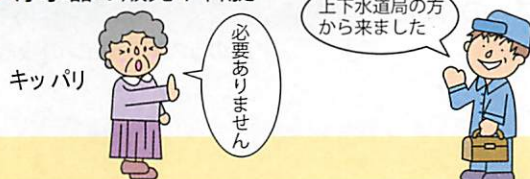

■ 不審に思われたときは・・・

職員証や身分証明書の提示を求めて確認していたるか、上下水道経営課へ直接お問合せください。

■ おかしいと思ったら・・・

上下水道経営課または消費生活センター（電話：844-2431 相談受付時間 平日午前9時30分～午後4時30分）へご相談ください。

枚方市上下水道局へのお問合せ先、ご相談は・・・

電話のおかけ間違いにご注意ください。

～ 水道 ～

水道の開閉栓、上下水道料金などについて

- お客さまセンター TEL：848-5518
FAX：898-7760

メーター検針・使用水量について

- お客さまセンター TEL：848-4197
FAX：898-7760

下水道受益者負担金について

- お客さまセンター TEL：848-5517
FAX：898-7760

メーターや道路上での漏水・貯水槽について

- 水道保全課 TEL：848-5519
FAX：858-8221

～ 下水道 ～

公共下水道の整備計画、新設・改良などについて

- 下水道整備室 TEL：841-1221（代）
FAX：841-4607

下水道の財産管理、水洗化促進、排水指導などについて

- 下水道管理課 TEL：841-1221（代）
FAX：846-4634

埋設管（上水道）について

- 給水管理課 TEL：848-5512
FAX：847-8846

給水装置の工事・指定工事店について

- 給水管理課 TEL：848-5514
FAX：847-8846

水道管布設工事について

- 水道工務課 TEL：848-5513
FAX：847-8846

水道水の水質について

- 浄水課 TEL：848-5516
FAX：848-2280

その他、水道について

- 上下水道経営課 TEL：848-4199
FAX：848-6508

下水道施設の維持などについて

- 下水道施設維持課 TEL：841-1221（代）
FAX：855-9741

その他、下水道について

- 下水道整備室（総務計画担当） TEL：841-1221（代）
FAX：841-4607