
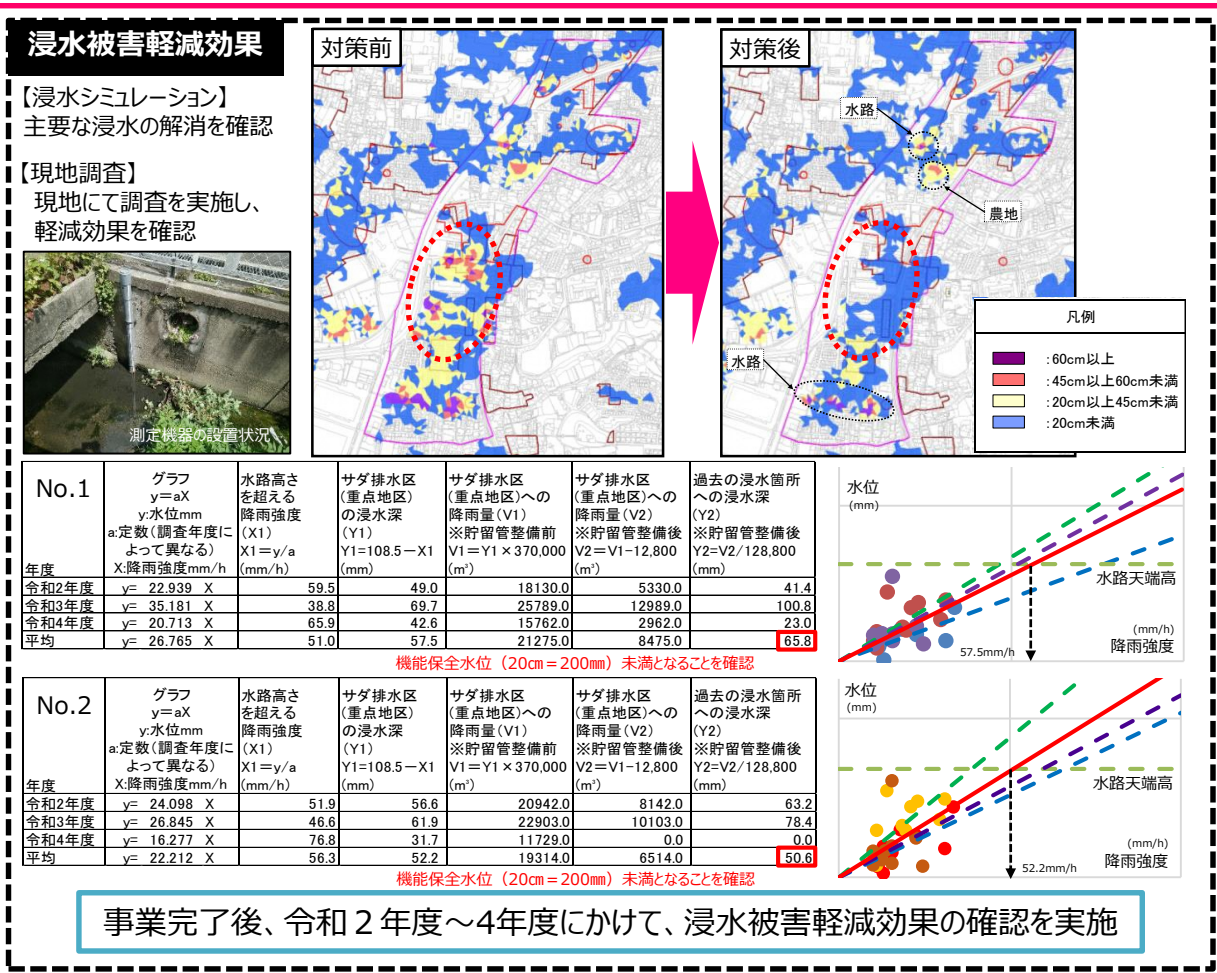


# 下水道施設整備の効果（枚方市蹠排水区浸水被害軽減総合計画）

- 蹠排水区では、平成24年8月の豪雨により**床上浸水78棟、床下浸水約1,000棟**発生。
- 枚方市は、「**枚方市蹠排水区浸水被害軽減総合計画**」を策定し、ハード対策として**既往最大降雨108.5 mm/h**に対応した施設の整備、ソフト対策として土のうステーションの設置や内水ハザードマップの作成を実施した。
- 事業完了から令和4年度までに計画降雨を超過する降雨は無かったものの、**雨水貯留管等の整備効果**により排水区における**浸水被害の軽減に大きく寄与**することを、**シミュレーション**や**現地調査**により確認できた。

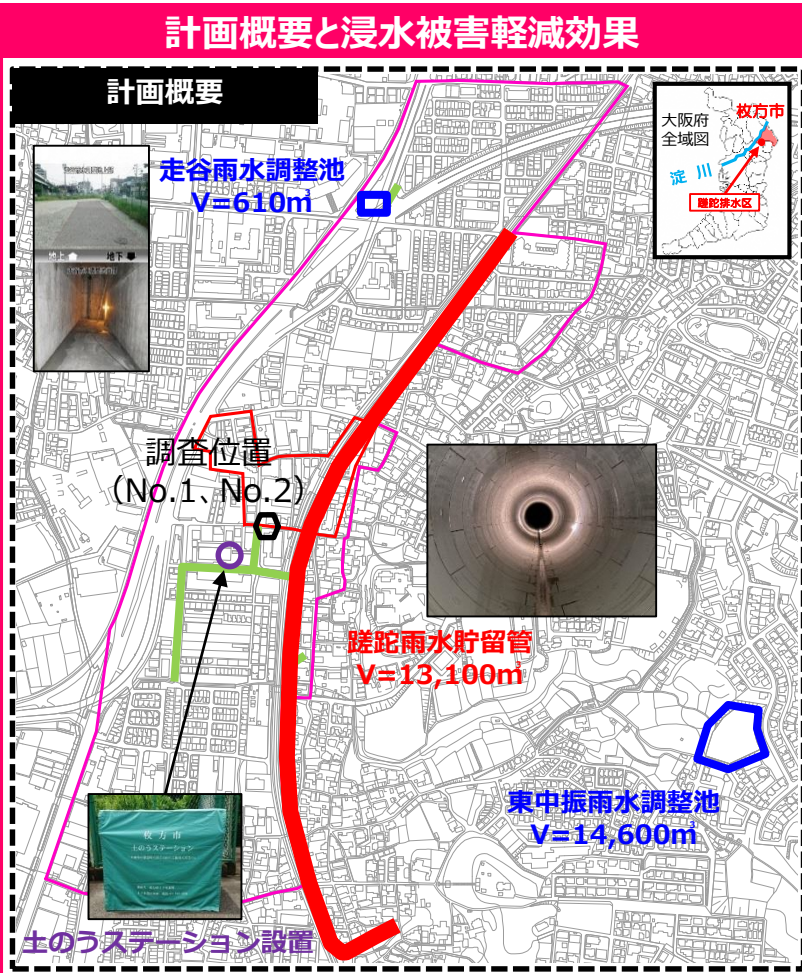

事業完了後、令和2年度～4年度にかけて、浸水被害軽減効果の確認を実施