


接続箇所（断水分岐）

…高度処理施設、急速ろ過池（洗浄排水）、  
脱水機室（脱水ろ液）、分離槽からの返送水が  
合流する管に対し接続する。

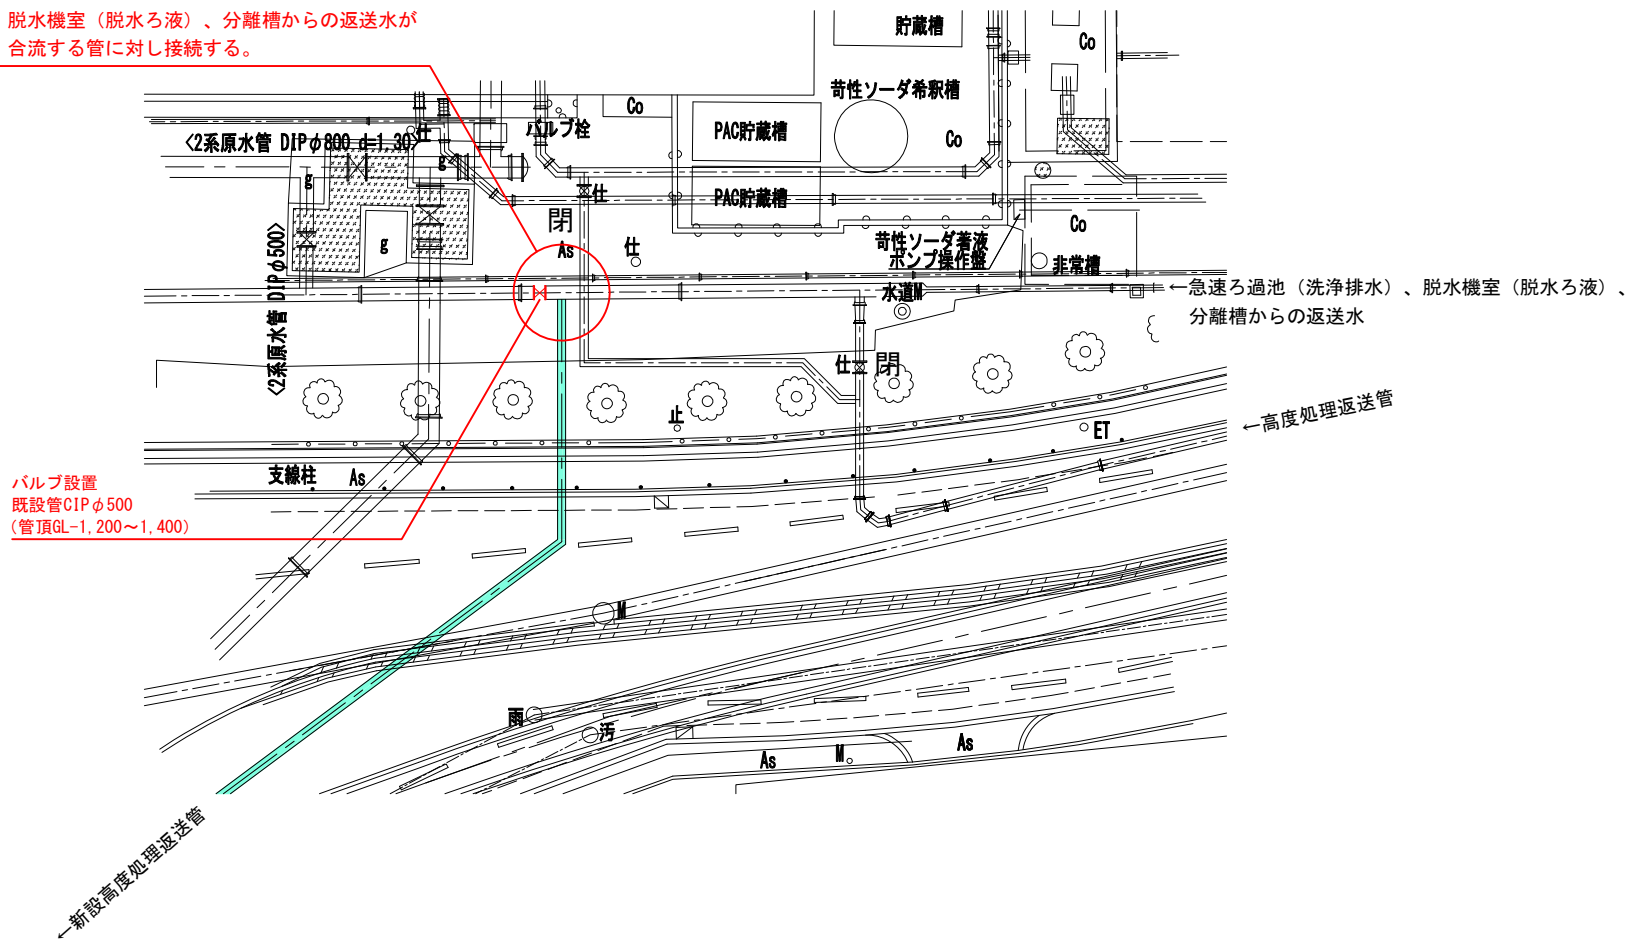

バルブ設置  
既設管CIP φ500  
(管頂GL-1,200~1,400)

←新設高度処理返送管

←高度処理返送管

←急速ろ過池（洗浄排水）、脱水機室（脱水ろ液）、  
分離槽からの返送水

