


工種別施工図

令和7年度水道管漏水等修繕工事


給水管布設工 (HIVP管)
分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)

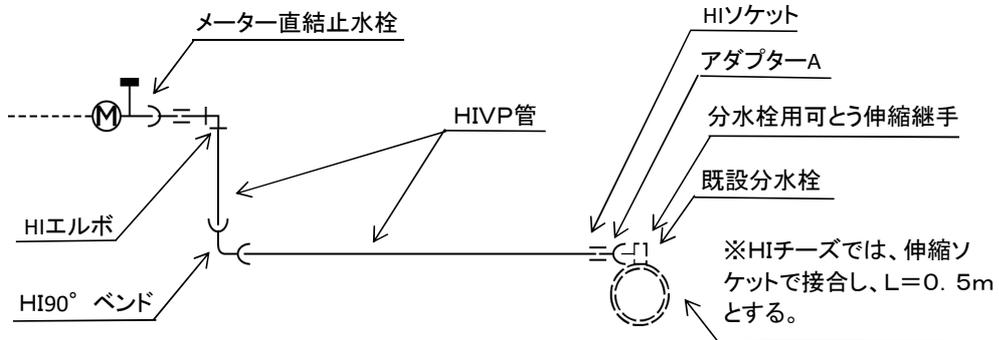

HIVP管は、L=2.0mとする

工 種		
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～直結止水栓	Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～直結止水栓	Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～直結止水栓	Φ25
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ25×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ40×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ50×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ25×Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ40×Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓	Φ50×Φ20


給水管布設工 (PE管)
分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)

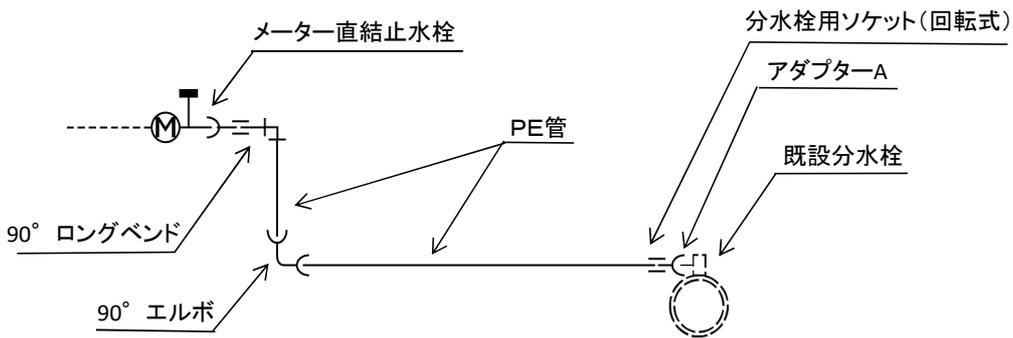

PE管は、L=2.0mとする


工 種		
給水管布設替工 (PE管)	分水栓～直結止水栓	Φ20
給水管布設替工 (PE管)	分水栓～直結止水栓	Φ25

給水管布設工 (HIVP管)
分水栓～直結止水栓 (道路止水栓あり)

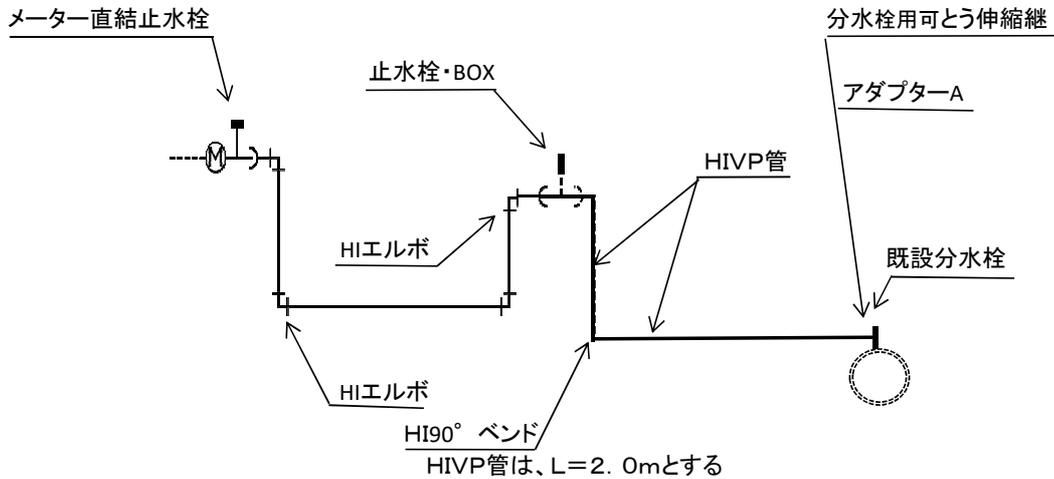

工 種	
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ25
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓 Φ40(ソフトシール)


給水管布設工 (HIVP管)
分水栓～止水栓

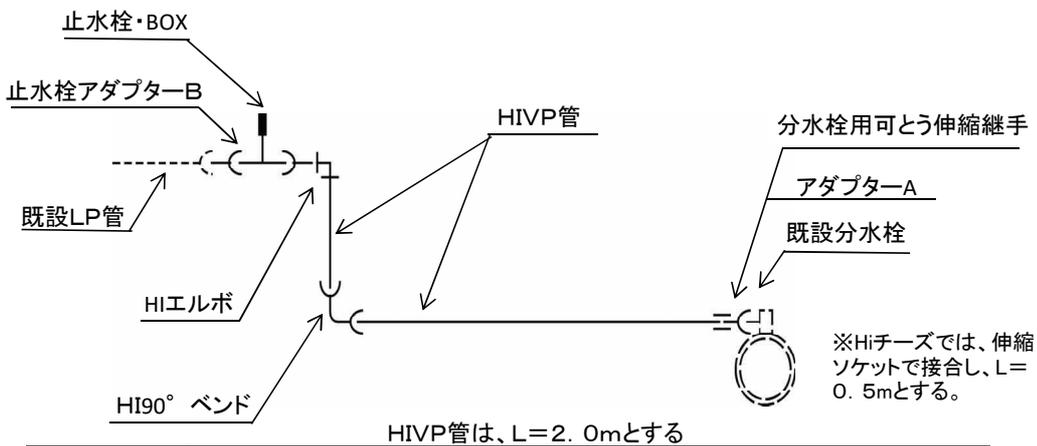

※Hiチーズでは、伸縮ソケットで接合し、L=0.5mとする。

工 種	
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓 Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓 Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓 Φ25
給水管布設替工 (HIVP管)	分水栓～止水栓 Φ30
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ25×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ40×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ50×Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ25×Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ40×Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ50×Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～止水栓 Φ50×Φ30


給水管布設工 (PE管)
分水栓～止水栓

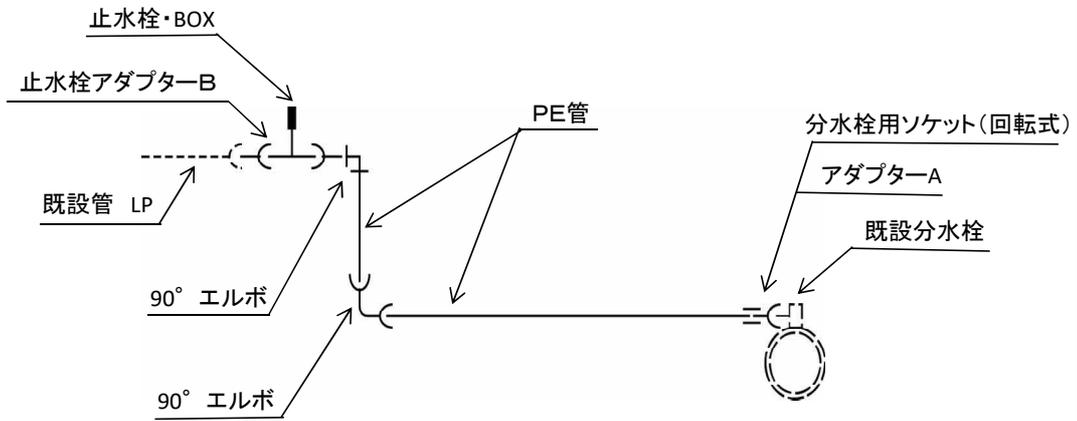

PE直管は、L=2.0mとする

工 種	
給水管布設替工 (PE管)	分水栓～止水栓 Φ20
給水管布設替工 (PE管)	分水栓～止水栓 Φ25


給水管布設工 (HIVP管)
止水栓～直結止水栓

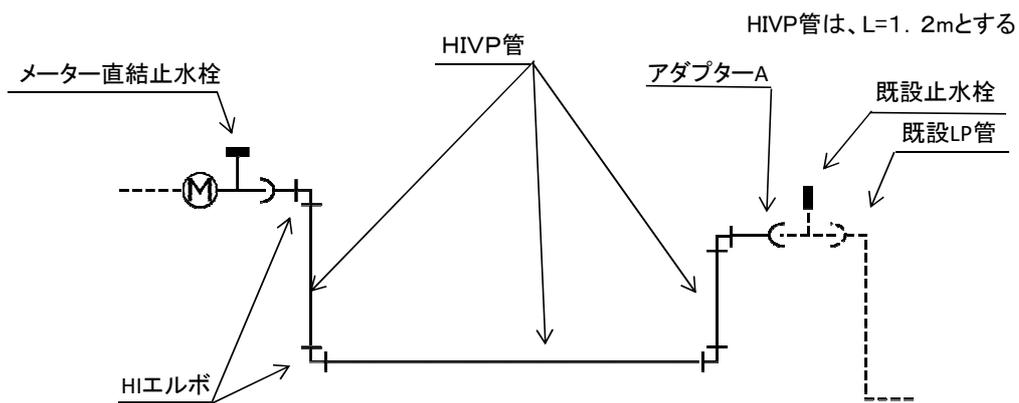

HIVP管は、L=1.2mとする


工 種	
給水管布設替工 (HIVP管)	止水栓～直結止水栓 Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	止水栓～直結止水栓 Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	止水栓～直結止水栓 Φ25
給水管布設替工 (HIVP管)	止水栓 Φ40(ソフトシール)～メーター Φ40

給水管布設工 (HIVP管)
メーター二次側

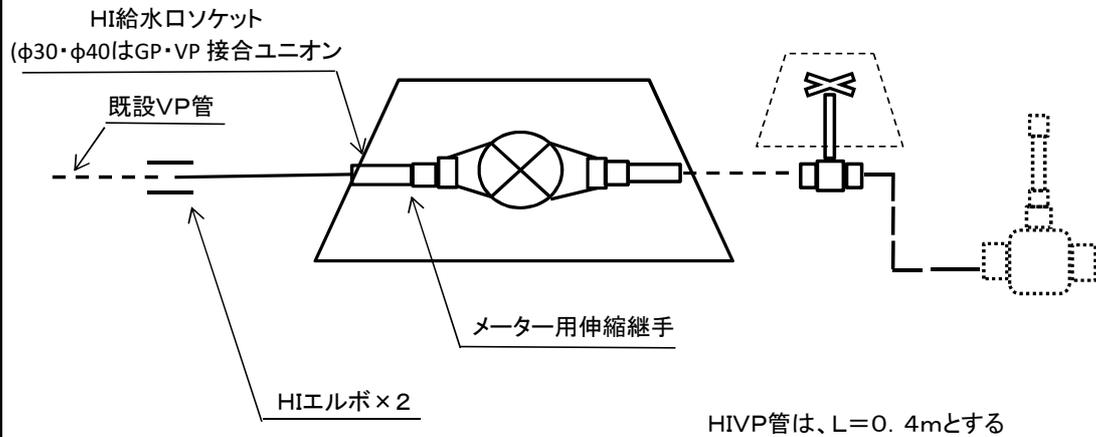

工 種	
給水管布設替工 (HIVP管)	メーター二次側 Φ13
給水管布設替工 (HIVP管)	メーター二次側 Φ20
給水管布設替工 (HIVP管)	メーター二次側 Φ25
給水管布設替工 (HIVP管)	メーター二次側 Φ40


給水管一部入替工 (HIVP管)
(既設LP鉛管)

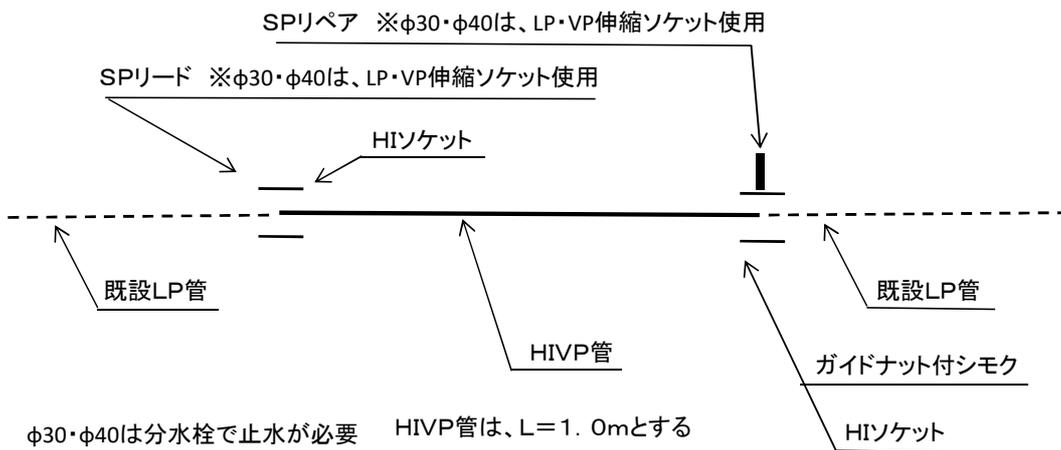

φ30・φ40は分水栓で止水が必要 HIVP管は、L=1.0mとする

工 種	
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設LP管 Φ13
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設LP管 Φ20
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設LP管 Φ25
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設LP管 Φ30
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設LP管 Φ40


給水管一部入替工 (HIVP管)
(既設HIVP管)

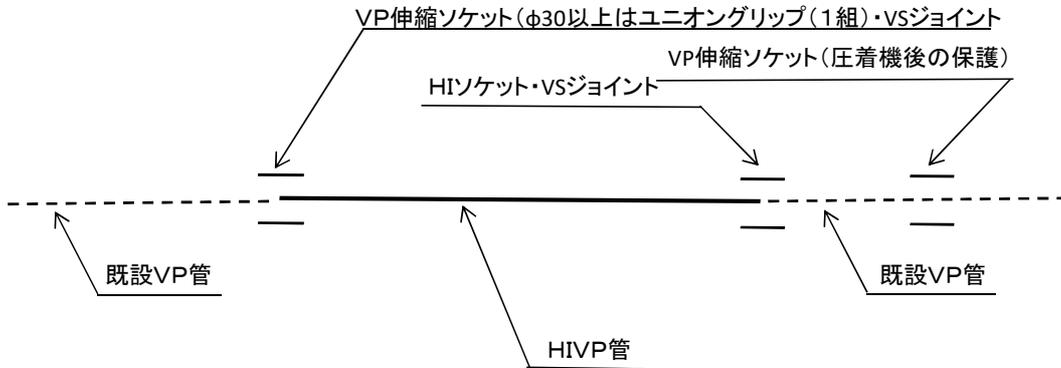

HIVP管は、L=1.0mとする

工 種	
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ13
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ20
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ25
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ30
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ40
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ40 (VSジョイント)
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ50
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ50 (VSジョイント)
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ75
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設HIVP Φ75 (VSジョイント)

給水管一部入替工 (HIVP管)
(既設VLP管)

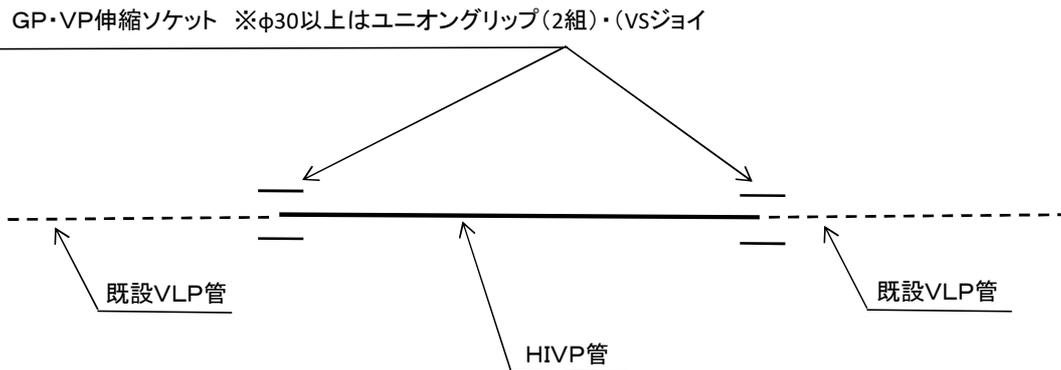


※ 止水栓1次側の修繕は、分水栓等で止水が必要

HIVP管は、L=1.0mとする

工 種	
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ13
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ20
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ25
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ30
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ40
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ40 (VSジョイント)
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ50
給水管一部入替工 (HIVP管)	既設VLP Φ50 (VSジョイント)


HIVP管布設工

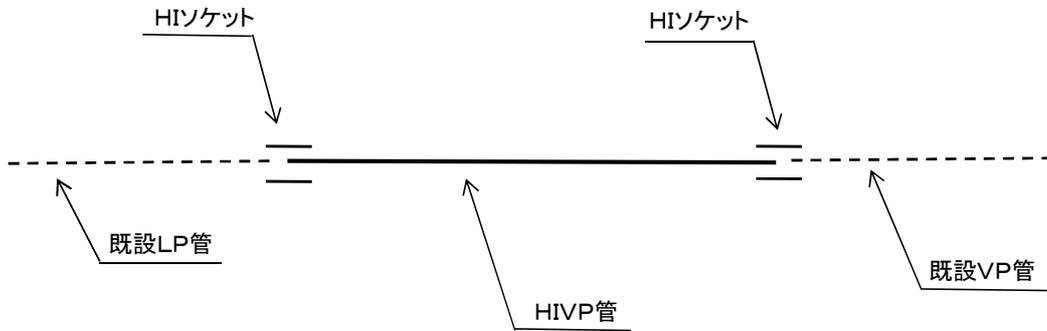

※φ30以上は分水栓等で止水が必要


		工 種
	HIVP管布設工	φ 13
	HIVP管布設工	φ 20
	HIVP管布設工	φ 25
	HIVP管布設工	φ 30
	HIVP管布設工	φ 40
	HIVP管布設工	φ 50
	HIVP管布設工	φ 75

PE管布設工

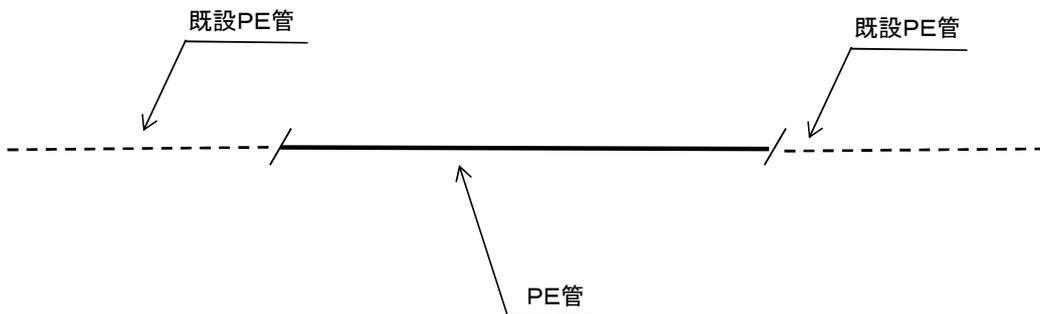


		工 種
	PE管布設工	φ 20
	PE管布設工	φ 25
	PE管布設工	φ 40

WVLP管布設工

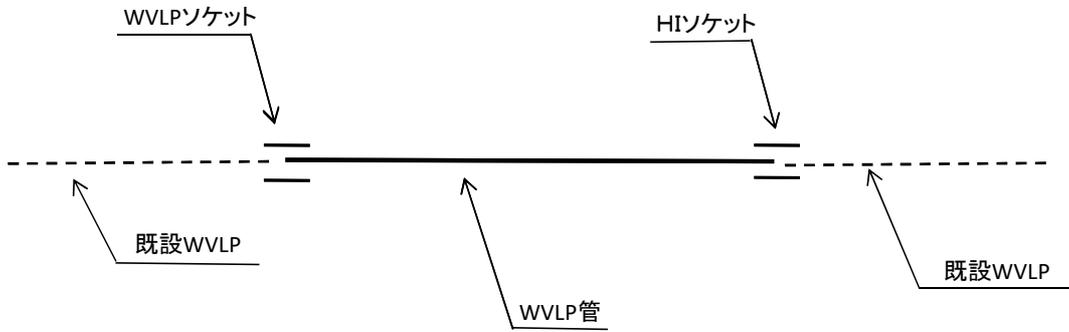


	工 種
WVLP管布設工	Φ20
WVLP管布設工	Φ25
WVLP管布設工	Φ40

HIVPキャップ取付工

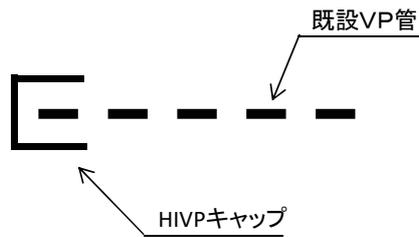


	工 種
HIVPキャップ取付工	Φ13
HIVPキャップ取付工	Φ20
HIVPキャップ取付工	Φ25
HIVPキャップ取付工	Φ40
HIVPキャップ取付工	Φ50
HIVPキャップ取付工	Φ75

補修用クランプ取付工

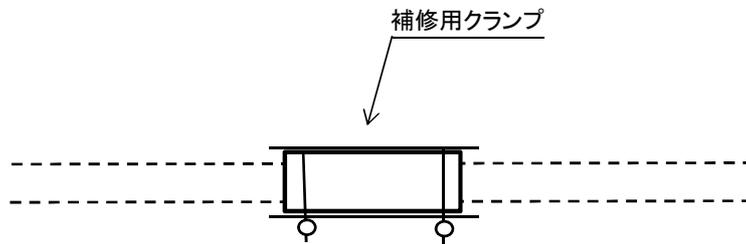


工 種	
補修用クランプ取付工	Φ13
補修用クランプ取付工	Φ20
補修用クランプ取付工	Φ25
補修用クランプ取付工	Φ30
補修用クランプ取付工	Φ40
補修用クランプ取付工	Φ50
補修用クランプ取付工	Φ75
補修用クランプ取付工	Φ100
補修用クランプ取付工	Φ150

HIVPソケット用袋ジョイント取付工

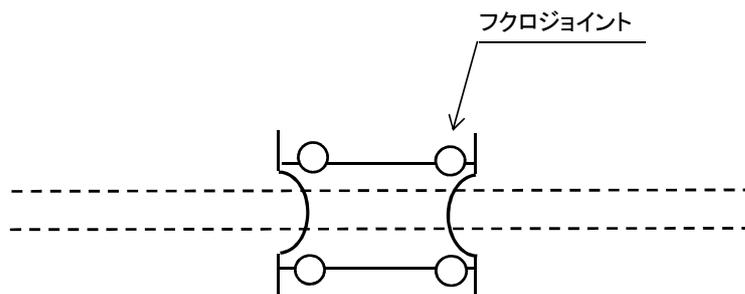


工 種	
HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ40
HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ50
HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ75

HIVPエルボ用袋ジョイント取付工

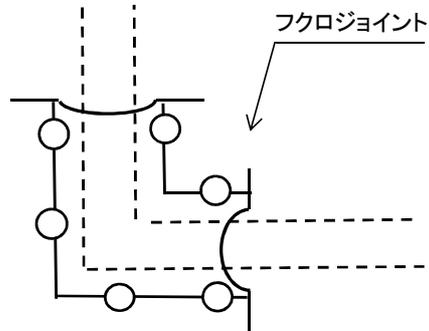


	工 種
HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ 40
HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ 50
HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ 75

HIVPチーズ用袋ジョイント取付工

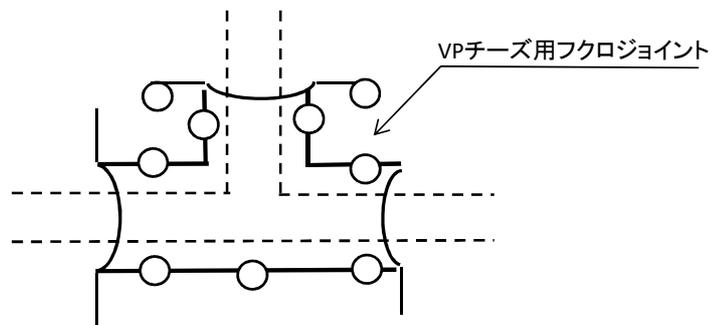


	工 種
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ 40 × φ 40
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ 50 × φ 50
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ 75 × φ 50
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ 75 × φ 75

鑄鉄用袋ジョイント取付工

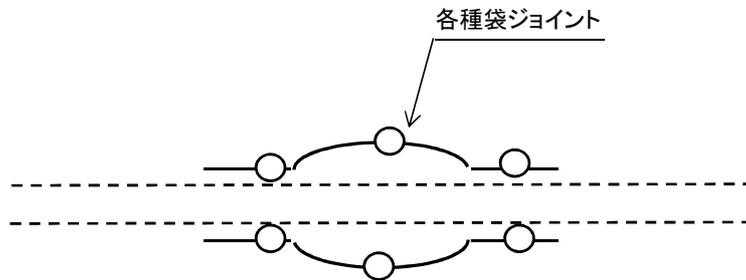


	工 種
鑄鉄用袋ジョイント取付工	Φ75
鑄鉄用袋ジョイント取付工	Φ100
鑄鉄用袋ジョイント取付工	Φ150

VCジョイント取付工

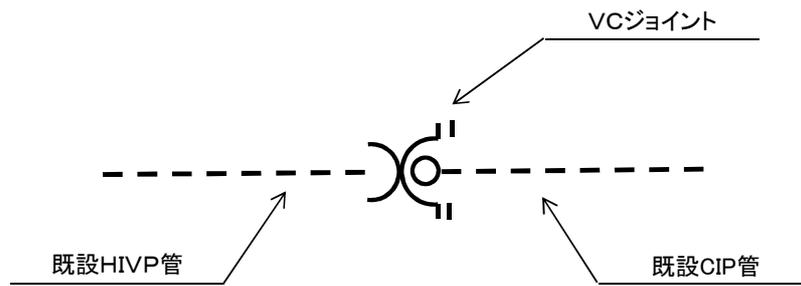


	工 種
VCジョイント取付工	Φ75

VC短管1号取付工

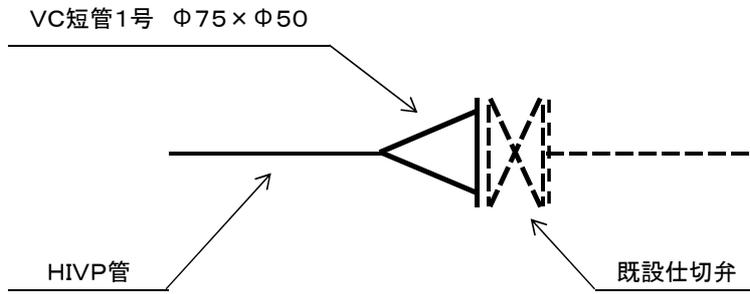


	工 種
	VC短管1号取付工 Φ75×Φ50

サドル分水栓取付・穿孔工 (本管口径 φ50~300)

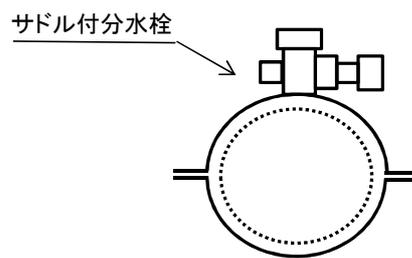


	工 種
	サドル付分水栓取付工 VPΦ50×Φ20~Φ25
	サドル付分水栓取付工 VPΦ75×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ75×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ100×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ150×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ200×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ250×Φ20~Φ40
	サドル付分水栓取付工 CIPΦ300×Φ20~Φ40

分水詰まり穿孔工

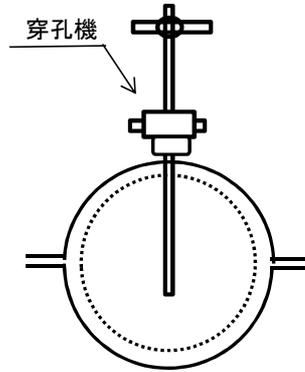


工 種	
分水詰まり穿孔工	Φ13
分水詰まり穿孔工	Φ20
分水詰まり穿孔工	Φ25
分水詰まり穿孔工	Φ30
分水詰まり穿孔工	Φ40

分水栓撤去工

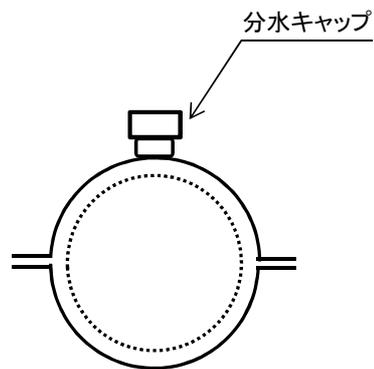


工 種	
分水栓撤去工	Φ13
分水栓撤去工	Φ20
分水栓撤去工	Φ25
分水栓撤去工	Φ30
分水栓撤去工	Φ40

鑄鐵管漏水修繕工(直管部)

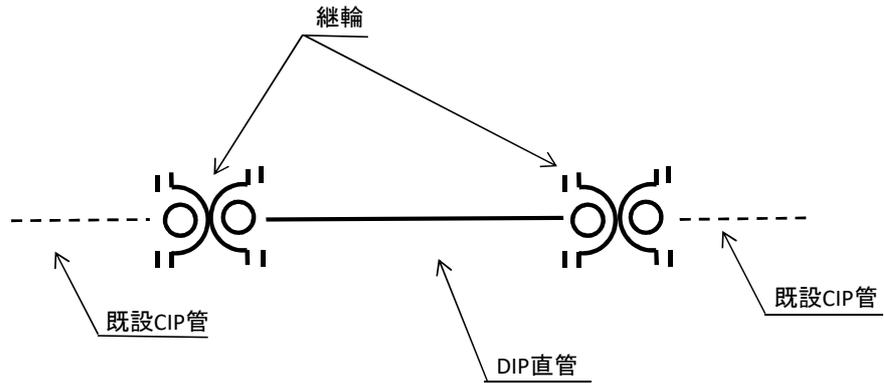


工 種	
鑄鐵管漏水修繕工(直管部)	Φ 75
鑄鐵管漏水修繕工(直管部)	Φ 100
鑄鐵管漏水修繕工(直管部)	Φ 150

鑄鐵管漏水修繕工(曲管部)

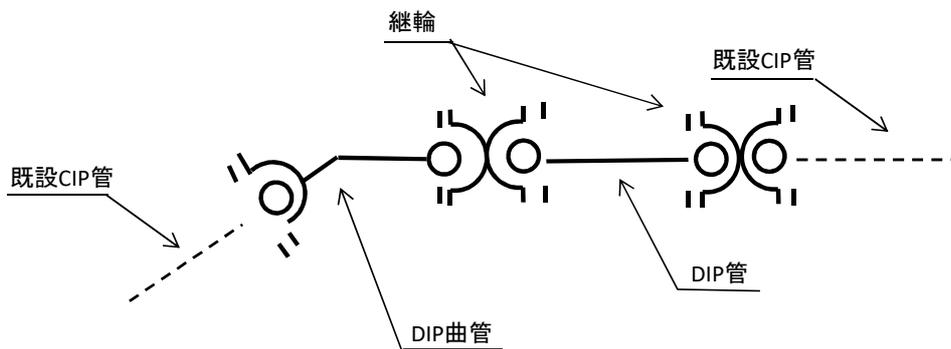


工 種	
鑄鐵管漏水修繕工(曲管部)	Φ 75
鑄鐵管漏水修繕工(曲管部)	Φ 100
鑄鐵管漏水修繕工(曲管部)	Φ 150

鑄鉄管漏水修繕工(フランジ部)

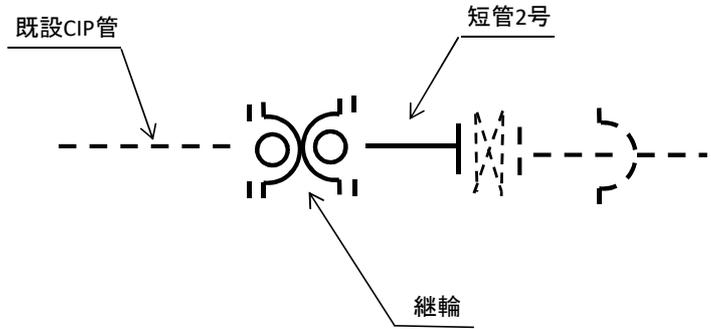


工 種	
鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ75
鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ100
鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ150

鑄鉄管布設工(曲管)

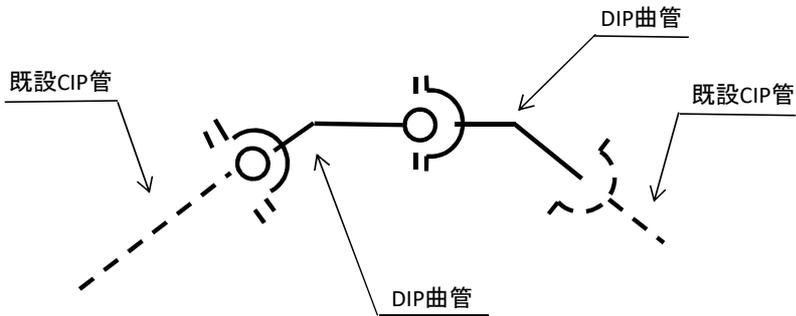


工 種	
鑄鉄管布設工(曲管)	Φ75
鑄鉄管布設工(曲管)	Φ100
鑄鉄管布設工(曲管)	Φ150

不断水T字管設置工

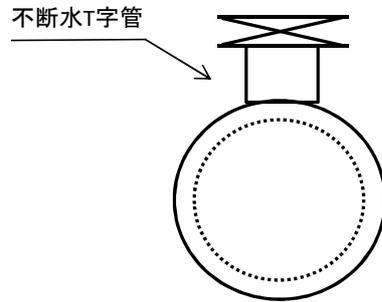


	工 種
不断水T字管設置工	Φ75
不断水T字管設置工	Φ100
不断水T字管設置工	Φ150

不断水簡易仕切弁設置工

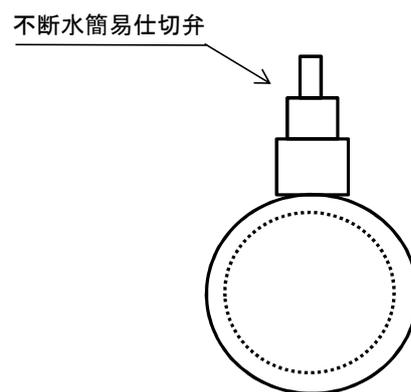


	工 種
不断水簡易仕切弁設置工	Φ75
不断水簡易仕切弁設置工	Φ100
不断水簡易仕切弁設置工	Φ150

フランジ蓋取付工

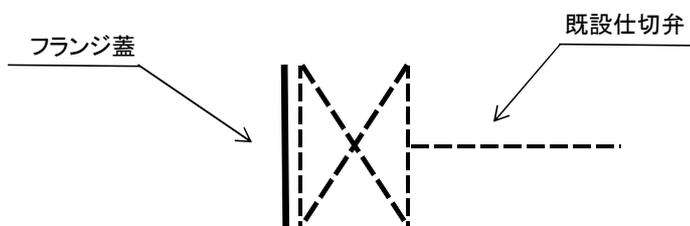


		工 種
	フランジ蓋取付工	Φ 75
	フランジ蓋取付工	Φ 100
	フランジ蓋取付工	Φ 150

メカ栓取付工

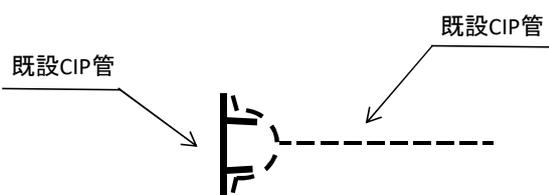


		工 種
	メカ栓取付工	Φ 75
	メカ栓取付工	Φ 100
	メカ栓取付工	Φ 100

漏水防止金具取付工(印籠継手用)

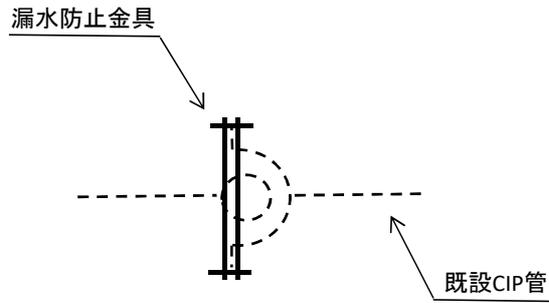


工 種	
漏水防止金具取付工	Φ 75
漏水防止金具取付工	Φ 100
漏水防止金具取付工	Φ 150
漏水防止金具取付工	Φ 200
漏水防止金具取付工	Φ 250
漏水防止金具取付工	Φ 300

仕切弁取替工

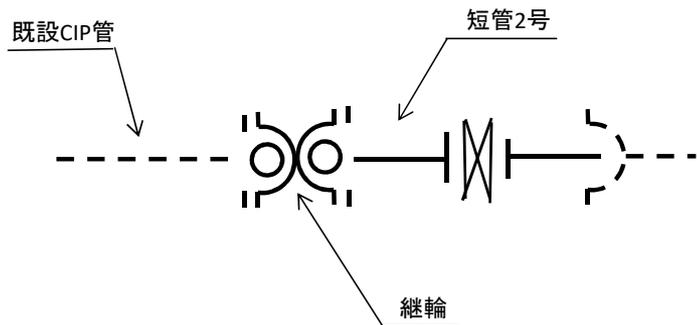


工 種	
仕切弁取替工	Φ 75
仕切弁取替工	Φ 100
仕切弁取替工	Φ 150

消火栓取替工

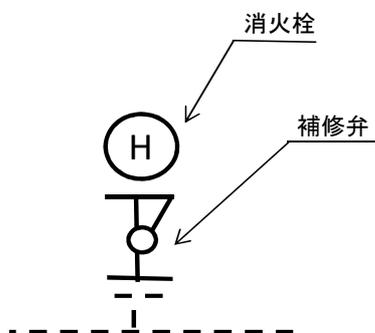


	工 種
消火栓取替工	Φ75(補修弁あり)
消火栓取替工	Φ75(補修弁なし)

止水栓ボックス取替工

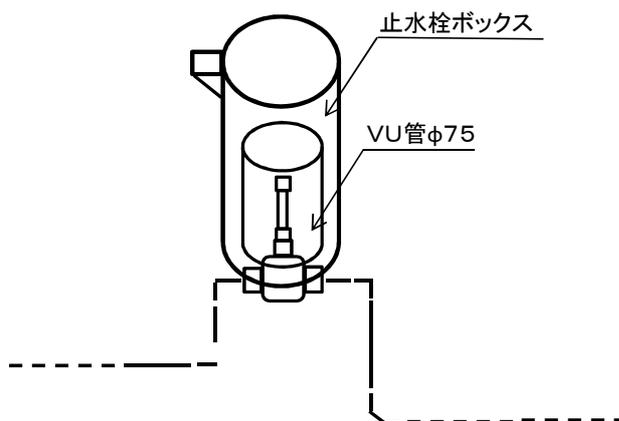


	工 種
止水栓ボックス取替工	

量水器ボックス取替工

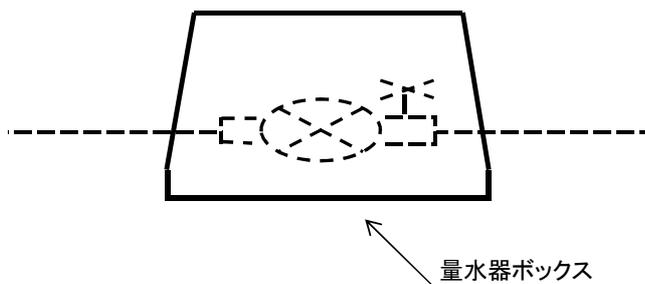


工 種	
量水器ボックス取替工	Φ13
量水器ボックス取替工	Φ20
量水器ボックス取替工	Φ25
量水器ボックス取替工	Φ40

仕切弁ボックス高さ調整工

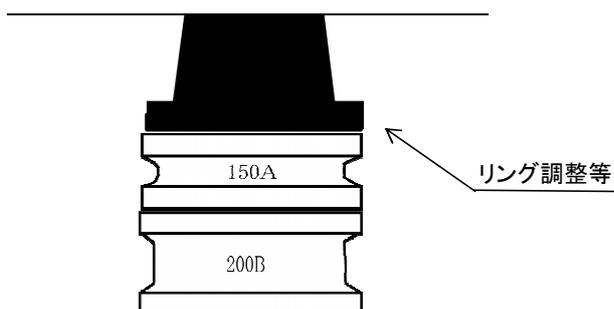


工 種	
仕切弁ボックス高さ調整工	1号
仕切弁ボックス高さ調整工	2号

消火栓ボックス高さ調整工

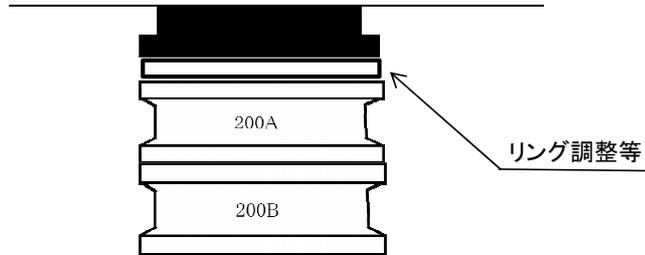


	工 種
消火栓ボックス高さ調整工	角型
消火栓ボックス高さ調整工	丸型

仕切弁ボックス取替工(1号)

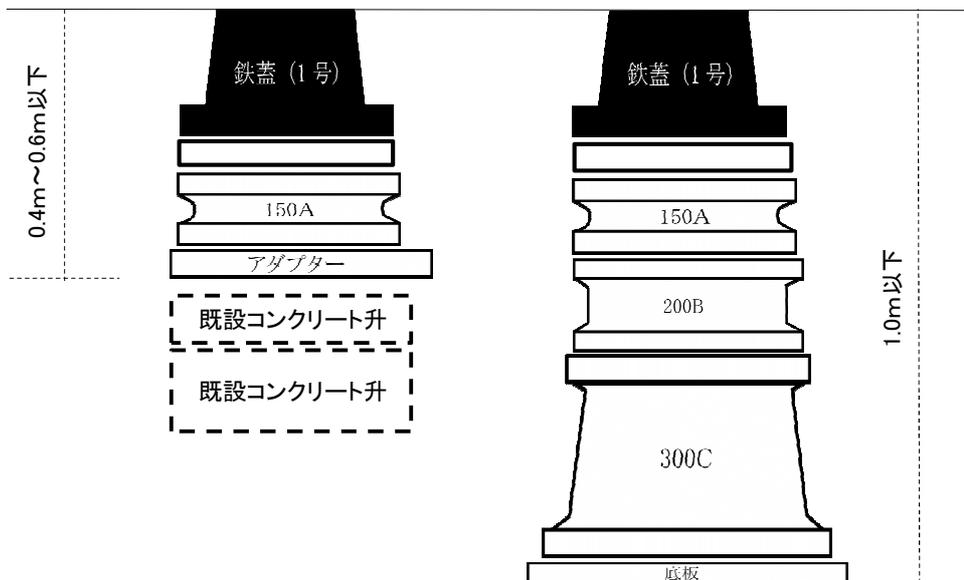


	工 種
仕切弁ボックス取替工(1号)	H=0.4m以下
仕切弁ボックス取替工(1号)	H=0.6m以下
仕切弁ボックス取替工(1号)	H=1.0m以下

仕切弁ボックス取替工(2号)

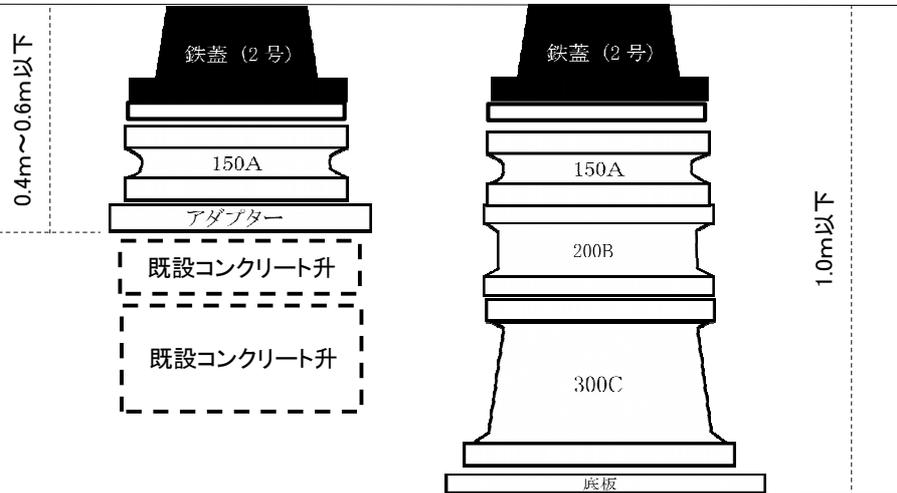


工 種	
仕切弁ボックス取替工(2号)	H=0.4m以下
仕切弁ボックス取替工(2号)	H=0.6m以下
仕切弁ボックス取替工(2号)	H=1.0m以下

消火栓ボックス取替工(角型)

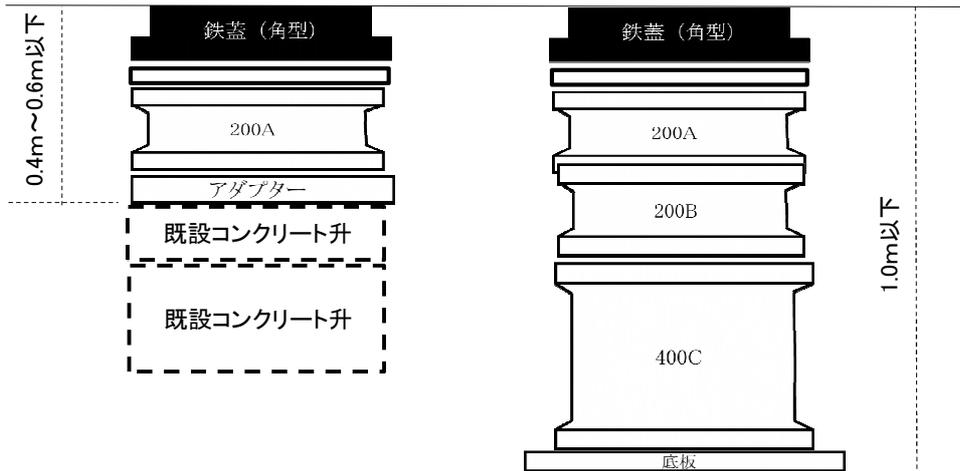


工 種	
消火栓ボックス取替工(角型)	H=0.4m以下
消火栓ボックス取替工(角型)	H=0.6m以下
消火栓ボックス取替工(角型)	H=1.0m以下

消火栓ボックス取替工(丸型)

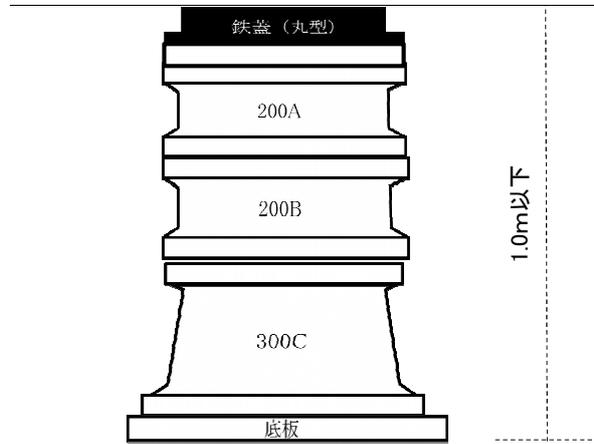


工 種	
消火栓ボックス取替工(丸型)	H=0.6m以下
消火栓ボックス取替工(丸型)	H=1.0m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As5cm) (機械施工)既設As5cm

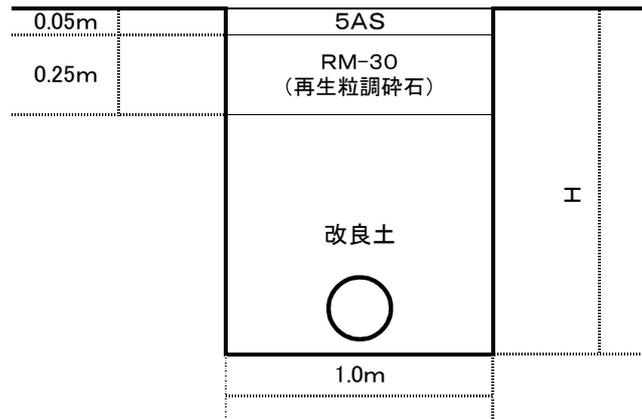


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.8m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.0m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.2m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
(機械施工) 既設As10cm

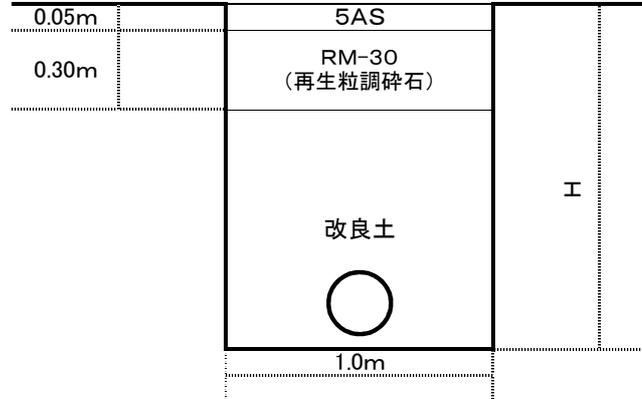


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=0.8m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.0m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.2m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.4m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.4m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As10cm)
(機械施工) 既設As10cm

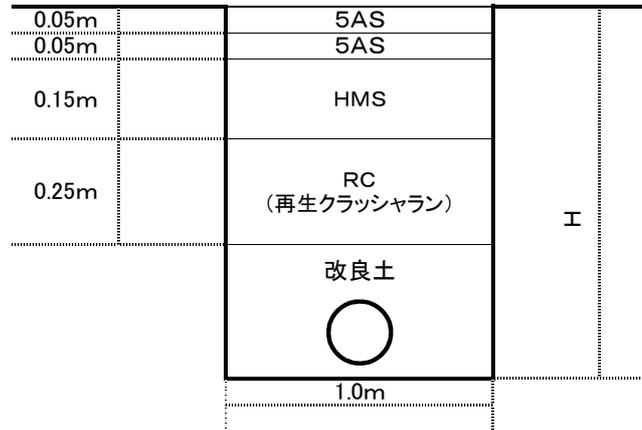


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=0.8m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.0m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.2m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.4m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工 (機械施工)	H=1.4m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工(As10cm)
(機械施工)既設As15cm

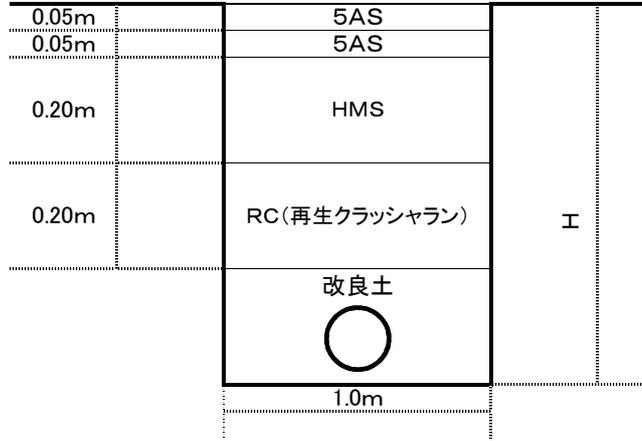


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.8m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.0m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.2m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工(As15cm)
(機械施工)既設As15cm

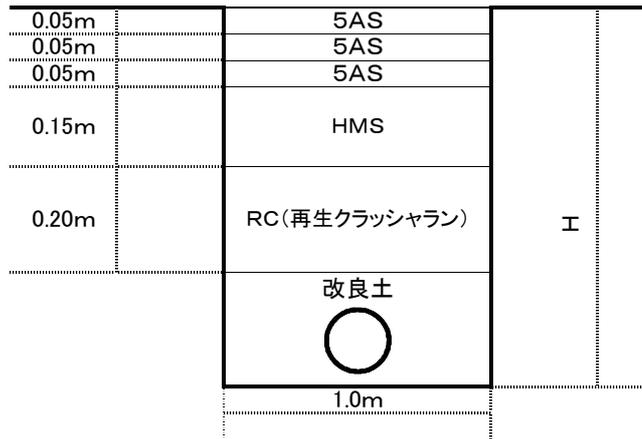


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.8m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.0m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.2m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
(人力施工)既設As5cm

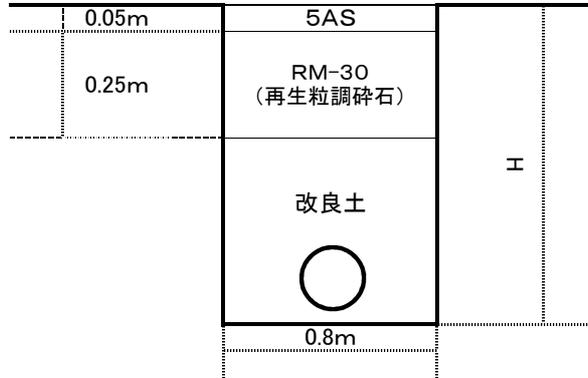


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
(人力施工)既設As10cm

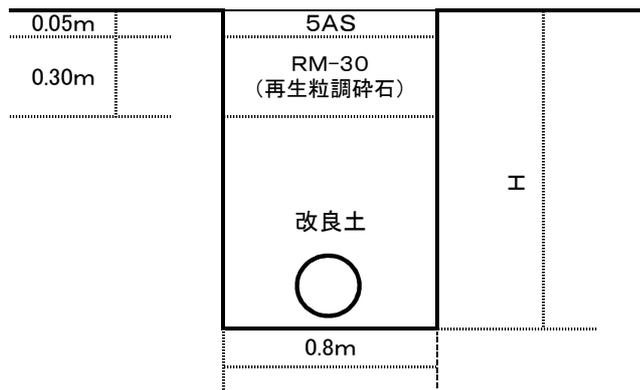


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As10cm)
(人力施工)既設As10cm

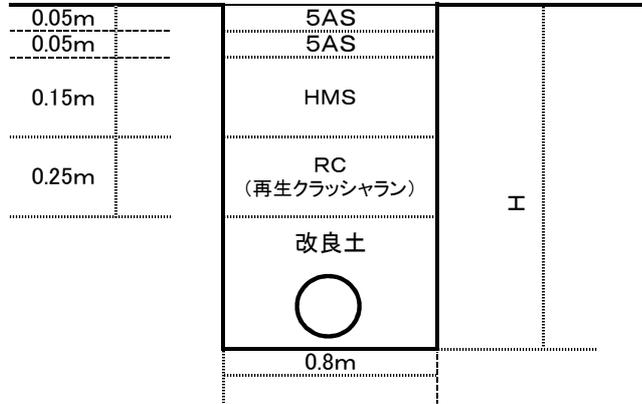


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.6m以下
掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工)	H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As5cm)
止水栓(人力施工)既設As5cm

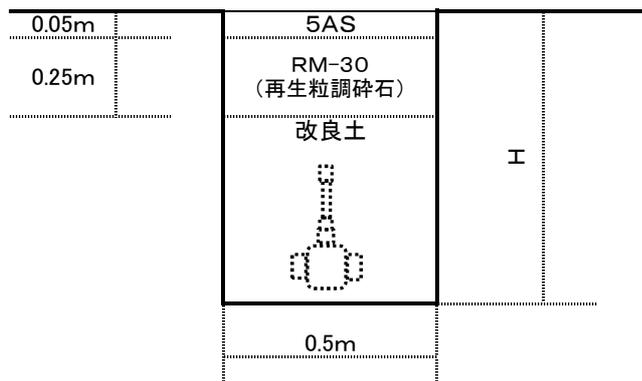


工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工 止水栓(人力施工)	H=0.5m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
止水栓 (人力施工) 既設As10cm

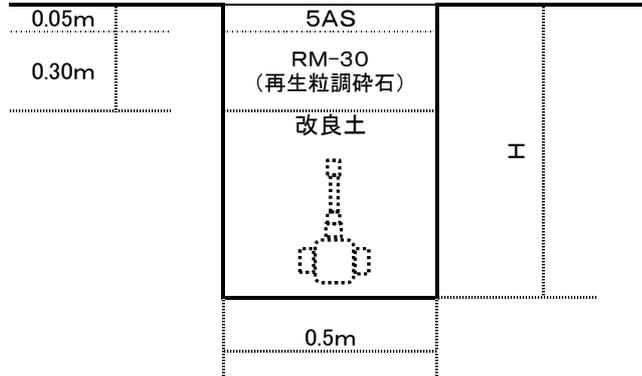

工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工	止水栓 (人力施工) H=0.5m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工 (モルタル2cm)
メーター周り (人力施工)

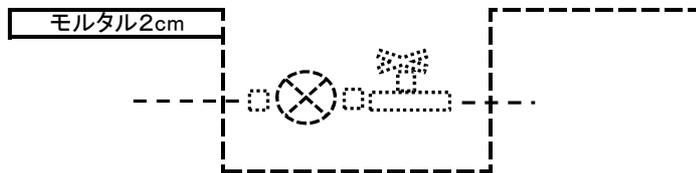

工 種	
掘削・埋戻し・仮復旧工 (モルタル2cm)	メーター周り (人力施工)

交通誘導警備員 A

交通誘導業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員。

交通誘導警備員 B

交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの。