


# 送煙調査について

## ○調査目的

現在埋設されている污水管に損傷や誤接合が無いかの確認のため調査を行います。

## ○調査内容

調査内容は污水マンホールから水蒸気を送風し、污水管に亀裂（きれつ）や雨水の流入が無いかを水蒸気の立ち上がりで確認します。また、水蒸気による調査を行わないところは路上調査にて行います。

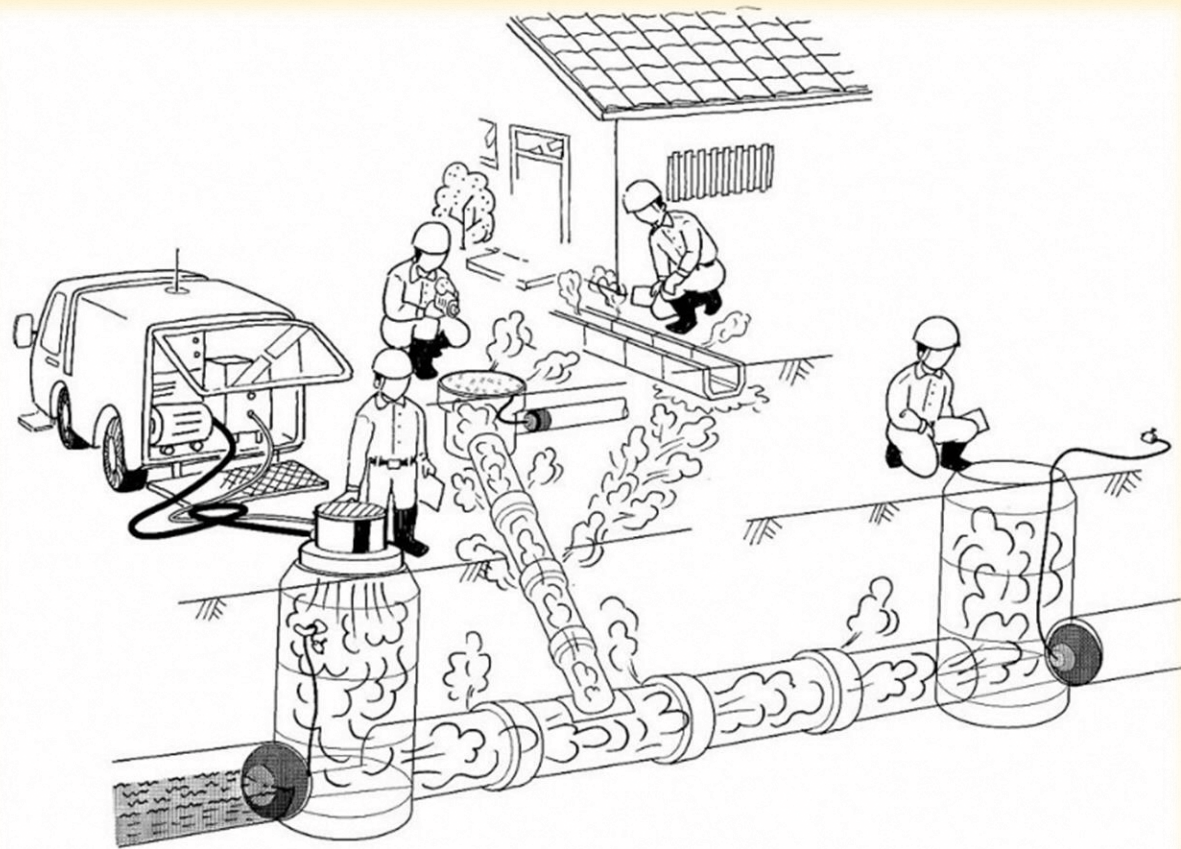

## 【送煙調査とは】

- ・マンホールの蓋を開け、一時的に密閉した汚水管の中を水蒸気で充満させて、道路上から異常箇所、誤接箇所からの水蒸気の流出が無いかを観察します。  
なお、使用する水蒸気は人体に無害なものです。
- ・各ご家庭や建物に水蒸気が入ることがあります。
- ・汚水管内部の水量が多い場合、ポンプを使用して仮の排水を行う場合があります。

## 【路上調査とは】

- ・マンホールの蓋、汚水枥を開けたり、叩いたりして汚水管に接続されている施設の状況を目視、音等で確認する調査です。

## 【共通事項】

- ・道路上に汚水枥が無く、ご家庭の敷地内に有る場合、作業員がお声掛けをし、開けさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

## 【調査期間中について】

- ・調査期間中は、対象路線において、片側交互通行等の交通規制が必要になる場合があります。近隣の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力よろしくをお願いいたします。
- ・送煙調査による火災の心配はありません。煙を見ても消防署への連絡は慎重に行ってください。  
(消防署へは送煙調査をすることを通知します。)

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

# 調査の様子

水蒸気を污水管へ  
送っている様子

污水柵の蓋を開けたところ…

※亀裂や誤接合があった場合は、  
このような水蒸気が出ます。