

令和 6 年（2024 年） 8 月 23 日

報道機関 各位

枚方市提供

地下水における PFOS 及び PFOA に関する調査について

令和 6 年 8 月 23 日、市が実施した地下水の水質検査の結果、有機ふっ素化合物である PFOS 及び PFOA が、暫定指針値※を超えて検出されたことを確認しましたのでお知らせします。なお、現在のところ、本事案による健康被害の報告は受けておりません。

本件は、令和 6 年 5 月 29 日付け国土交通省・環境省事務連絡「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査について」に基づき、PFOS 及び PFOA の濃度把握を依頼した調査協力施設からの結果報告をうけて、市で確認検査を行ったものです。

周辺地域（別紙地図参照）においては、井戸水の飲用を控えるよう継続して周知します。

1 地下水測定結果

物質名	暫定指針値	地域	測定値
PFOS 及び PFOA	0.00005 mg/L	1	0.000074 mg/L
		2	0.000070 mg/L

2 今後の対応について

『PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き』（令和 2 年 6 月 環境省・厚生労働省）に基づき、次のとおり対応します。

- ・周辺地域の広がりを確認するため、井戸水の水質調査を行います。
- ・周辺地域において発生源等の調査を行います。
- ・周辺地域の井戸所有者に対し、井戸水の飲用を控えるよう継続して周知します。

※暫定指針値とは、河川や地下水などの水質汚濁に関し、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として定められた要監視項目における目標値のことです。PFOS 及び PFOA に係る暫定指針値は、令和 2 年 5 月に PFOS 及び PFOA の合計値で 0.00005mg/L と定められました。

<お問い合わせ>

【飲用井戸調査・指導に関すること】


保健所 保健衛生課
072-807-7624

<お問い合わせ>

【地下水規制・事業所調査に関すること】

枚方市環境部 環境指導課
050-7102-6014

地域1 周辺地域

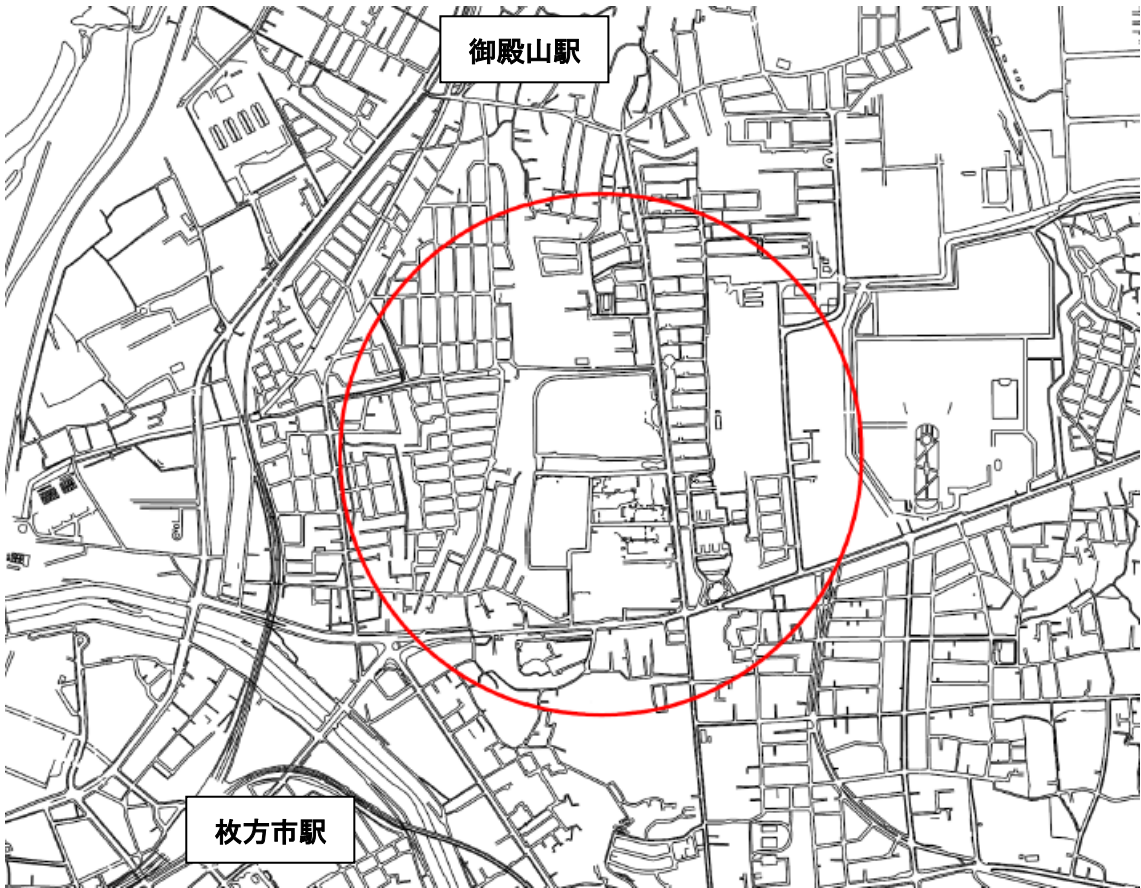

地域2 周辺地域

