

大阪府内における枚方市の水道の現状

令和4年度 大阪府の水道の現況

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課
より引用

市民のみなさまに令和4年度
末時点における、枚方市の水
道の現状をお伝えします



1. 枚方市の基本情報

1. 1 現状

- (1) 給水人口
- (2) 年間給水量
- (3) 全管路延長
- (4) 水道料金
- (5) 技術職員数

2. 府域における枚方市の状況

2. 1 耐震化関係

- (1) 全管路耐震適合率
- (2) 基幹管路耐震適合率
- (3) 管路経年化率
- (4) 管路更新率
- (5) 浄水場耐震化率
- (6) 配水池耐震化率

2. 2 経営関係


- (1) 給水原価
- (2) 経常収益
- (3) 経常収支比率
- (4) 企業債残高対給水収益率
- (5) 技術職員一人当たり管路延長

1 枚方市の基本情報

1. 1 現状


(1) 給水人口

- ・ 給水人口は392,666人です。（43事業体中5番目に人口が多い市）

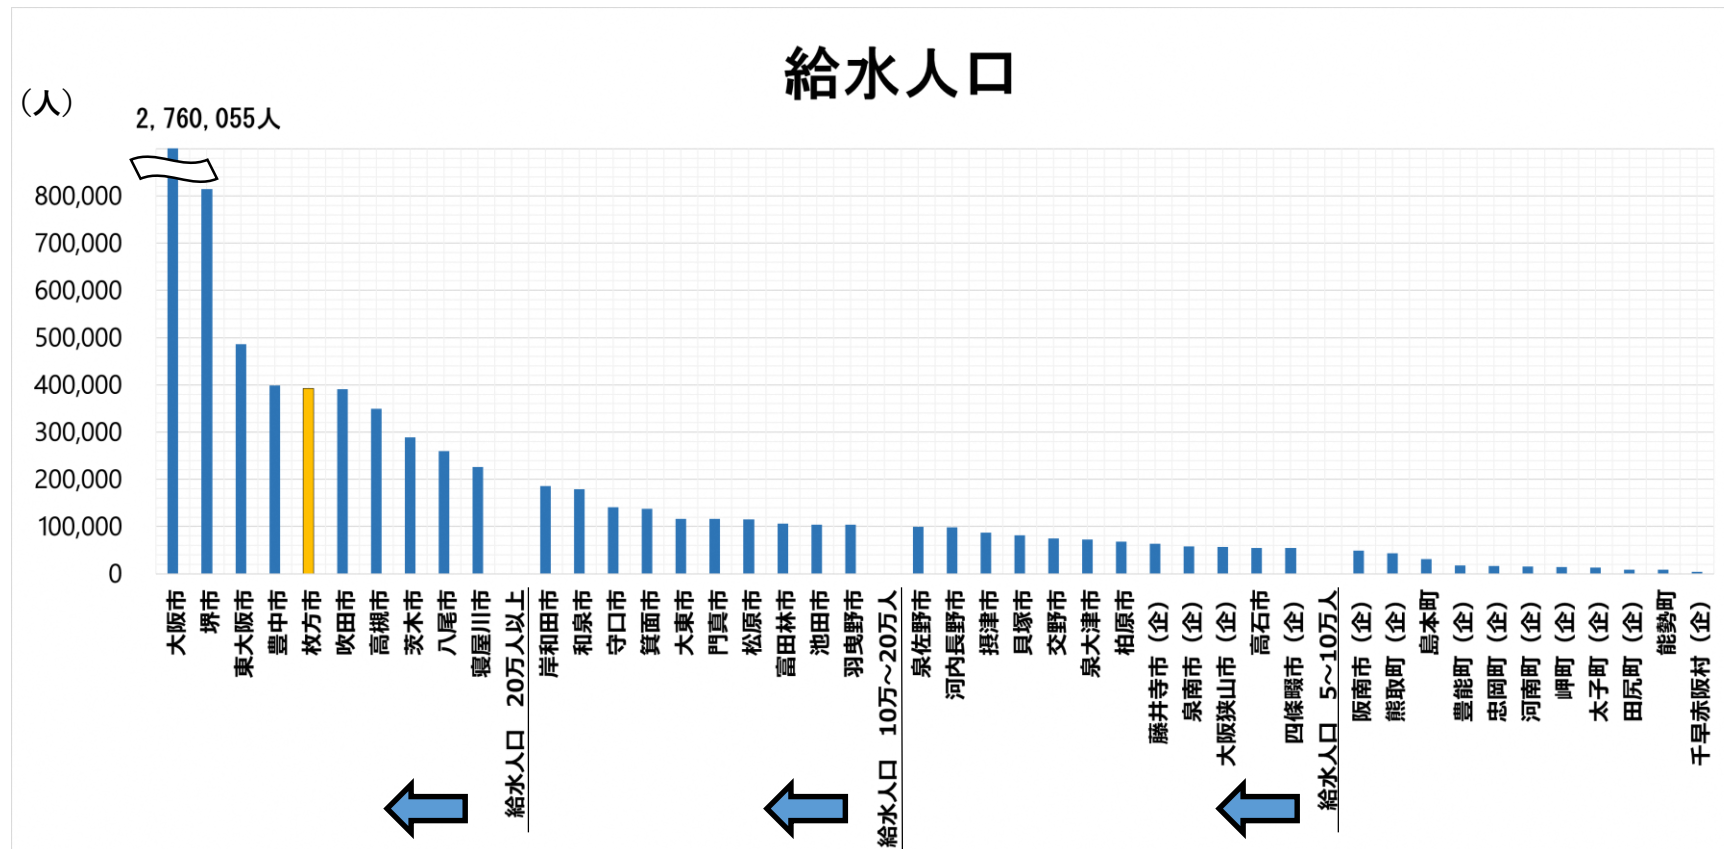


(2) 年間給水量

- 年間給水量は43,736千 m^3 です。(43事業体中4番目/降順)

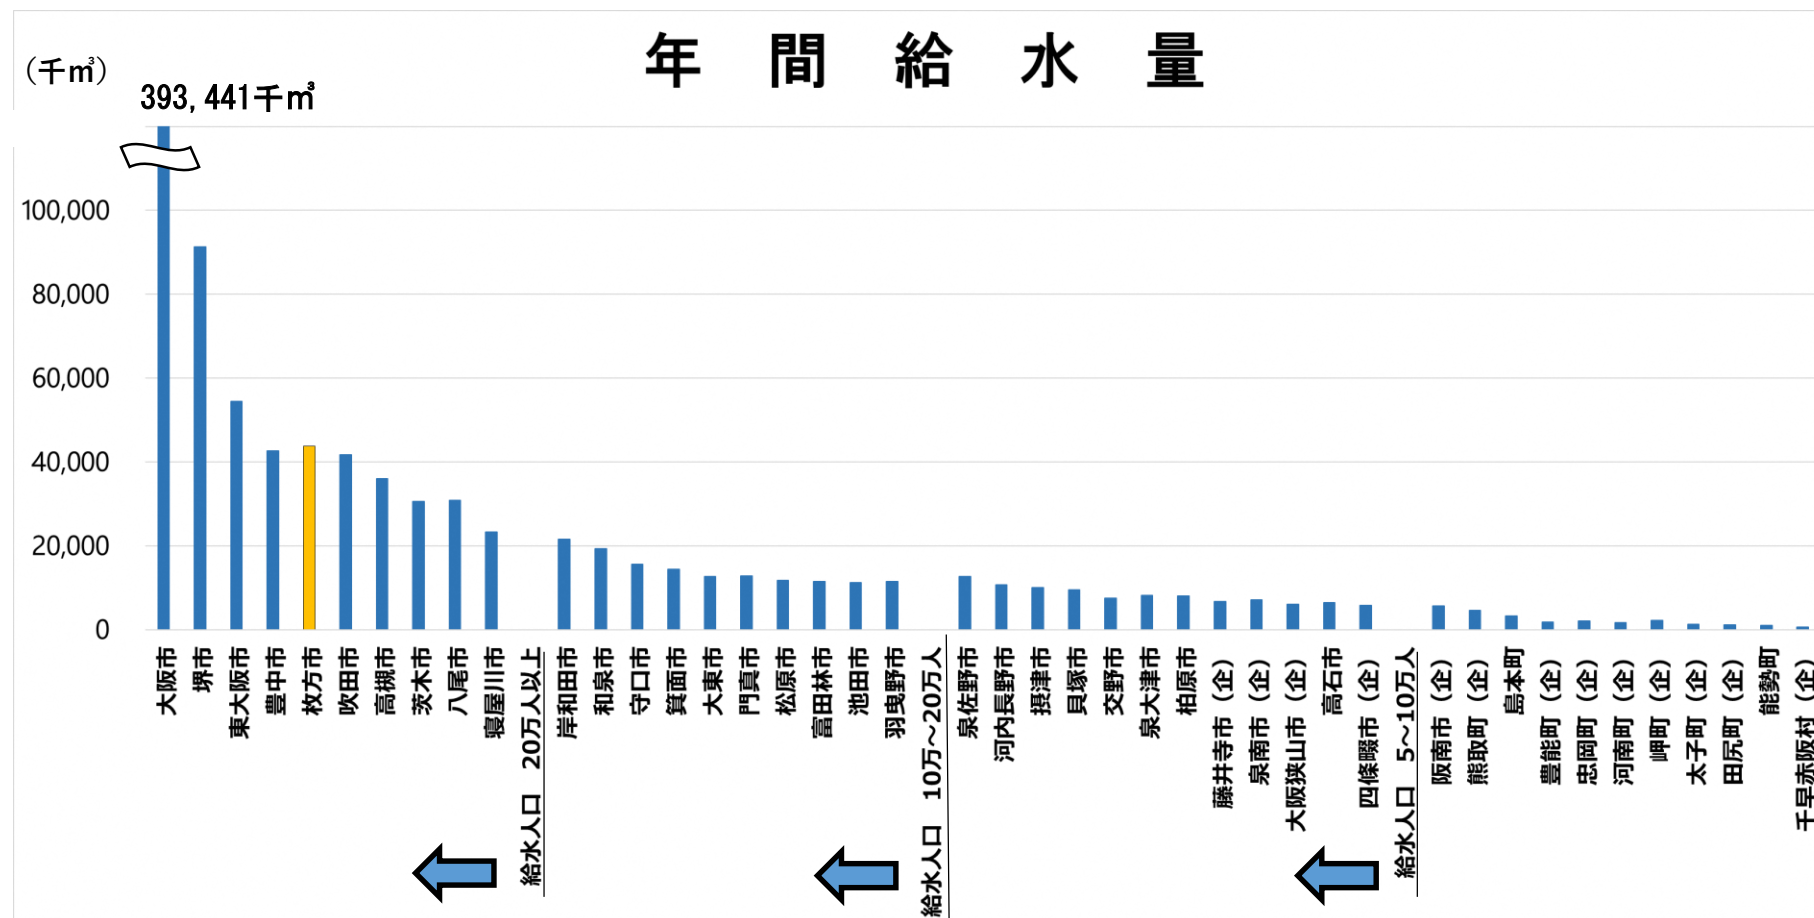


(3) 全管路延長

- ・全管路延長は約1,179kmです。(43事業体中3番目/降順)

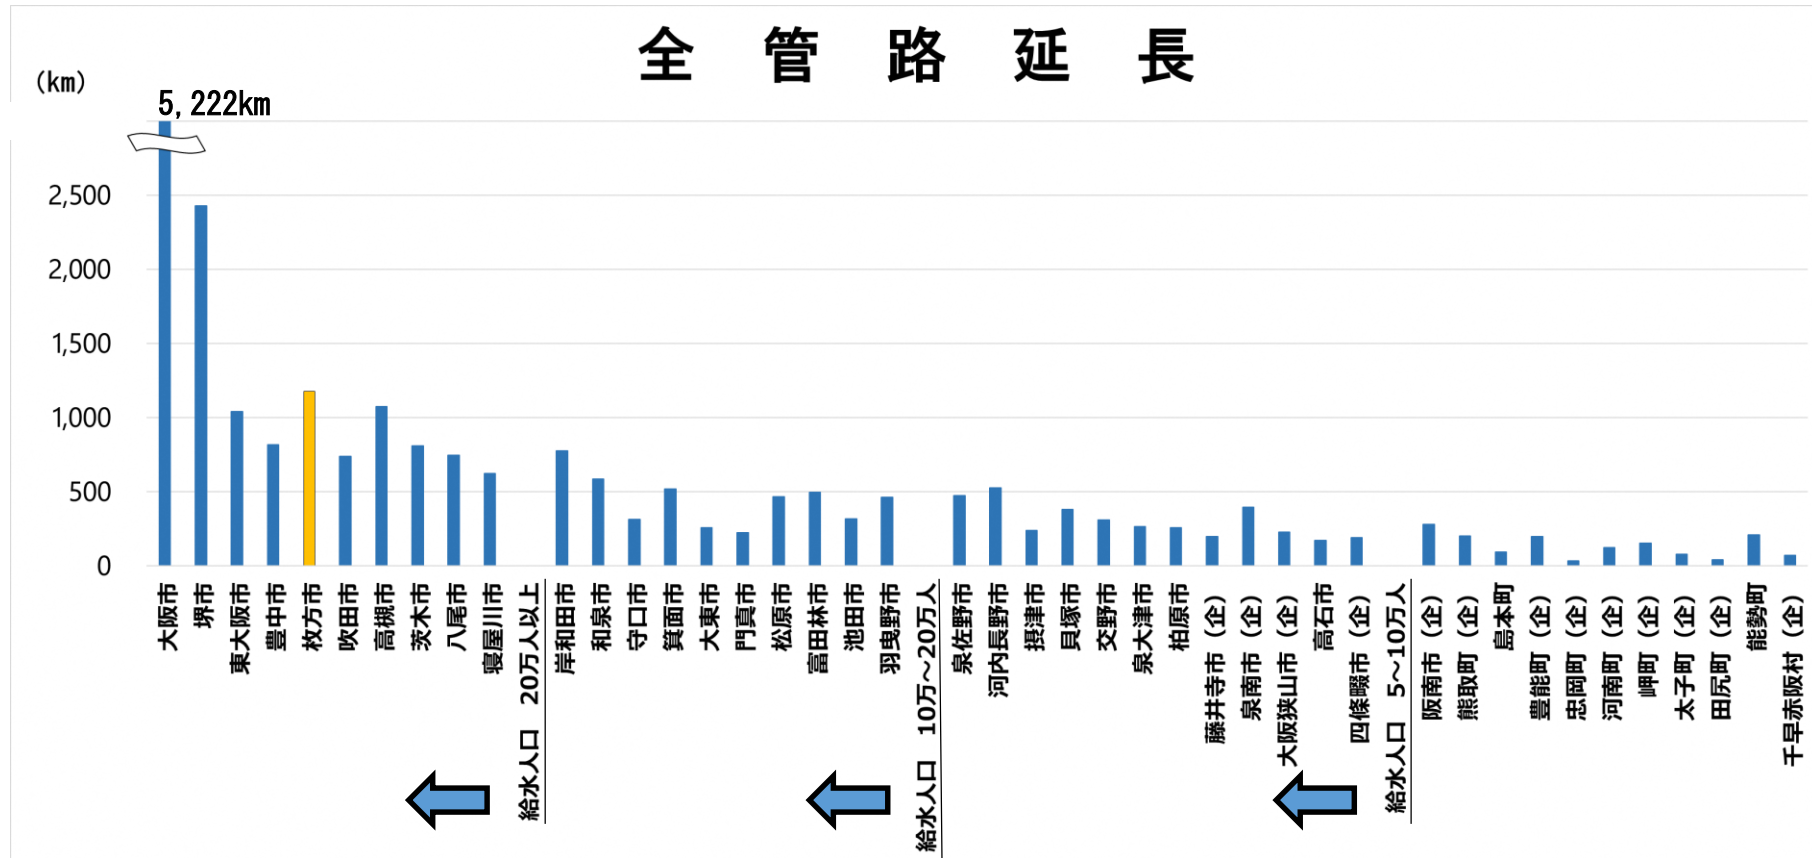


(4) 水道料金

- ・ 家庭用(口径13mm 20m³)の一月あたりの水道料金は2,290円であり、府内平均2,938円を下回っています。(43事業体中 3 番目に安い)

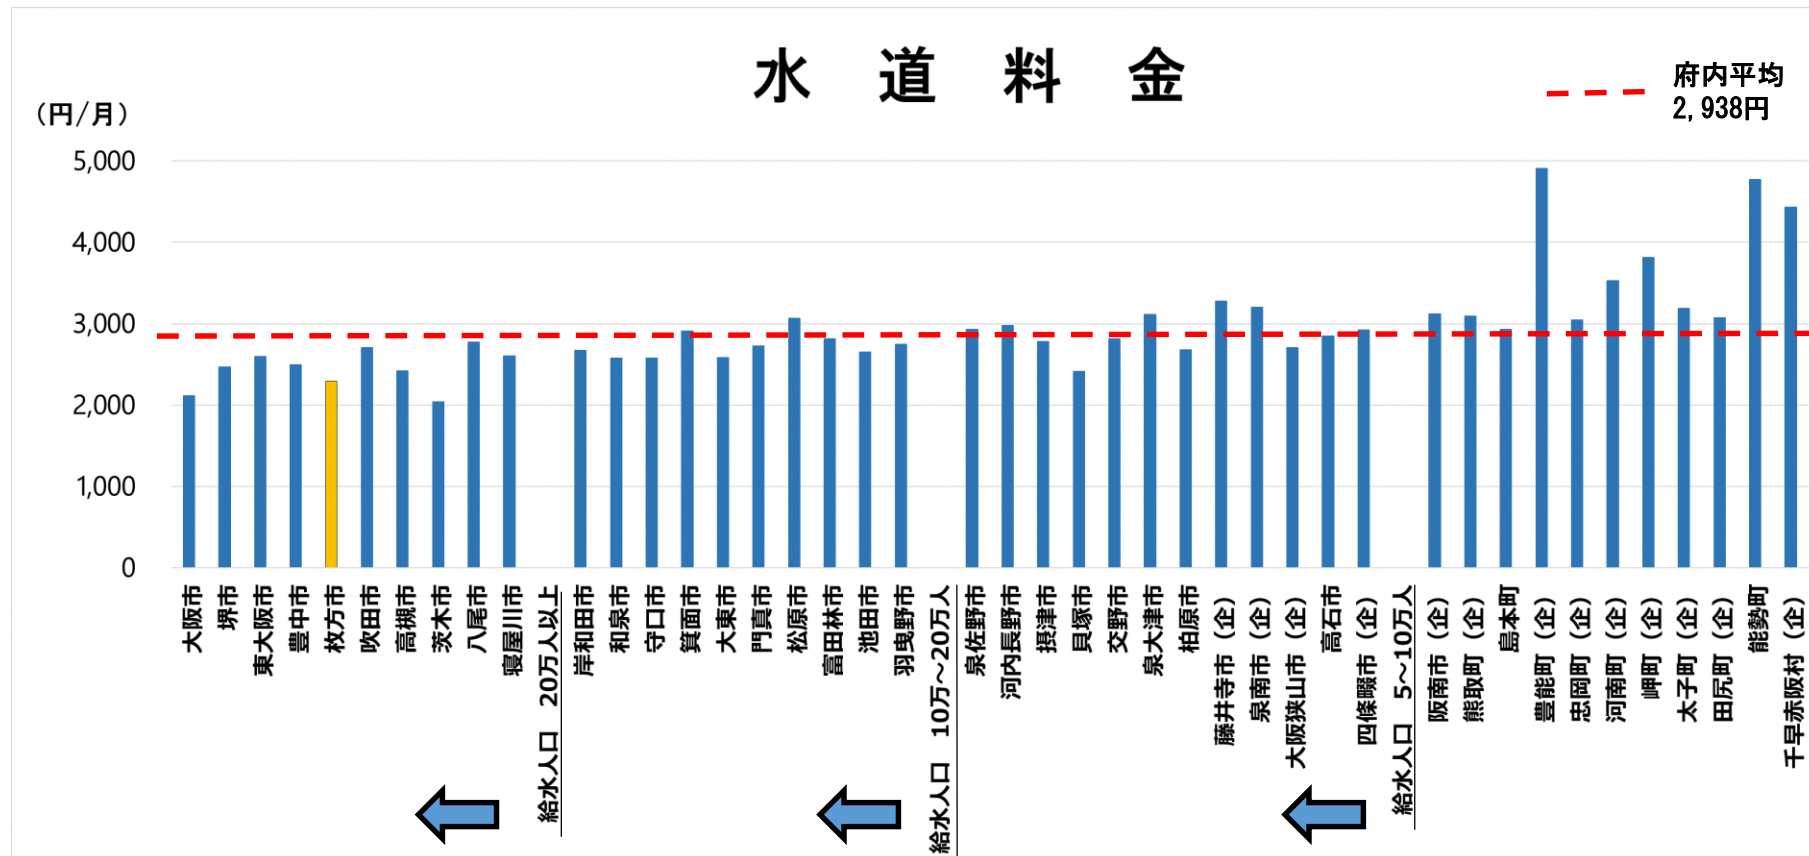

(5) 技術職員数

- ・技術職員は61人であり、府内平均を上回っています。

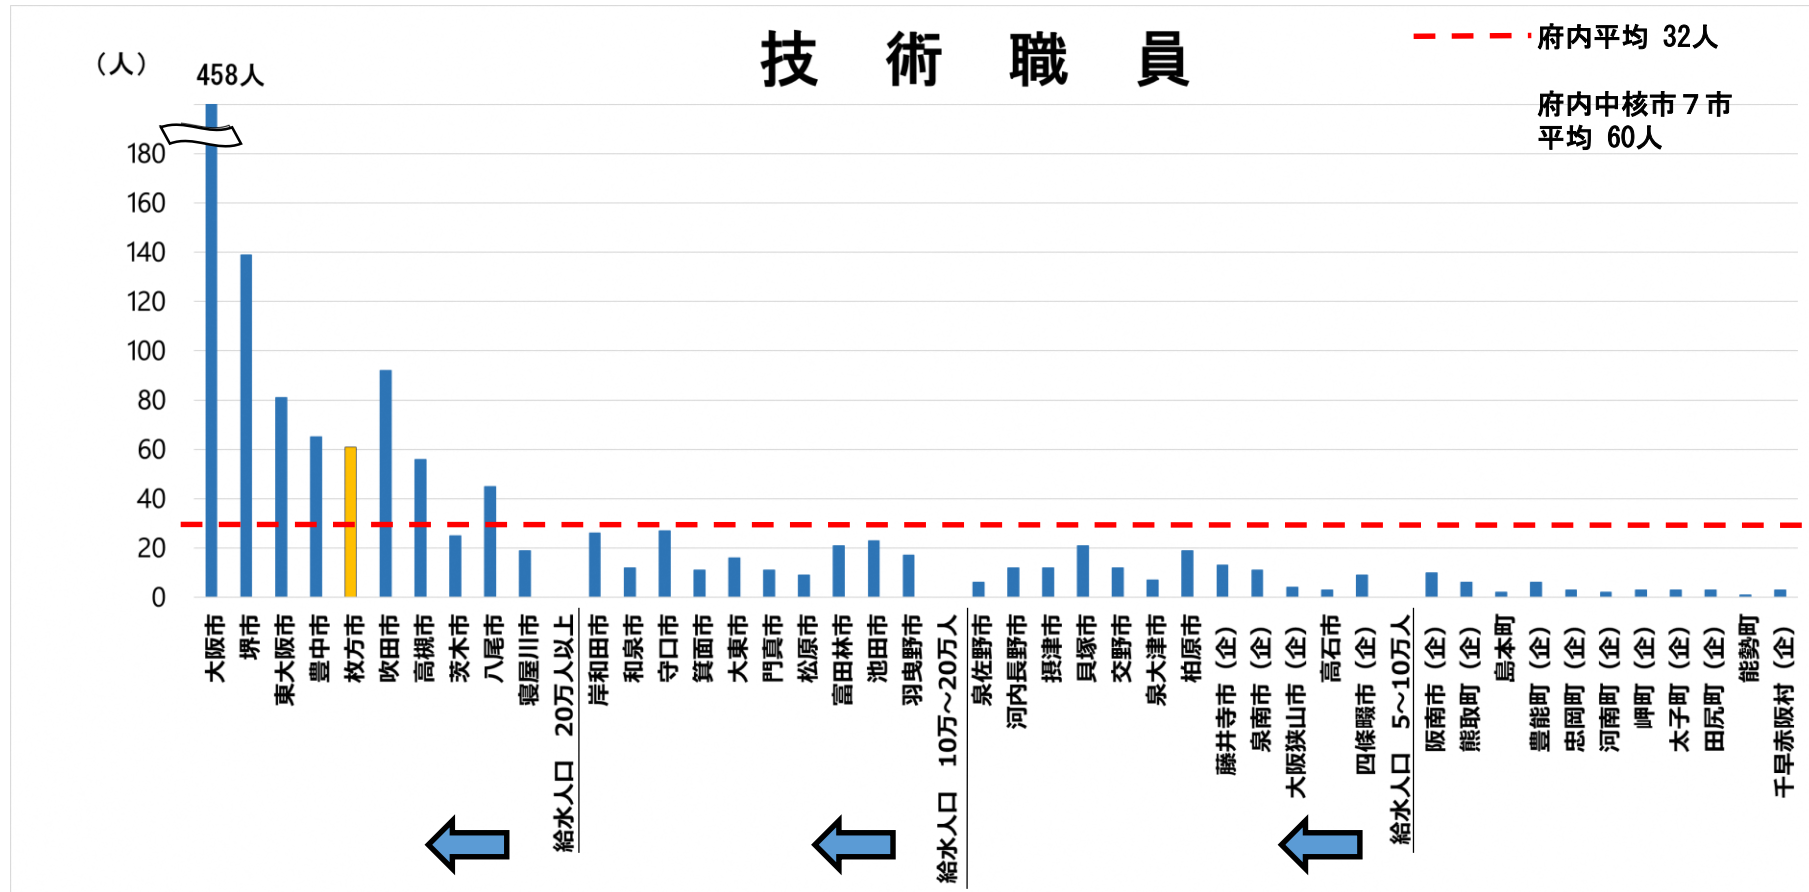


2 府域における枚方市の状況

2.1 耐震化関係


(1) 全管路耐震適合率

- ・ 全管路の耐震適合率は37.4%であり、府内平均34.0%を上回っています。

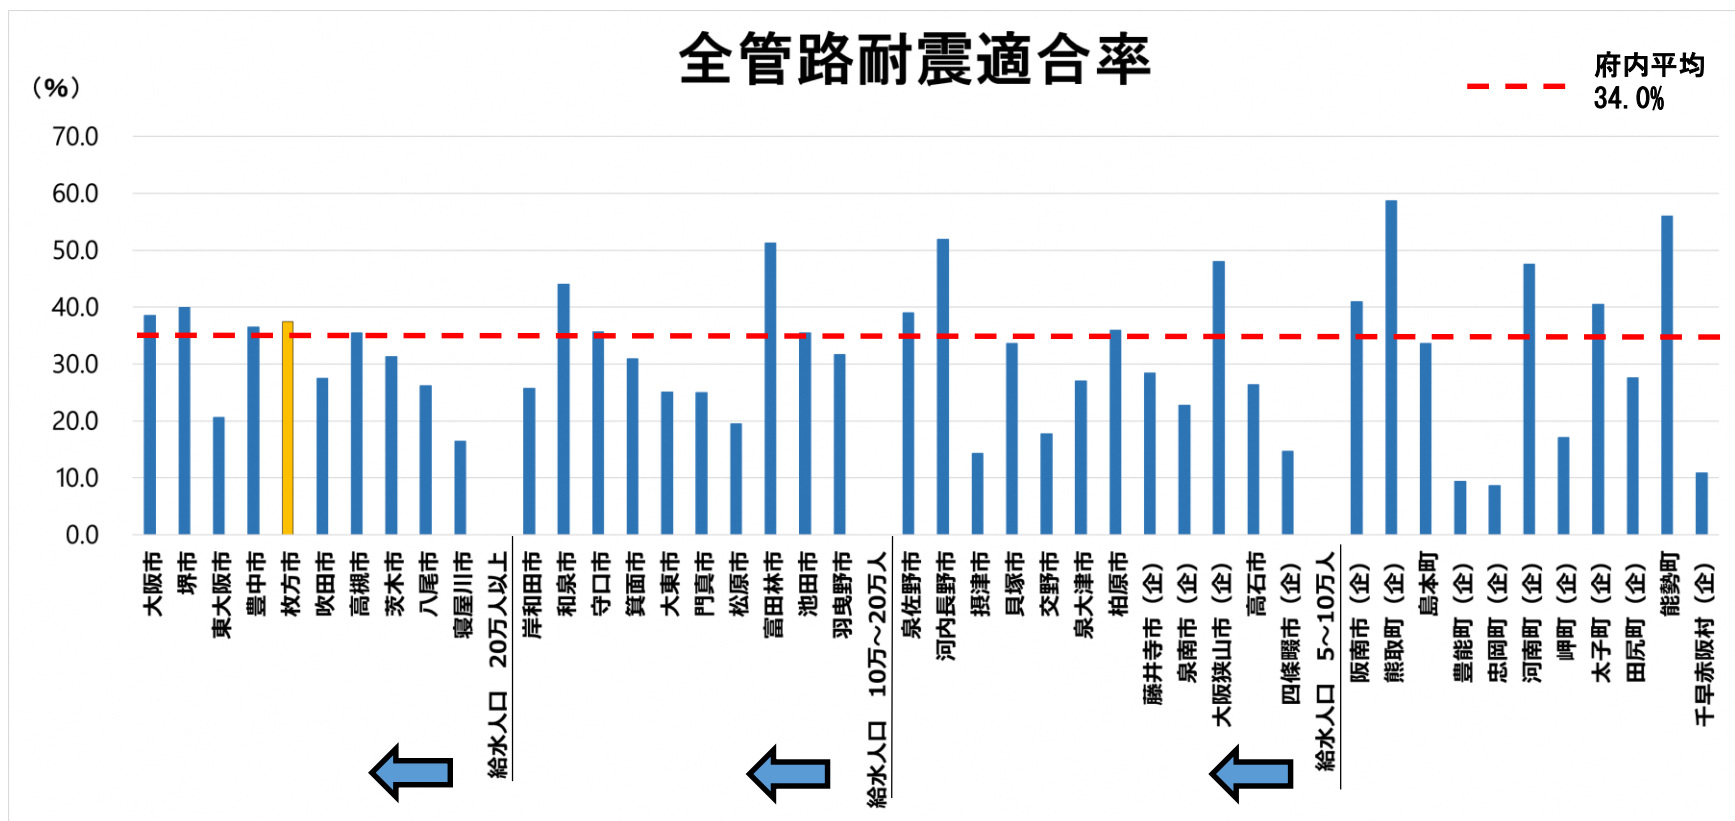


(2) 基幹管路耐震適合率

- ・ 基幹管路の耐震適合率は37.4%であり、府内平均51.0%を下回っています。
(43事業体中29番目/降順)

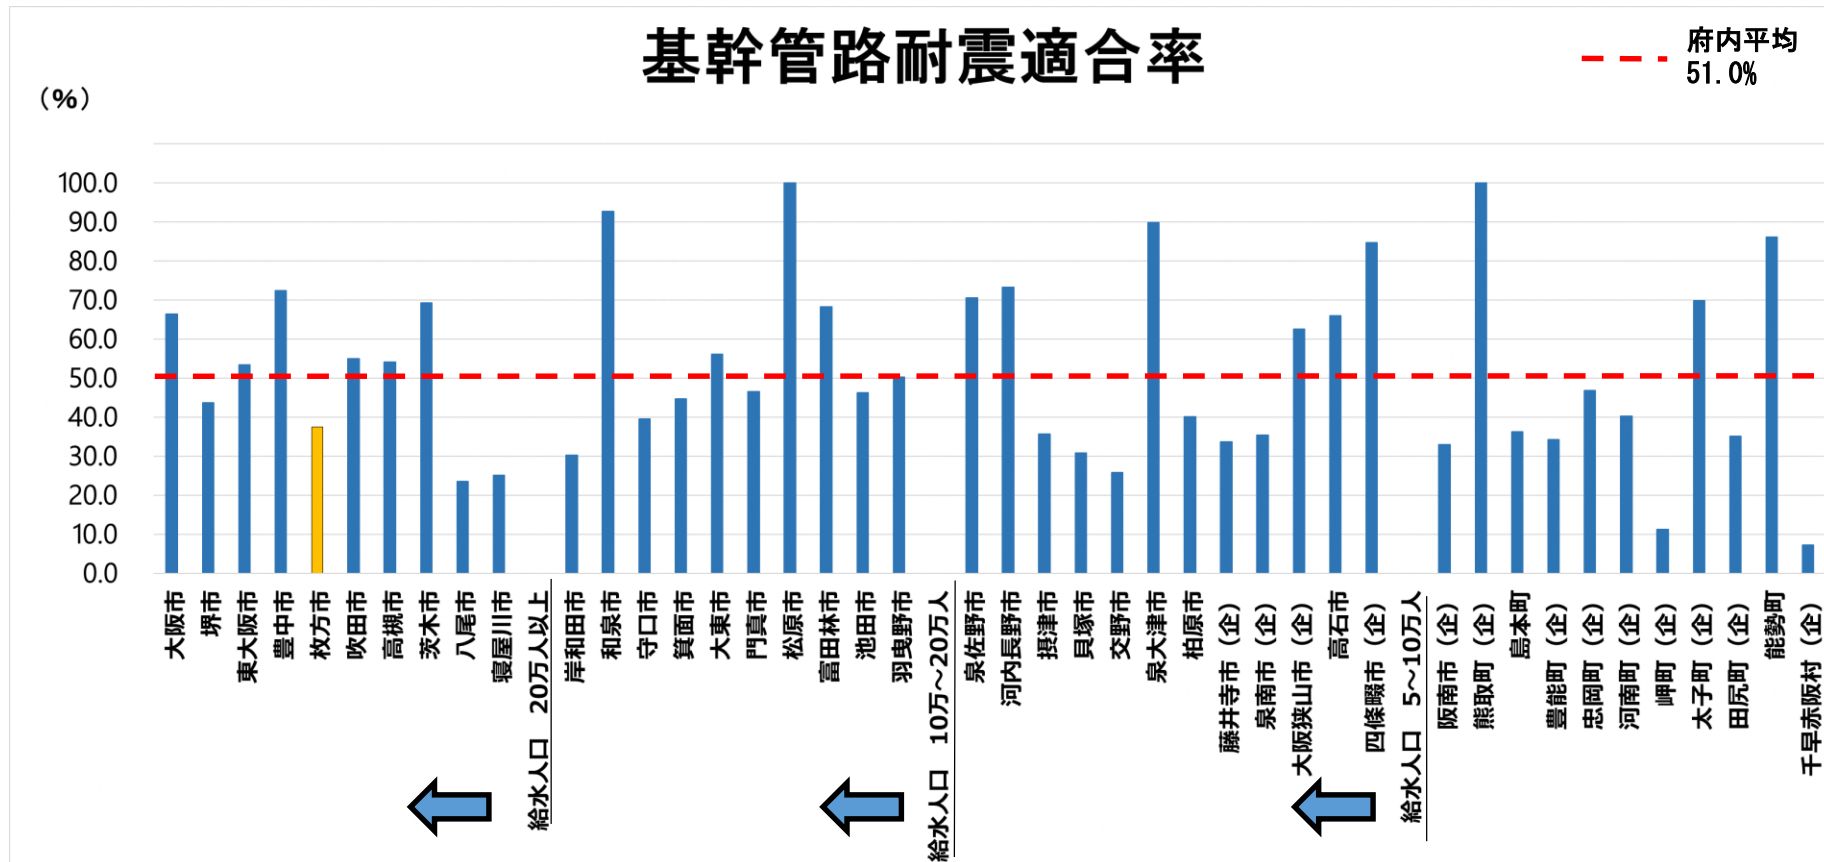


(3) 管路経年化率（法定耐用年数40年以上超えた延長の割合）

- ・ 管路経年化率は28.4%であり、府内平均35.6%を下回っています。
(43事業体中27番目/降順)

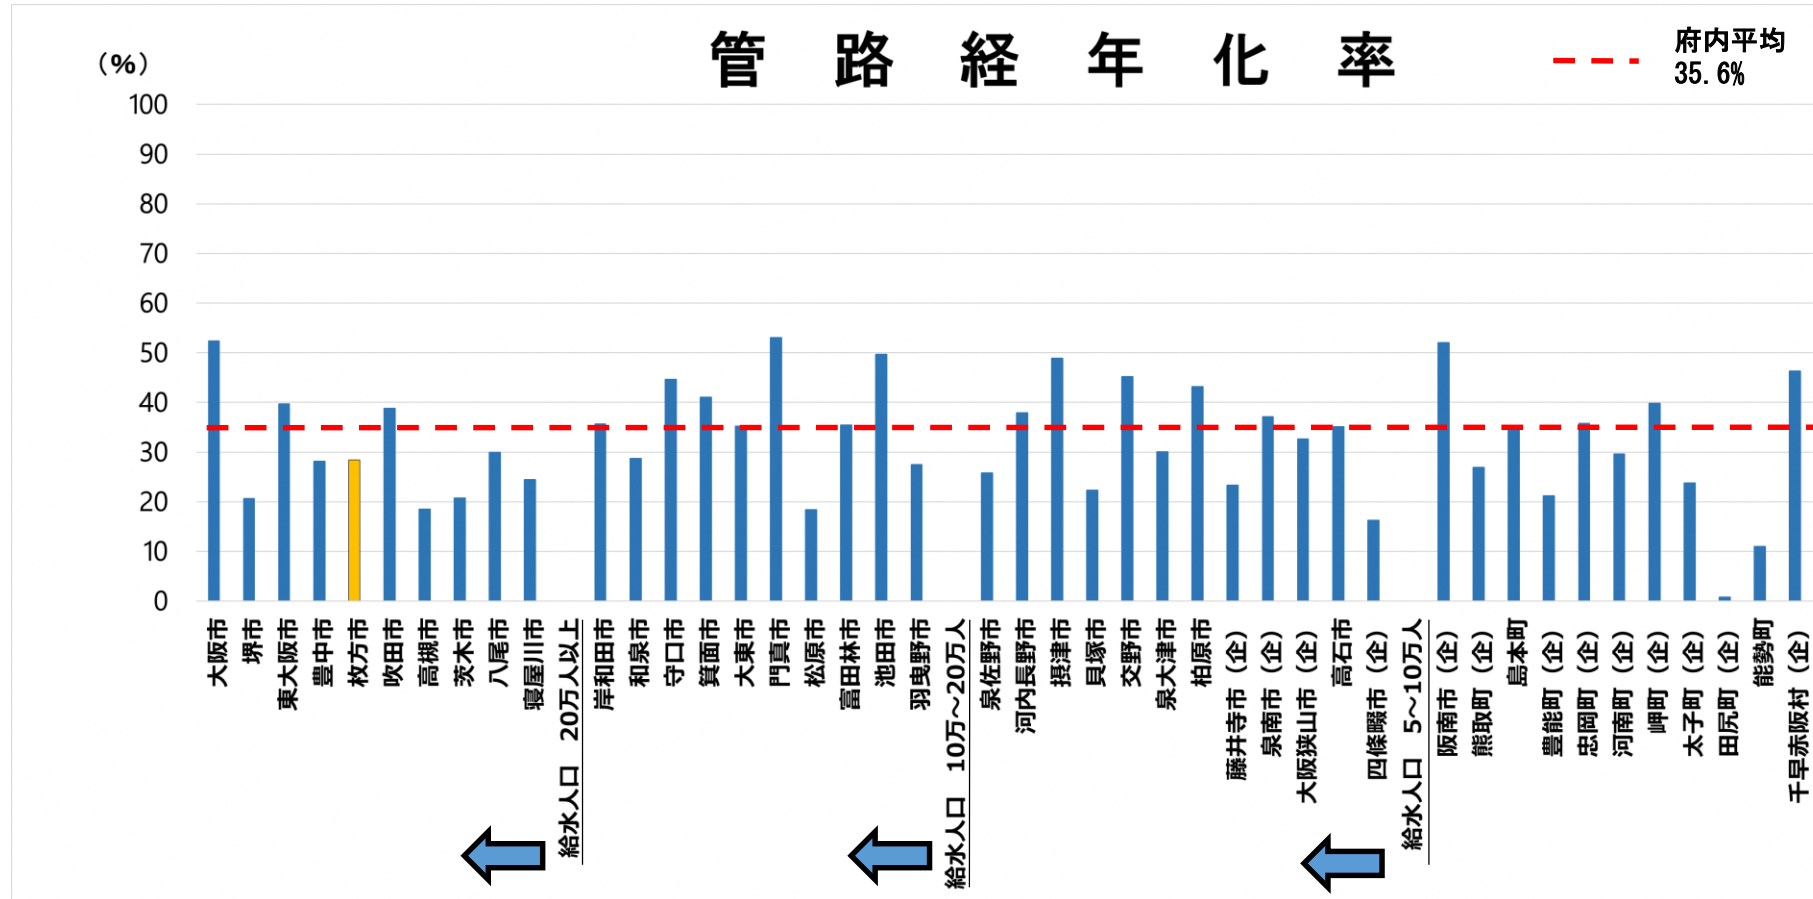


(4) 管路更新率

- ・ 管路更新率は0.49%であり、府内平均0.95%を下回っています。

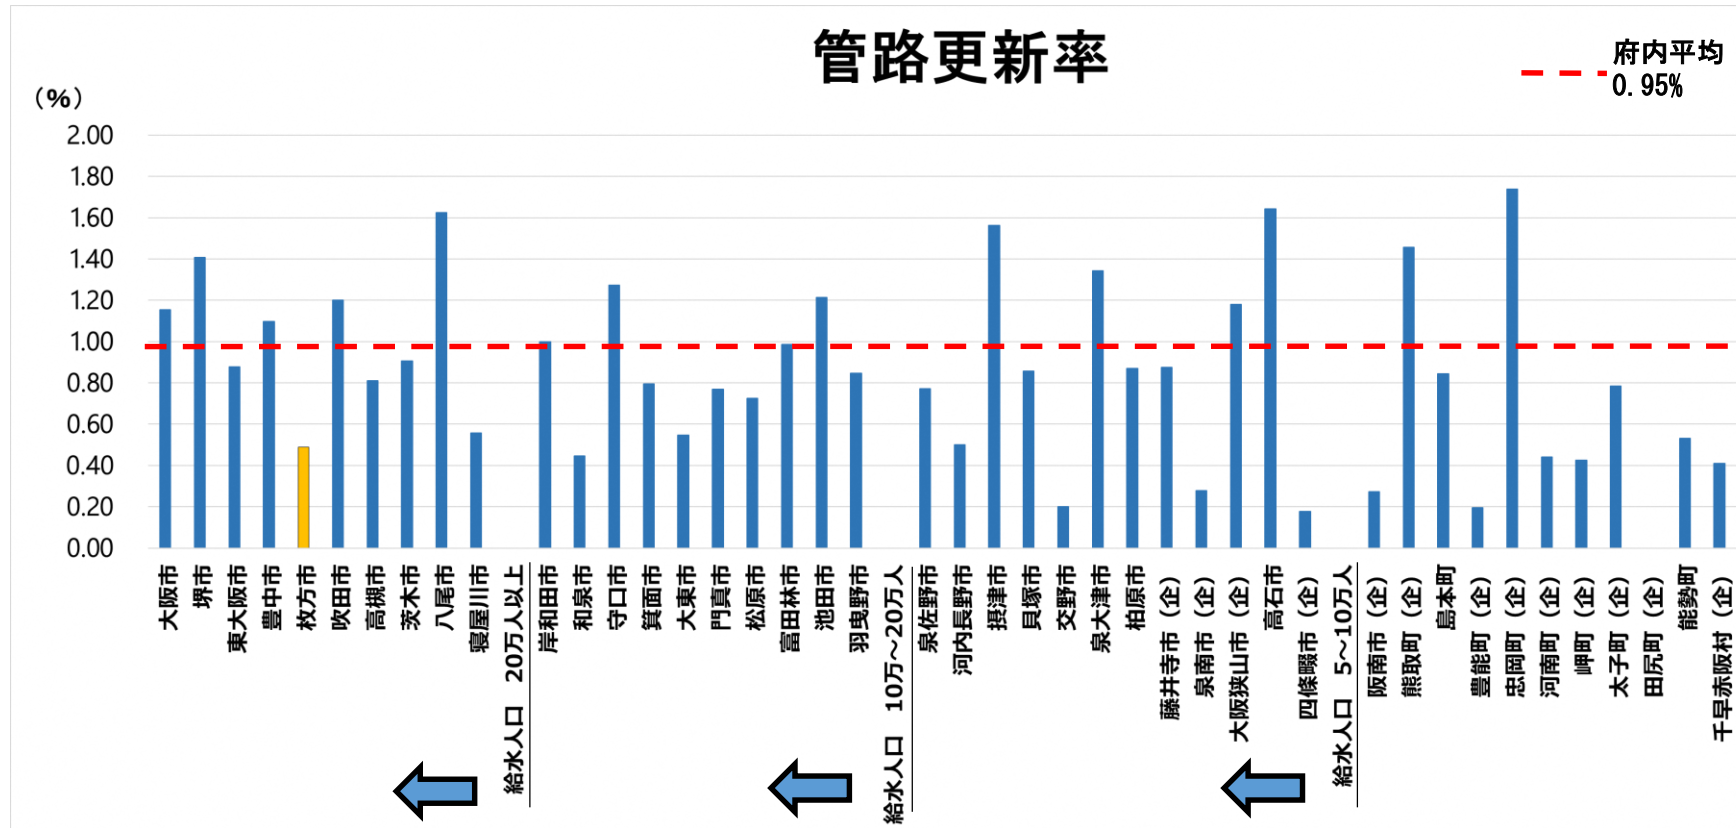


(5) 浄水場耐震化率

- ・ 浄水場の耐震化率は令和4年度時点は0%です。
(現在、更新工事中であり完了後は84.6%になる予定です。)

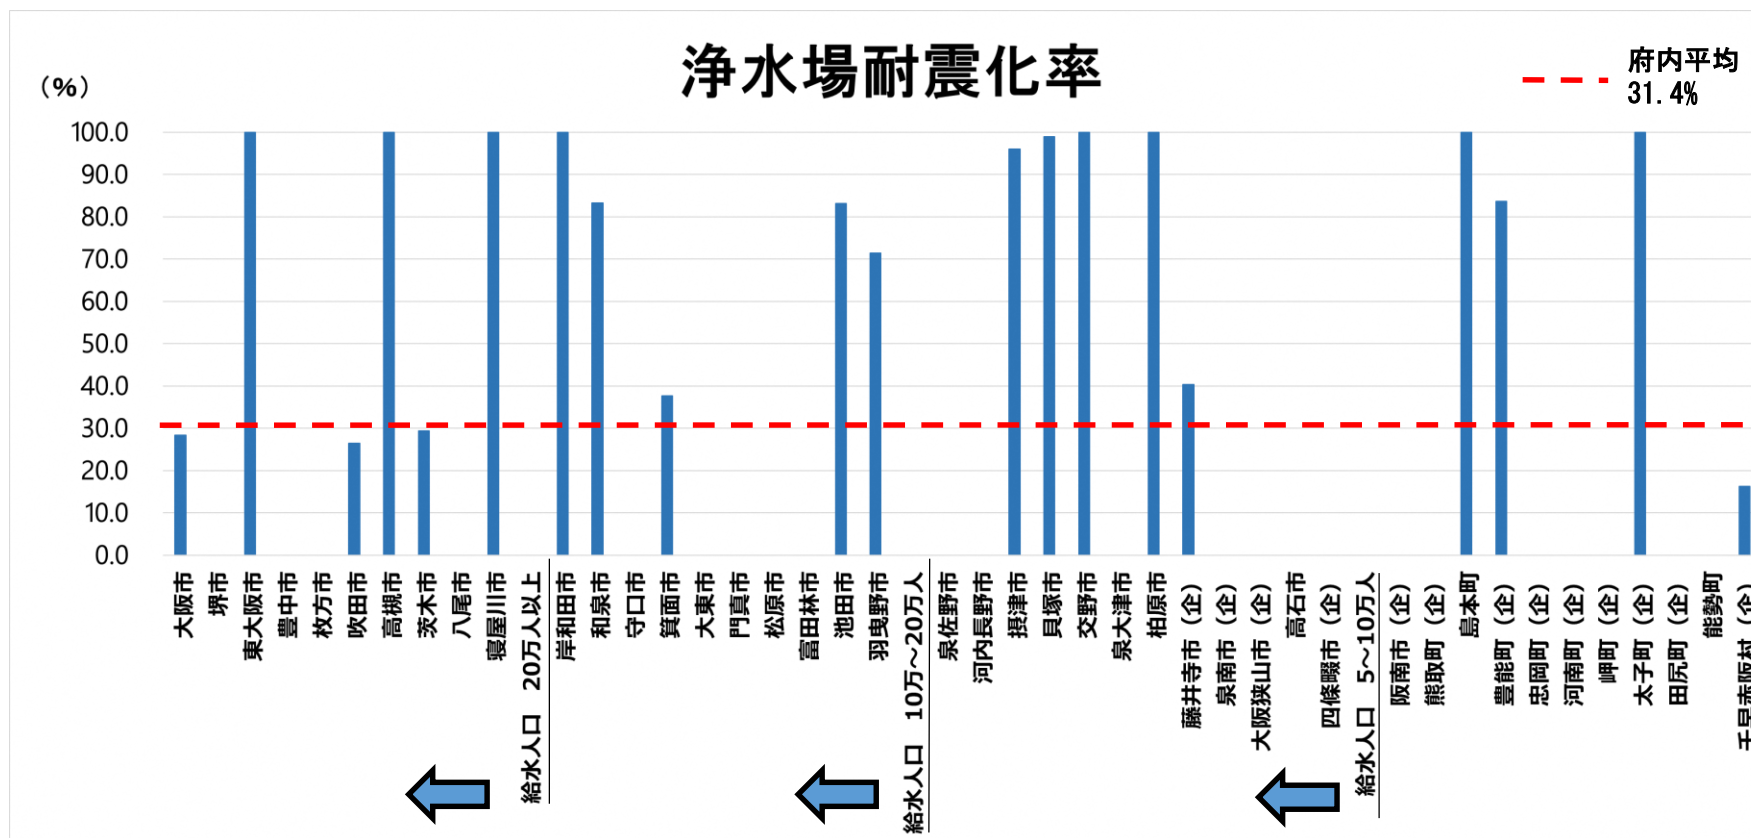

(6) 配水池耐震化率


- ・ 配水池の耐震化率は59.0%であり、府内平均52.8%を上回っています。

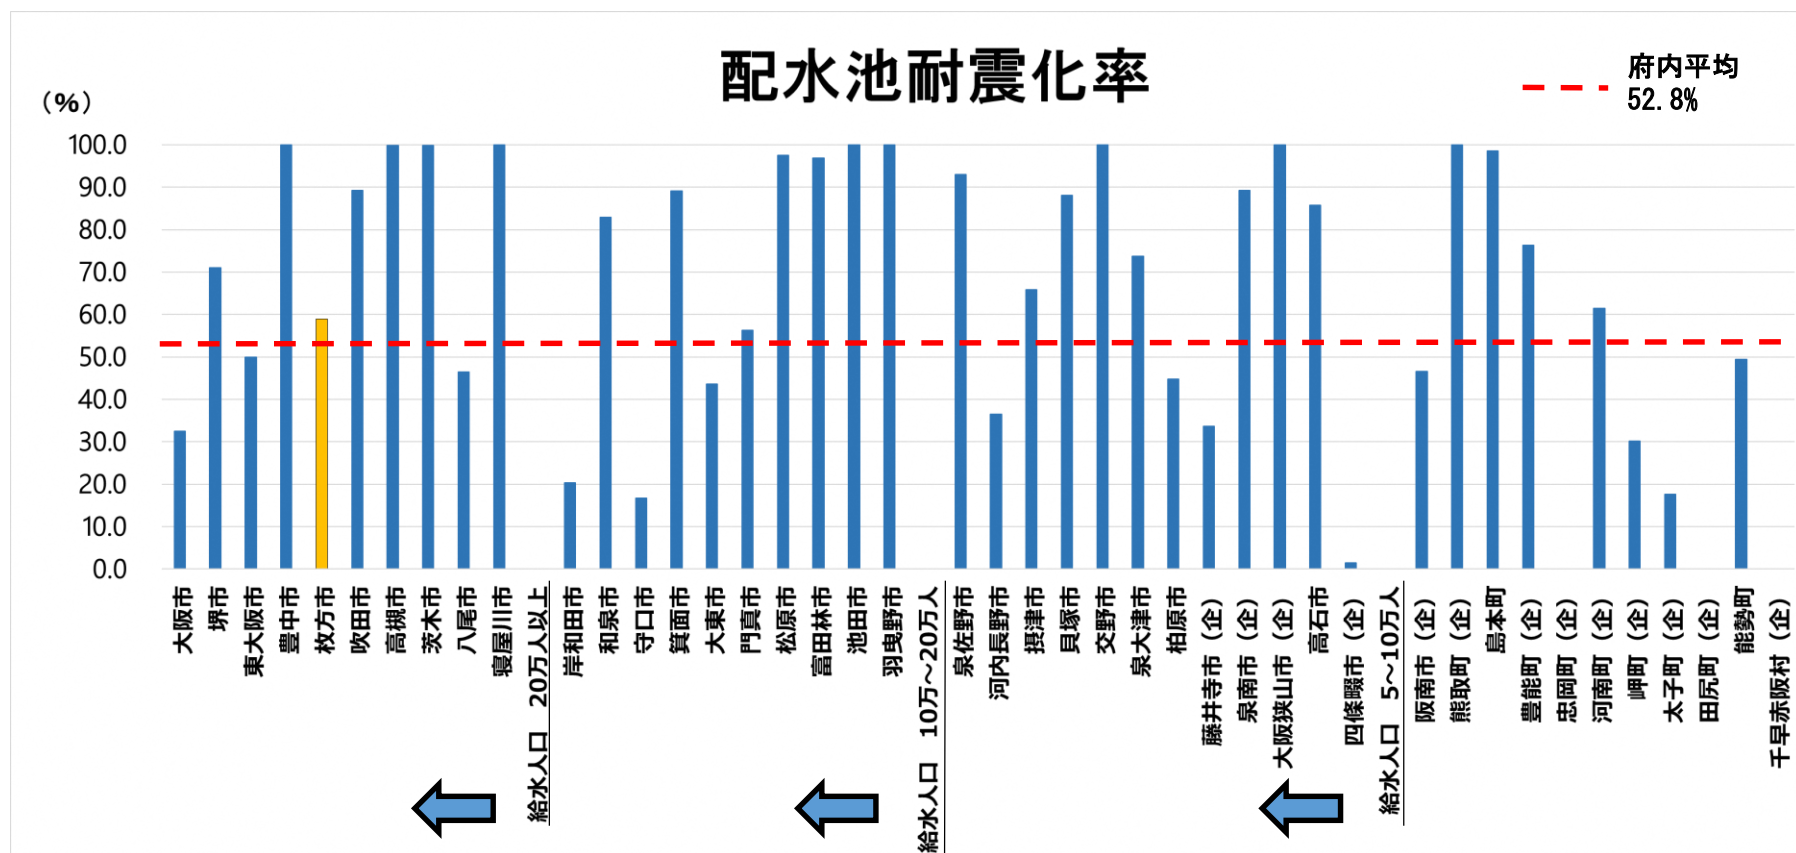

2. 2 経営関係


(1) 給水原価（水道水 1 m³を作り、供給するのに必要とする経費）

- ・ 給水原価は117.21円であり、府内平均151.59円を下回っています。
(43事業体中1番目/昇順)

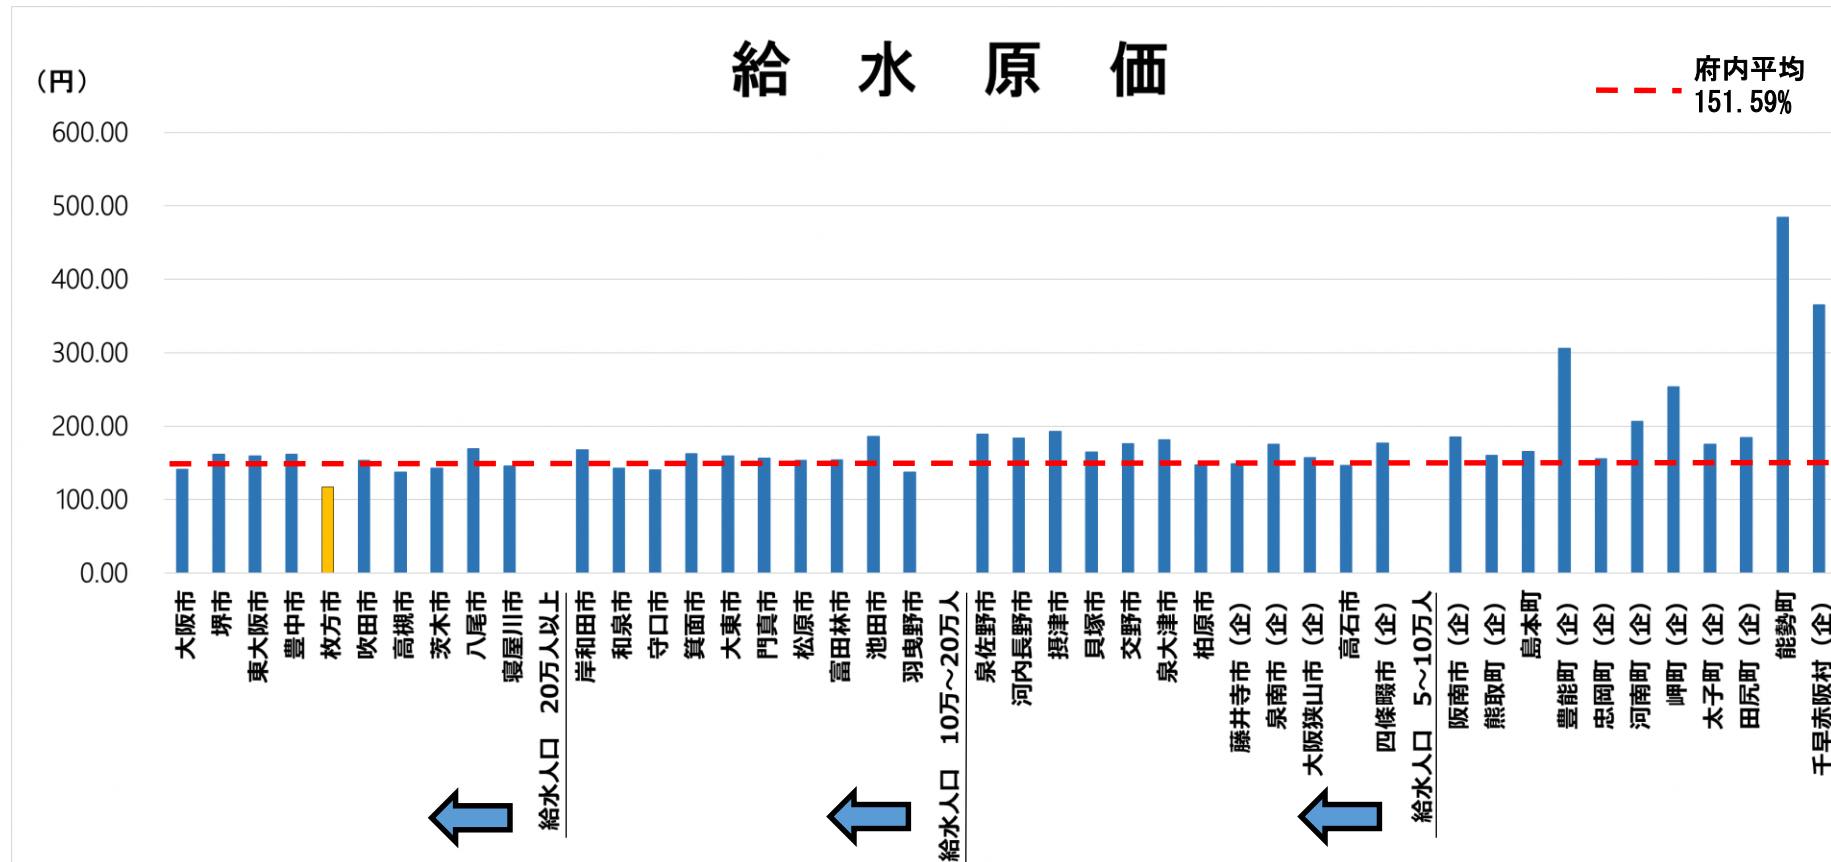


(2) 経常収益

- ・ 経常収益は約65億円です。(43事業体中6番目/降順)

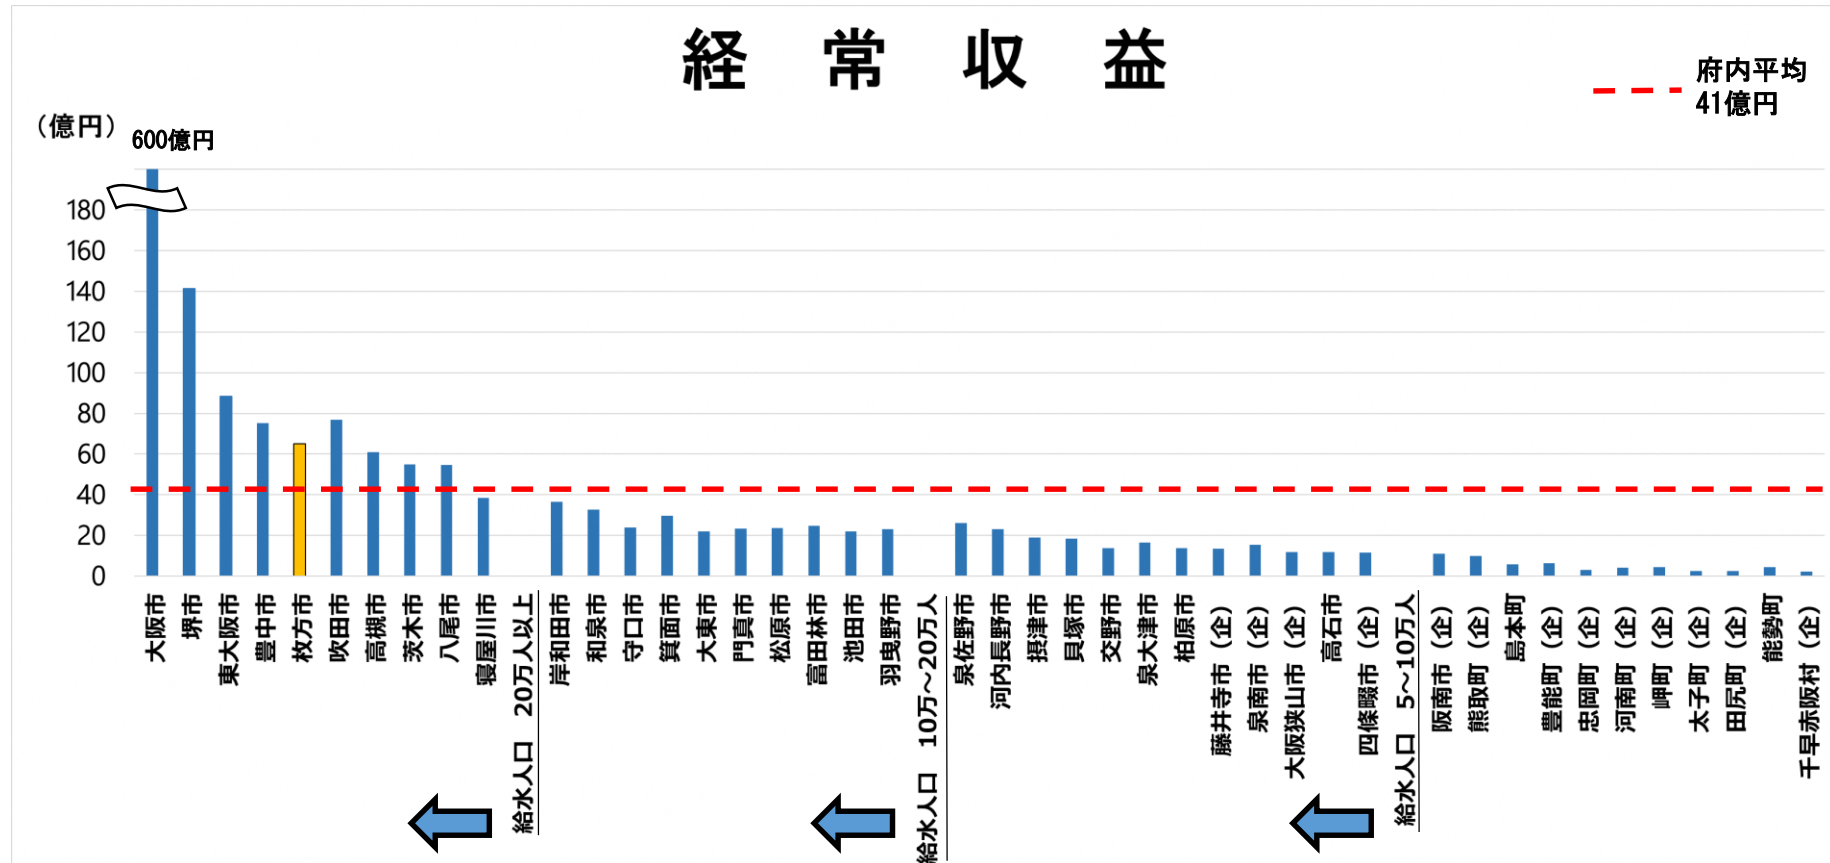


(3) 経常収支比率

- ・ 経常収支比率は府内平均108.16 %を上回り、123.71%です。
単年度黒字を示す100%を超えています。

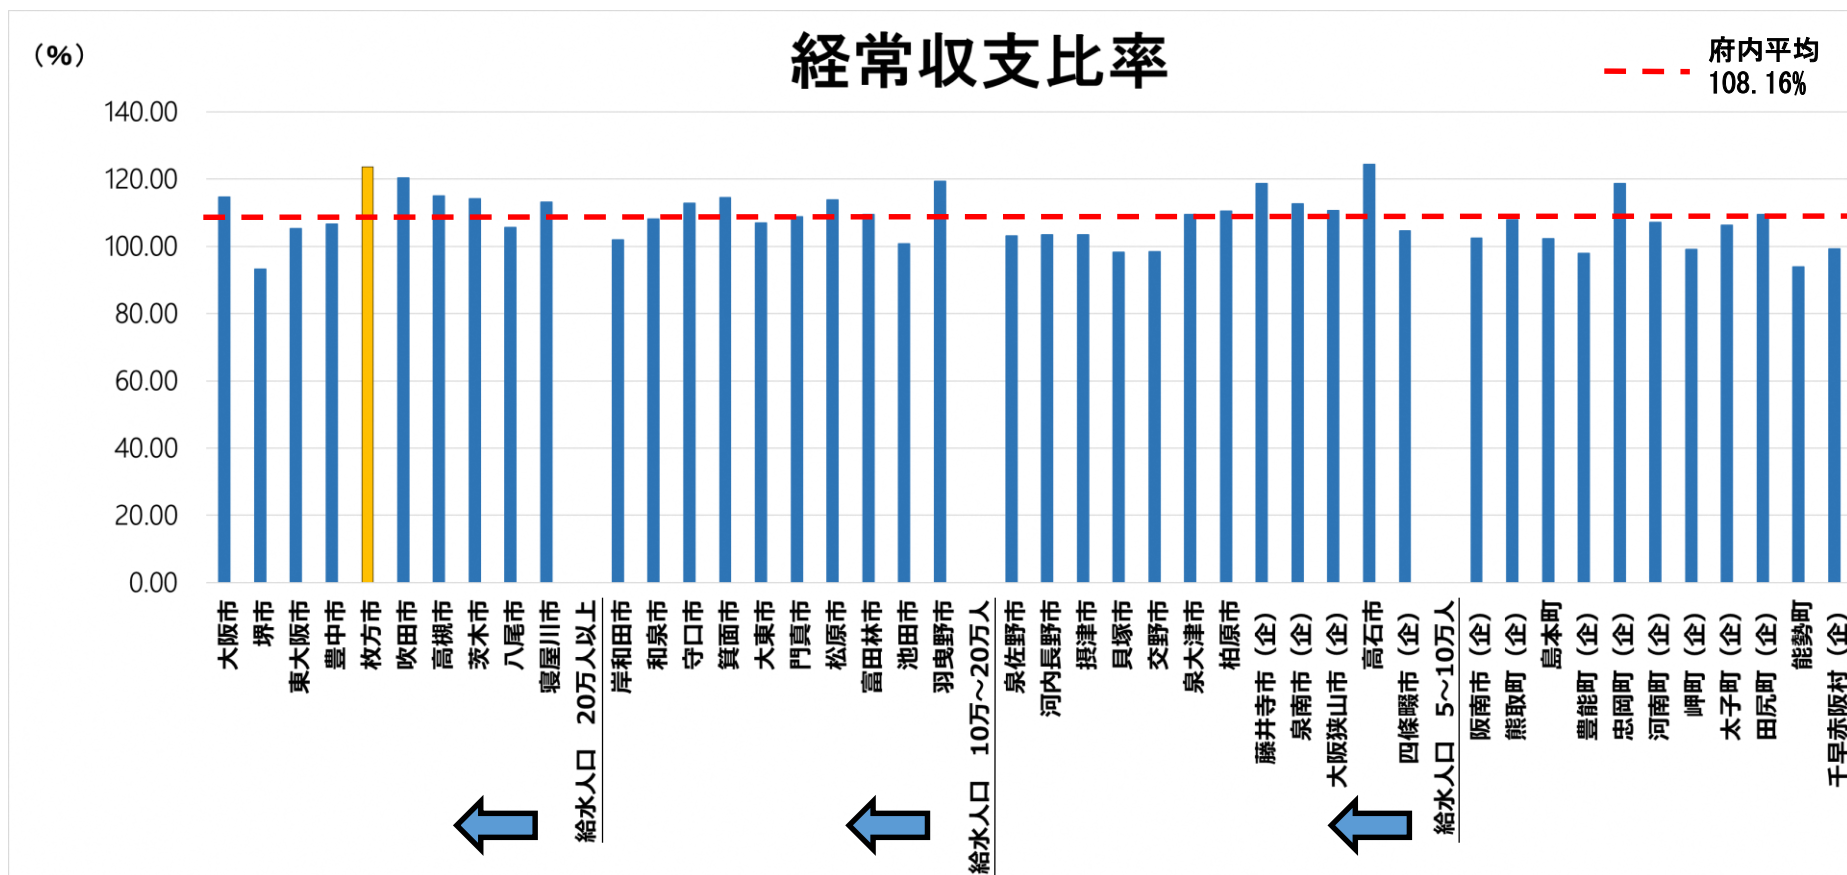

(4) 企業債残高対給水収益率

- ・ 企業債残高対給水収益率は402.77%であり、 府内平均263.4%を上回っています。

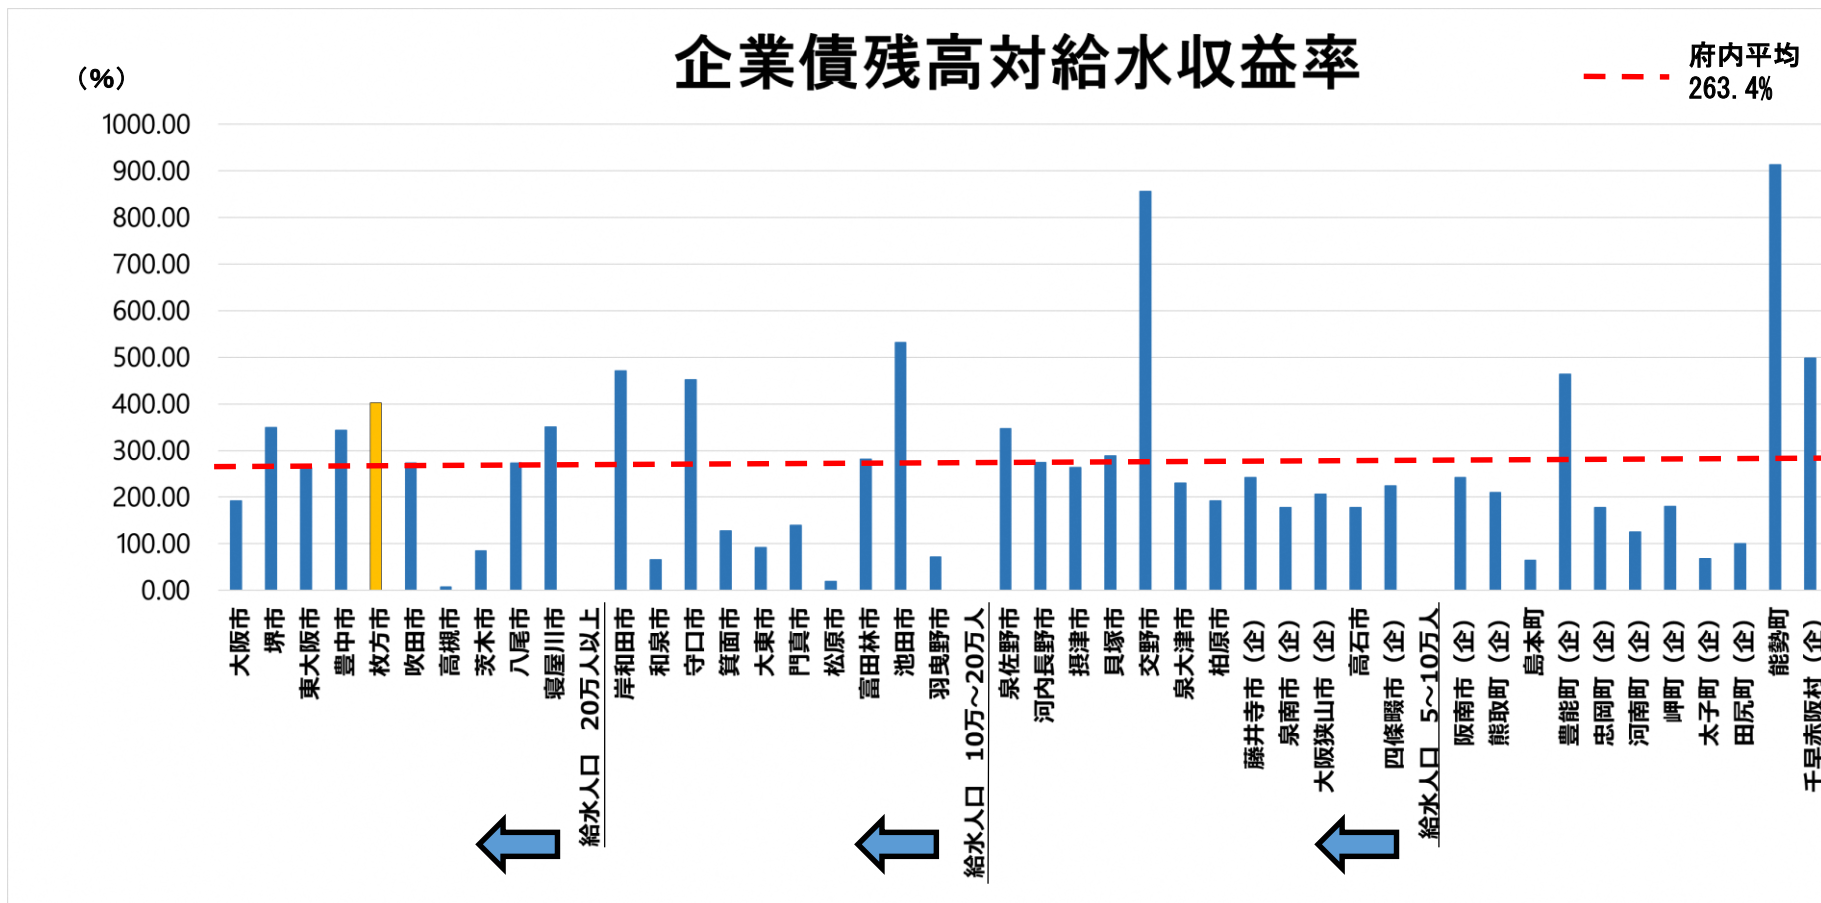

(5) 技術職員一人当たり管路延長

- ・技術職員一人当たりが受け持つ管路延長は、19,334(m/人)と府内平均33,461(m/人)を下回っています。

