

平日施工費

平日夜間施工費

休日昼間の施工費


休日夜間の施工費

工種別施工図

令和8年度水道管漏水等修繕工事

給水管布設工 (HIVP管)
分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)

2.0mからは、70～76を追加

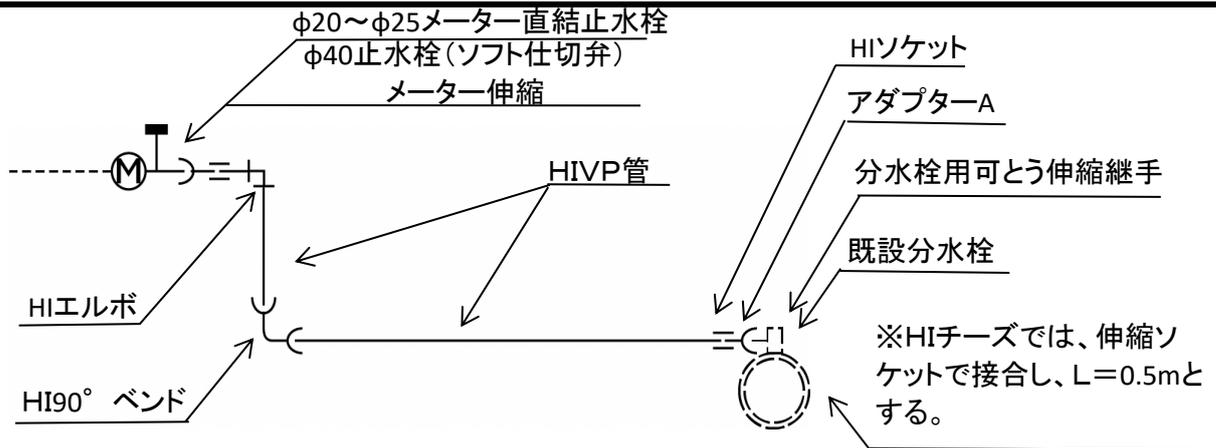


HIVP管は、L=2.0mとする

工 種		
1	給水管布設替工 (HIVP管)	既設分水栓～直結止水栓 Φ13
2	給水管布設替工 (HIVP管)	既設分水栓～直結止水栓 Φ20
3	給水管布設替工 (HIVP管)	既設分水栓～直結止水栓 Φ25
4	給水管布設替工 (HIVP管)	既設分水栓～止水栓(ソフト仕切弁)～メーター伸縮 Φ40
5	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ25×Φ13
6	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ40×Φ13
7	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ50×Φ13
8	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ25×Φ20
9	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ40×Φ20
10	給水管布設替工 (HIVP管)	HIVPチーズ～直結止水栓 Φ50×Φ20

給水管布設工 (PE管)
分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)

2.0mからは、77～83を追加

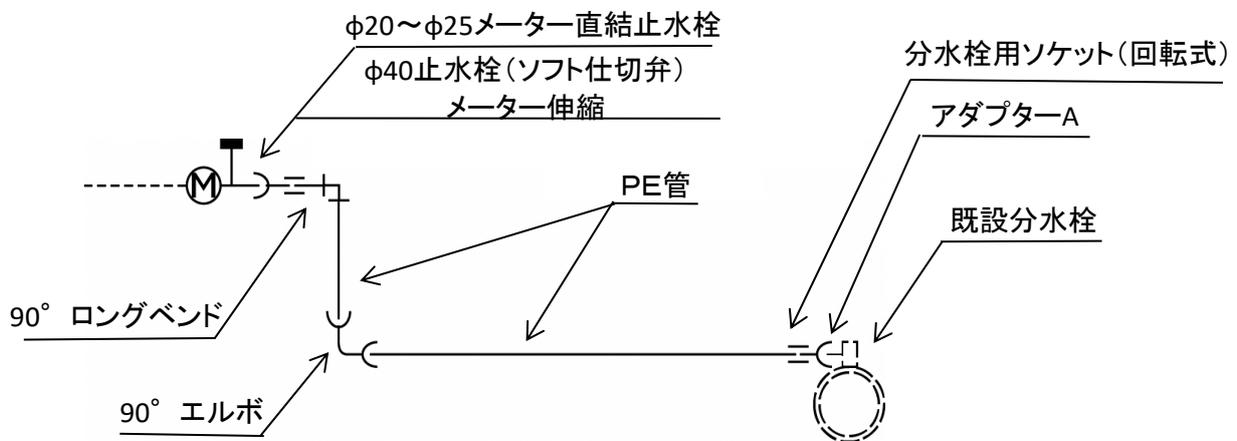


PE管は、L=2.0mとする

工 種		
11	給水管布設替工 (PE管)	既設分水栓～直結止水栓 Φ20
12	給水管布設替工 (PE管)	既設分水栓～直結止水栓 Φ25
13	給水管布設替工 (PE管)	既設分水栓～止水栓(ソフト仕切弁)～メーター伸縮 Φ40

給水管布設工(HIVP管)
 分水栓～直結止水栓(道路止水栓あり)

2.0mからは、70～72.74を追加

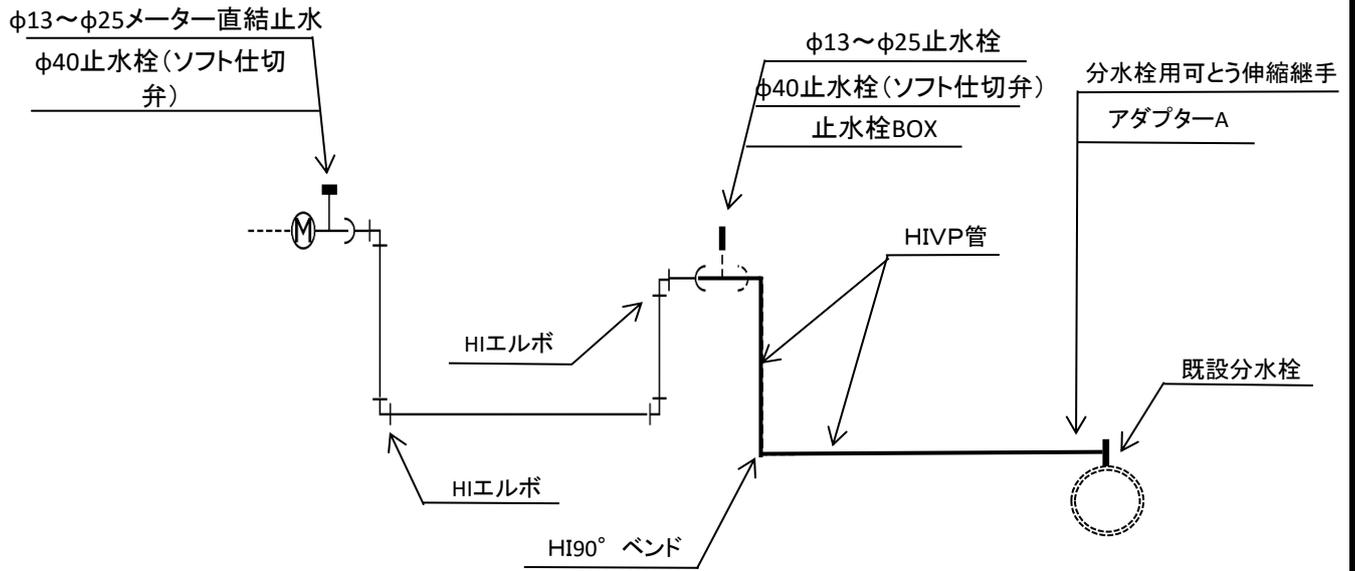


HIVP管は、L=2.0mとする

工 種	
14	給水管布設替工(HIVP管) 既設分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ13
15	給水管布設替工(HIVP管) 既設分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ20
16	給水管布設替工(HIVP管) 既設分水栓～止水栓～直結止水栓 Φ25
17	給水管布設替工(HIVP管) 既設分水栓～止水栓(ソフト仕切弁)×2～メーター伸縮 Φ40

給水管布設工 (HIVP管) 分水栓～止水栓

2.0mからは、70～75を追加

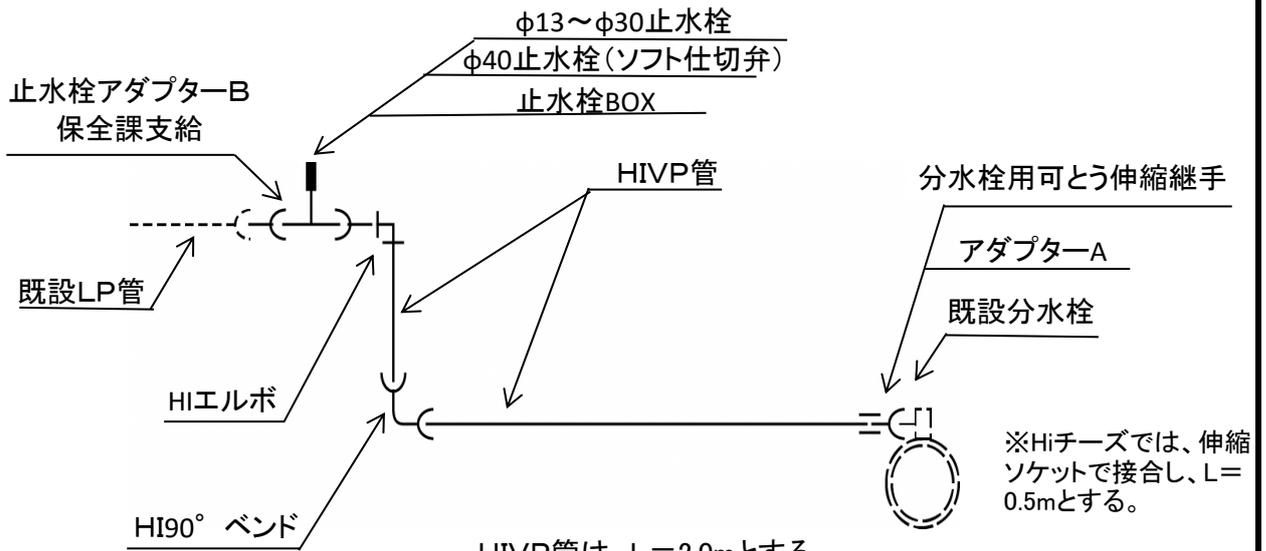


※Hiチーズでは、伸縮ソケットで接合し、L=0.5mとする。

HIVP管は、L=2.0mとする

工 種	
18	給水管布設替工 (HIVP管) 既設分水栓～止水栓 $\phi 13$
19	給水管布設替工 (HIVP管) 既設分水栓～止水栓 $\phi 20$
20	給水管布設替工 (HIVP管) 既設分水栓～止水栓 $\phi 25$
21	給水管布設替工 (HIVP管) 既設分水栓～止水栓 $\phi 30$
22	給水管布設替工 (HIVP管) 既設分水栓～止水栓 (ソフト仕切弁) $\phi 40$
23	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 25 \times \phi 13$
24	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 40 \times \phi 13$
25	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 50 \times \phi 13$
26	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 25 \times \phi 20$
27	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 40 \times \phi 20$
28	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 50 \times \phi 20$
29	給水管布設替工 (HIVP管) HIVPチーズ～止水栓 $\phi 50 \times \phi 30$

給水管布設工 (PE管) 分水栓～止水栓


2.0mからは、77～79を追加

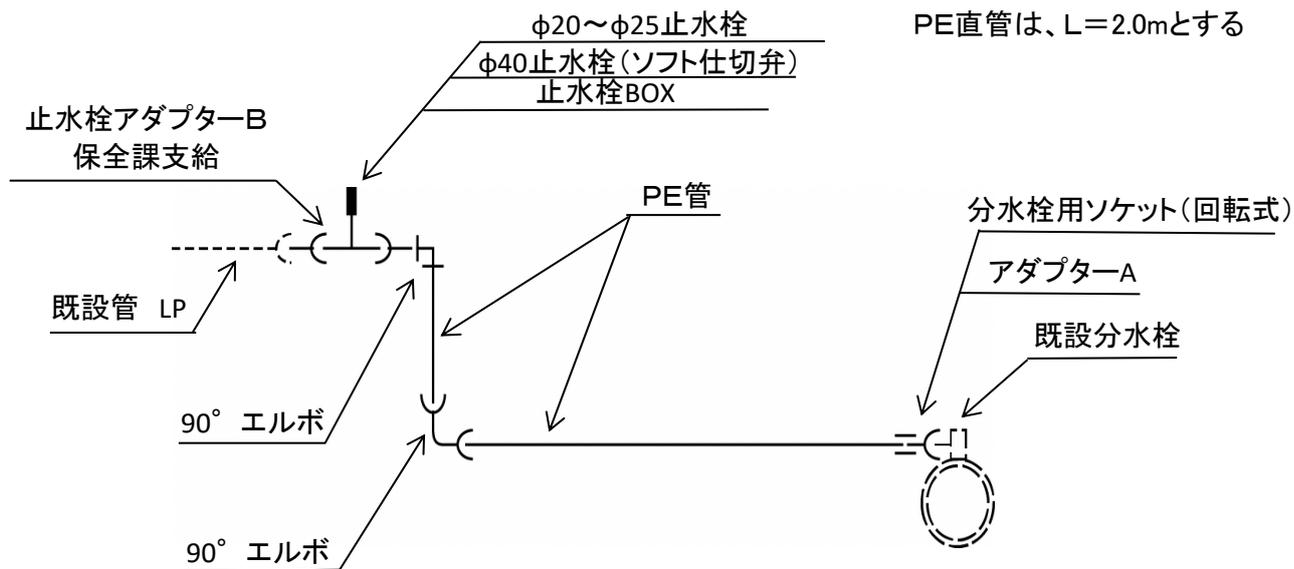

工 種	
30	給水管布設替工 (PE管) 既設分水栓～止水栓 Φ20
31	給水管布設替工 (PE管) 既設分水栓～止水栓 Φ25
32	給水管布設替工 (PE管) 既設分水栓～止水栓(ソフト仕切弁) Φ40

給水管布設工 (HIVP管) 止水栓～直結止水栓

1.2mからは、70～72.74を追加

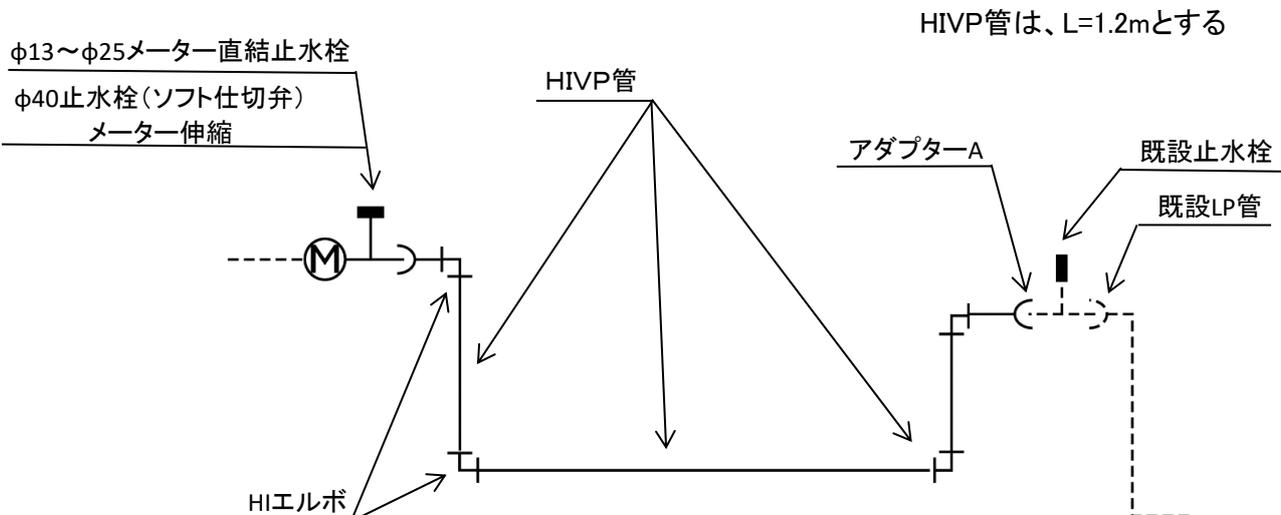


工 種	
33	給水管布設替工 (HIVP管) 既設止水栓～直結止水栓 Φ13
34	給水管布設替工 (HIVP管) 既設止水栓～直結止水栓 Φ20
35	給水管布設替工 (HIVP管) 既設止水栓～直結止水栓 Φ25
36	給水管布設替工 (HIVP管) 既設止水栓～止水栓(ソフト仕切弁)～メーター伸縮 Φ40

給水管布設工 (PE管) 止水栓～直結止水栓

1.2mからは、77～79を追加


PE管は、L=1.2mとする

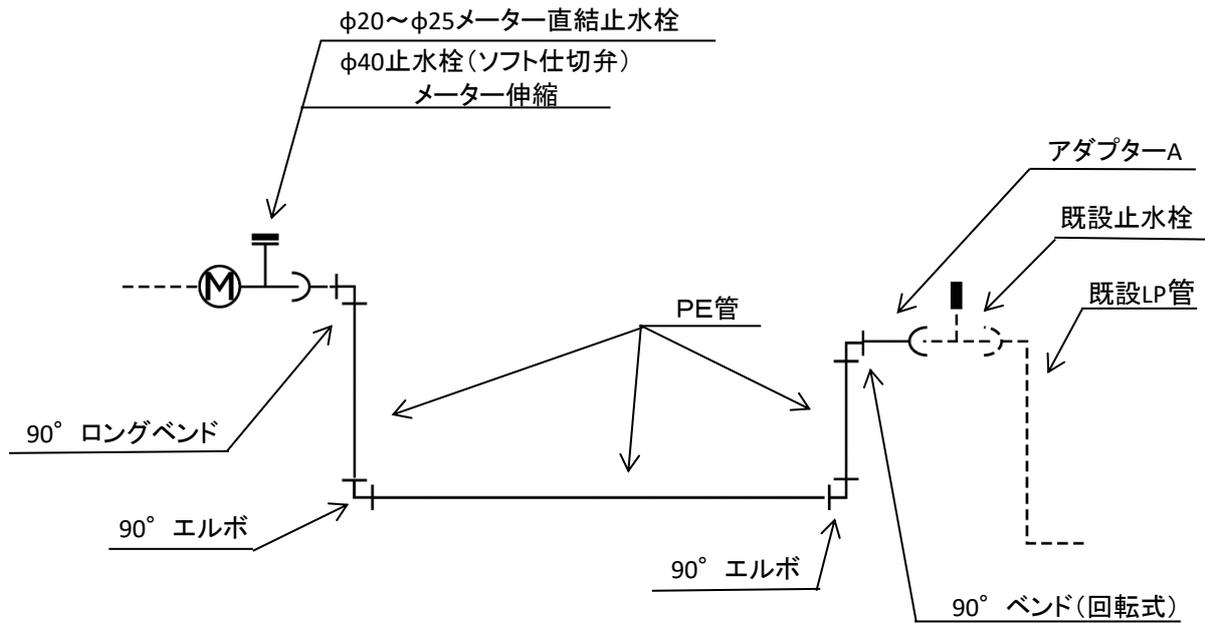

	工 種
37	給水管布設替工 (PE管) 既設止水栓～直結止水栓 Φ20
38	給水管布設替工 (PE管) 既設止水栓～直結止水栓 Φ25
39	給水管布設替工 (PE管) 既設止水栓～止水栓(ソフト仕切弁)～メーター伸縮 Φ40

給水管布設工(WVLP管) 止水栓～直結止水栓


HIVP1.6mからは、71.72.74、WVLP2.0mからは、84～86を追加

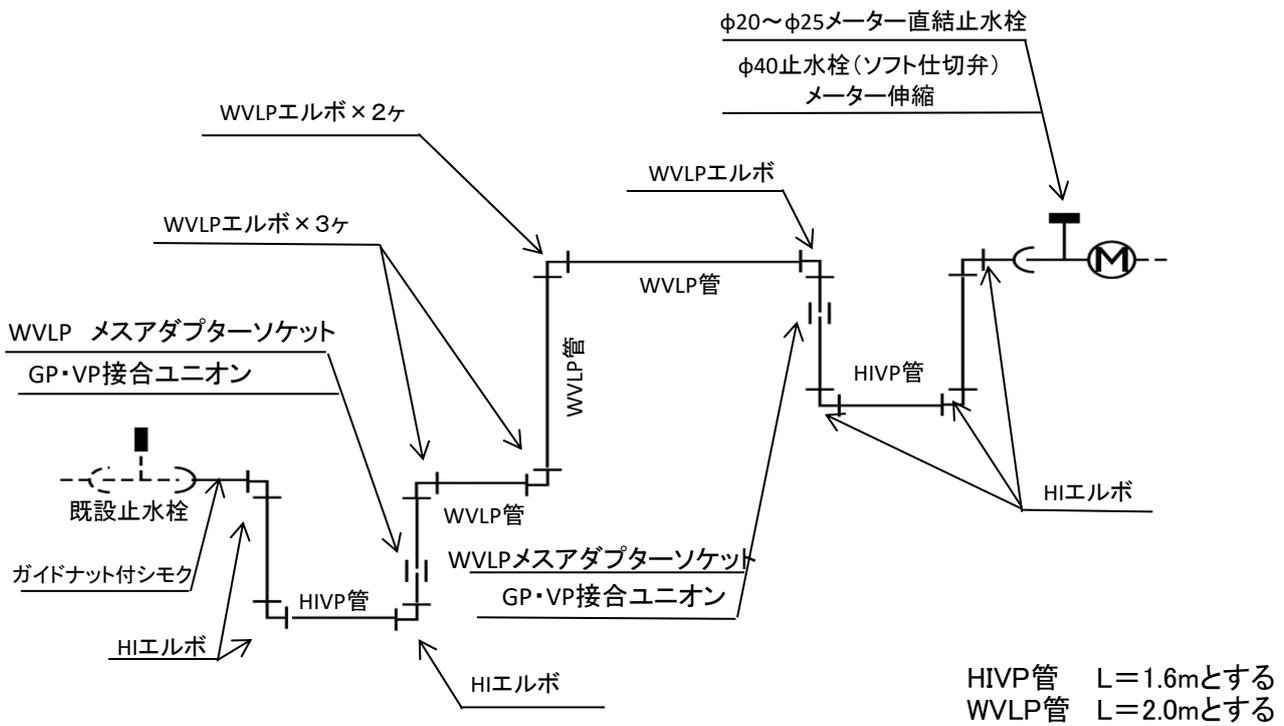

		工 種	
40	給水管布設替工(WVLP管)	既設止水栓～直結止水栓 Φ20	
41	給水管布設替工(WVLP管)	既設止水栓～直結止水栓 Φ25	
42	給水管布設替工(WVLP管)	既設止水栓～Φ40(ソフト仕切弁)～メーター伸縮	

給水管布設工(HIVP管) メーター二次側


0.4mからは、70～72.74を追加

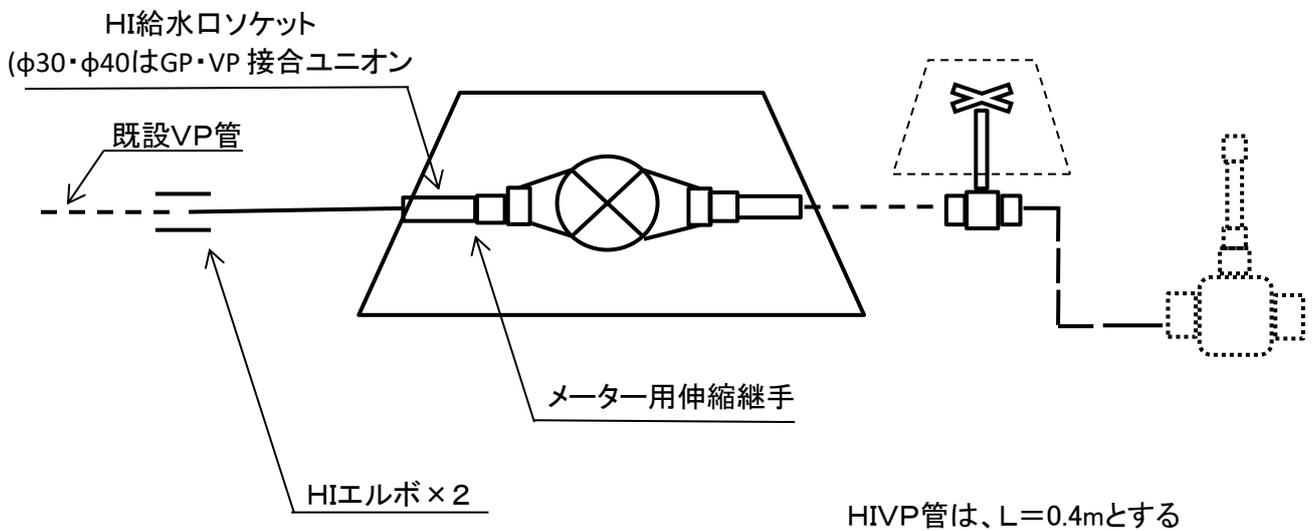

		工 種	
43	給水管布設替工(HIVP管)	メーター二次側 Φ13	
44	給水管布設替工(HIVP管)	メーター二次側 Φ20	
45	給水管布設替工(HIVP管)	メーター二次側 Φ25	
46	給水管布設替工(HIVP管)	メーター二次側 Φ40	

給水管一部入替工(HIVP管)
(既設LP鉛管)


1.0mからは、70~74を追加

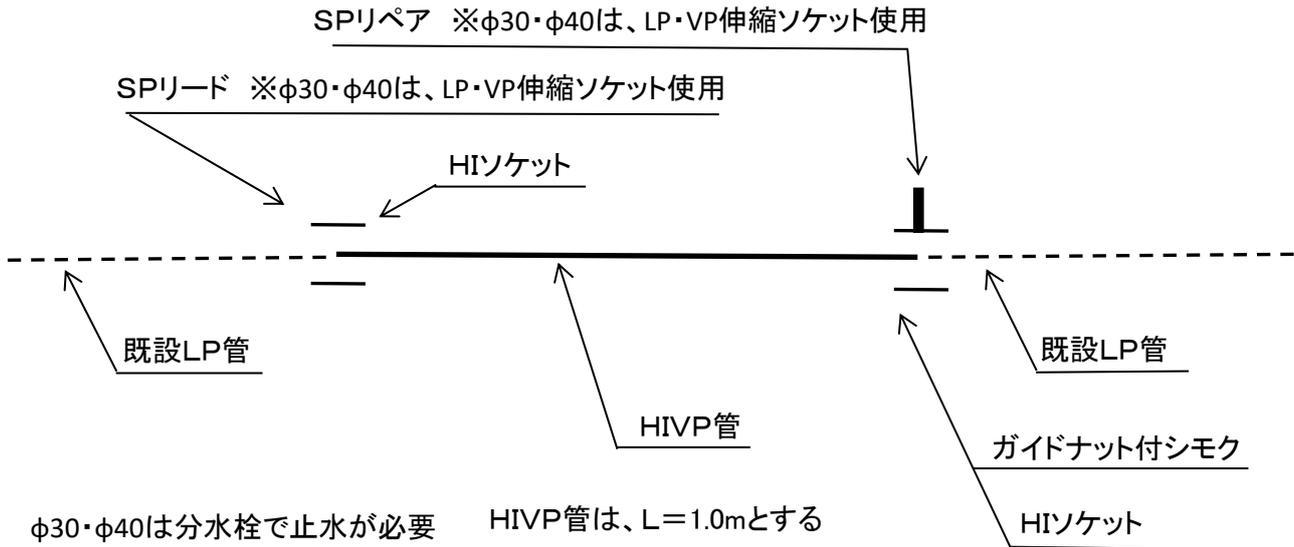

	工 種
47	給水管一部入替工(HIVP管) 既設LP管 φ13
48	給水管一部入替工(HIVP管) 既設LP管 φ20
49	給水管一部入替工(HIVP管) 既設LP管 φ25
50	給水管一部入替工(HIVP管) 既設LP管 φ30
51	給水管一部入替工(HIVP管) 既設LP管 φ40

給水管一部入替工(HIVP管)
(既設HIVP管)

1.0mからは、70~76を追加

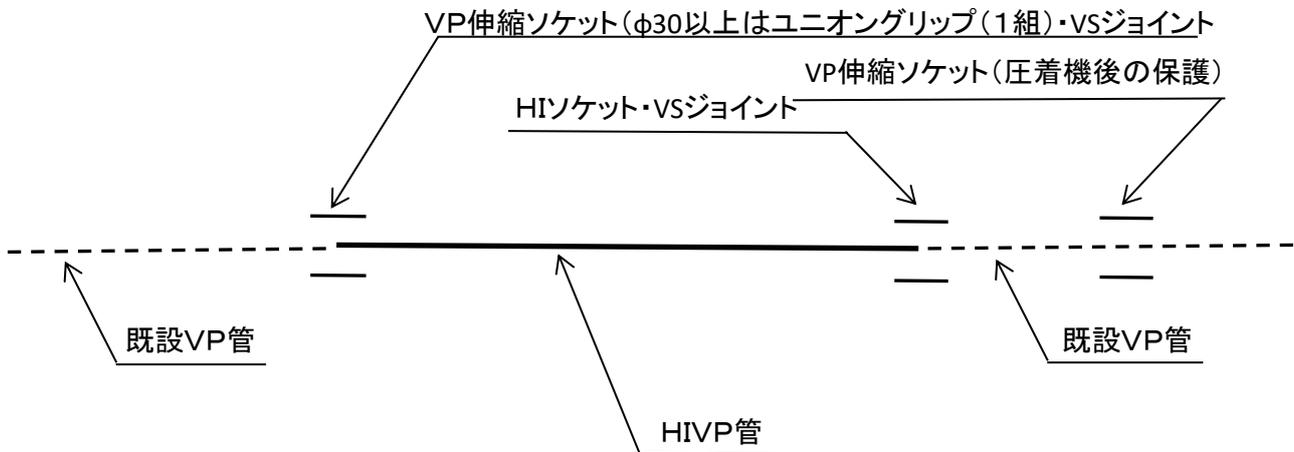


HIVP管は、L=1.0mとする

	工 種
52	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ13
53	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ20
54	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ25
55	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ30
56	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ40
57	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ40(VSジョイント)
58	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ50
59	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ50(VSジョイント)
60	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ75(VSジョイント)
61	給水管一部入替工(HIVP管) 既設HIVP φ75(VSジョイント)

給水管一部入替工(HIVP管) (既設VLP管)

1.0mからは、70～76を追加

GP・VP伸縮ソケット ※φ30以上はユニオングリップ(2組)・(VSジョイント)

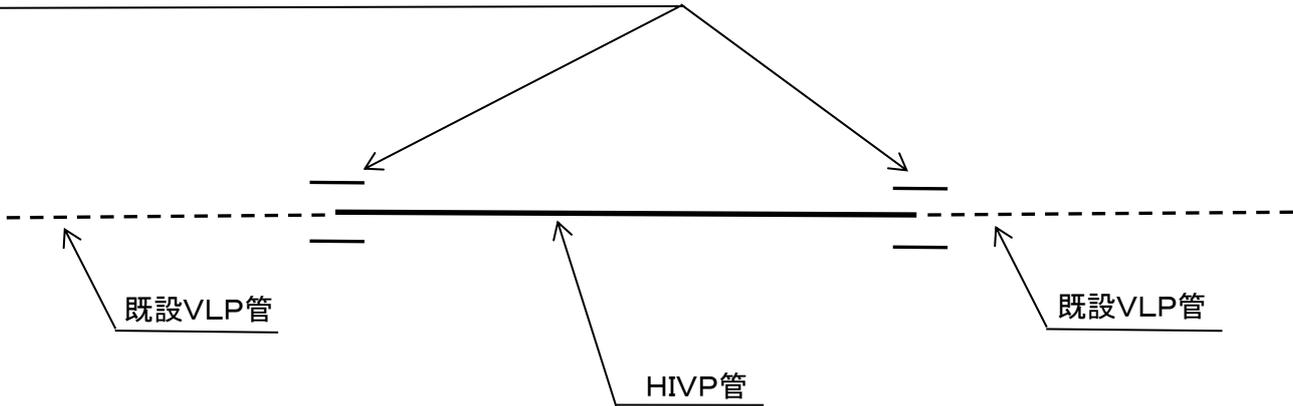


※ 止水栓1次側の修繕は、分水栓等で止水が必要

HIVP管は、L=1.0mとする


	工 種
62	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ13
63	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ20
64	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ25
65	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ30
66	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ40
67	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ40(VSジョイント)
68	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ50
69	給水管一部入替工(HIVP管) 既設VLP Φ50(VSジョイント)

HIVP管布設工

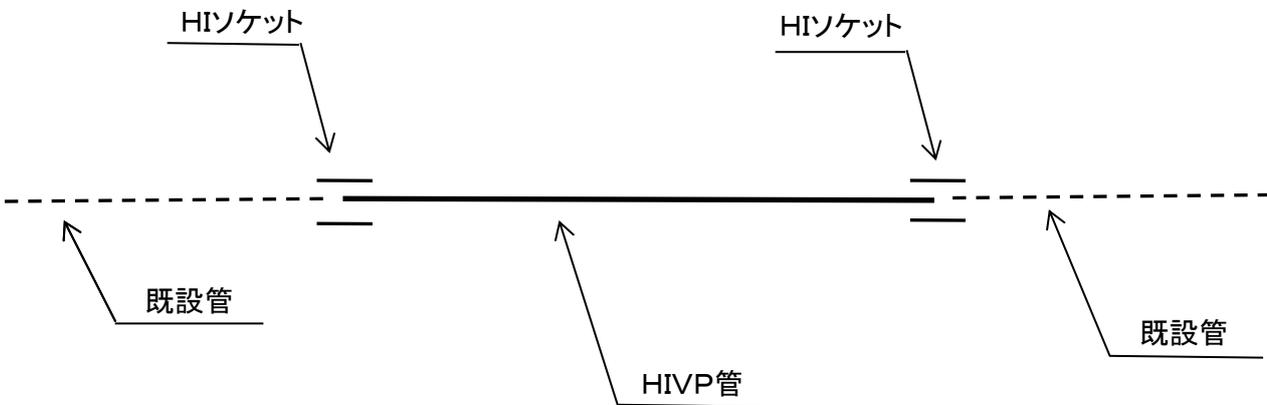


	工 種
70	HIVP管布設工 Φ13
71	HIVP管布設工 Φ20
72	HIVP管布設工 Φ25
73	HIVP管布設工 Φ30
74	HIVP管布設工 Φ40
75	HIVP管布設工 Φ50
76	HIVP管布設工 Φ75

PE管布設工

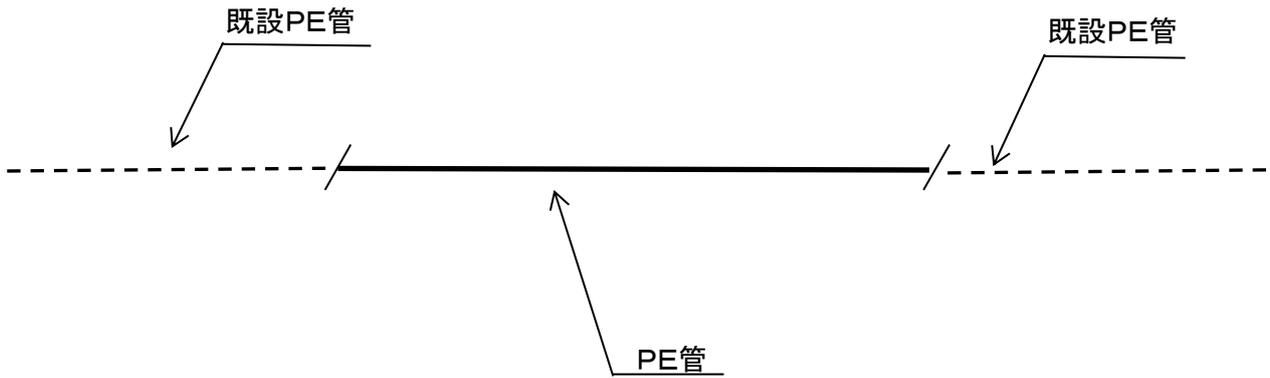


工 種		
77	PE管布設工	Φ20
78	PE管布設工	Φ25
79	PE管布設工	Φ40
80	PE管布設工	Φ50
81	PE管布設工	Φ75
82	PE管布設工	Φ100
83	PE管布設工	Φ150

WVLP管布設工

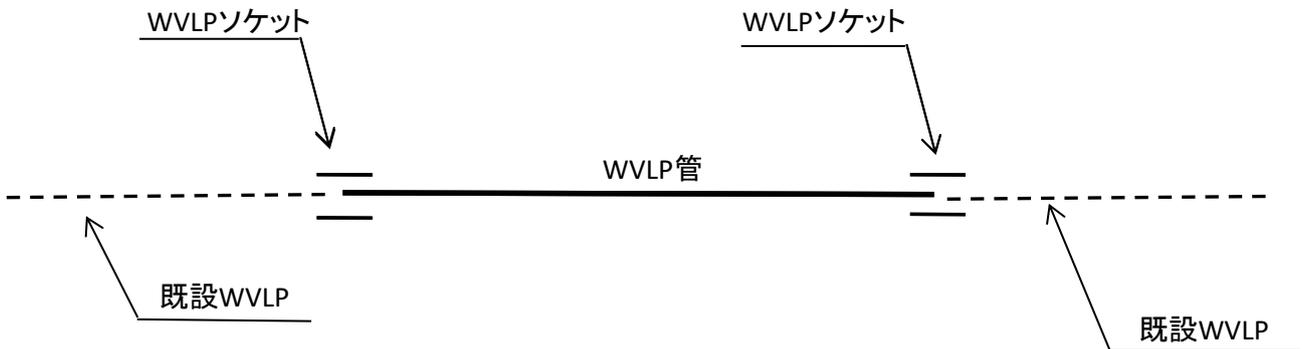

工 種		
84	WVLP管布設工	Φ20
85	WVLP管布設工	Φ25
86	WVLP管布設工	Φ40


HIVPキャップ取付工

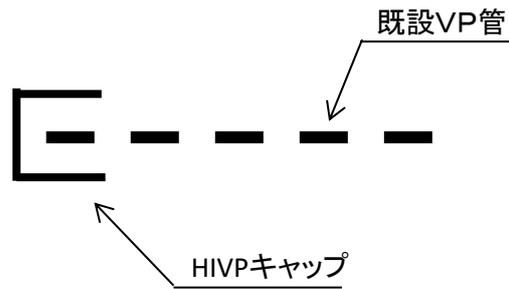

		工 種
87	HIVPキャップ取付工	Φ 13
88	HIVPキャップ取付工	Φ 20
89	HIVPキャップ取付工	Φ 25
90	HIVPキャップ取付工	Φ 40
91	HIVPキャップ取付工	Φ 50
92	HIVPキャップ取付工	Φ 75

補修用クランプ取付工


材料支給

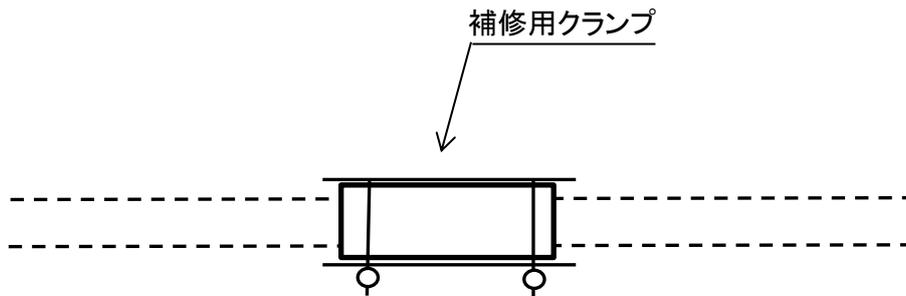

		工 種
93	補修用クランプ取付工	Φ 13
94	補修用クランプ取付工	Φ 20
95	補修用クランプ取付工	Φ 25
96	補修用クランプ取付工	Φ 30
97	補修用クランプ取付工	Φ 40
98	補修用クランプ取付工	Φ 50
99	補修用クランプ取付工	Φ 75
100	補修用クランプ取付工	Φ 100
101	補修用クランプ取付工	Φ 150
102	補修用クランプ取付工	Φ 200
103	補修用クランプ取付工	Φ 250
104	補修用クランプ取付工	Φ 300

HIVPソケット用袋ジョイント取付工


材料支給

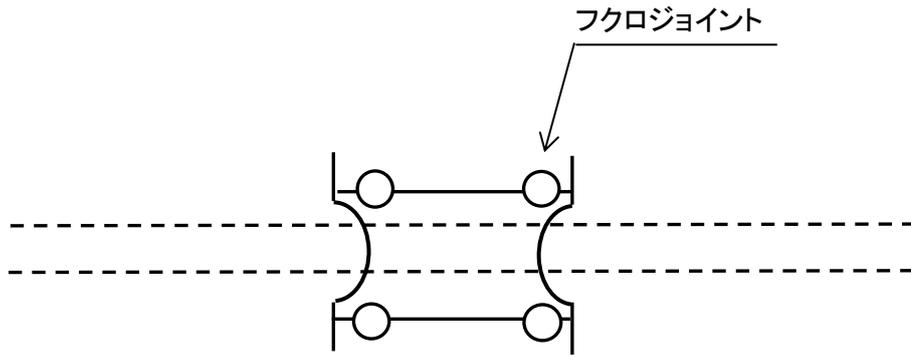

	工 種	
105	HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ40
106	HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ50
107	HIVPソケット用袋ジョイント取付工	Φ75

HIVPエルボ用袋ジョイント取付工


材料支給

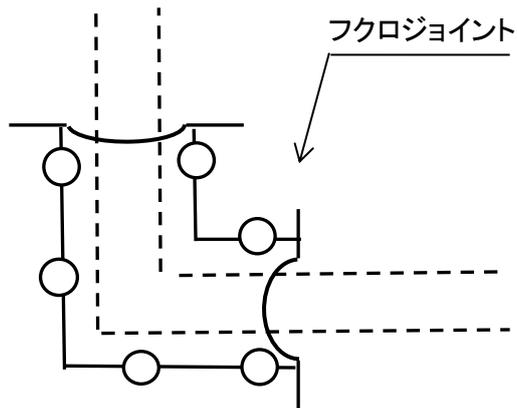

	工 種	
108	HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ40
109	HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ50
110	HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	Φ75

HIVPチーズ用袋ジョイント取付工


材料支給

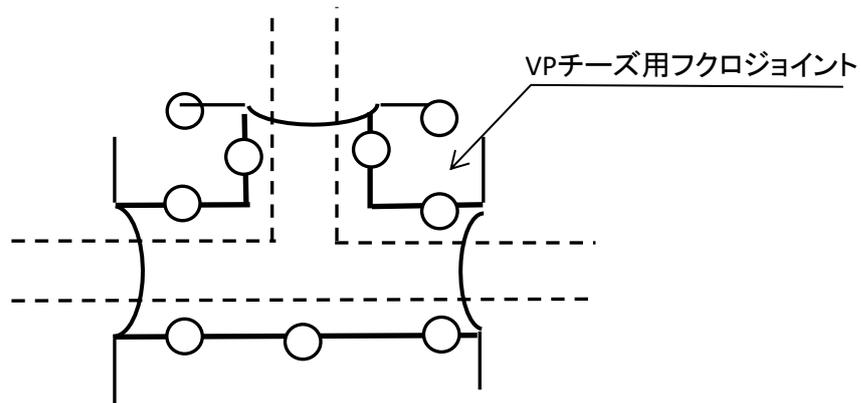

		工	種
111	HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ40 × φ40	
112	HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ50 × φ50	
113	HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ75 × φ50	
114	HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	Φ75 × φ75	


鋳鉄用袋ジョイント取付工

材料支給

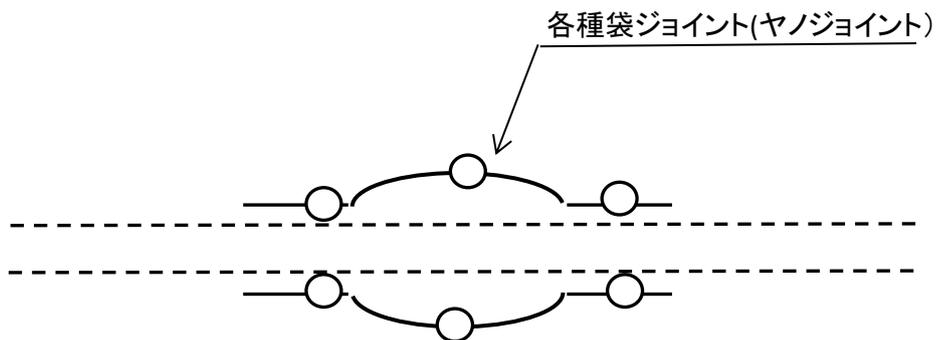


		工	種
115	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ75	
116	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ100	
117	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ150	
118	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ200	
119	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ250	
120	鋳鉄用袋ジョイント取付工	Φ300	

VCジョイント取付工

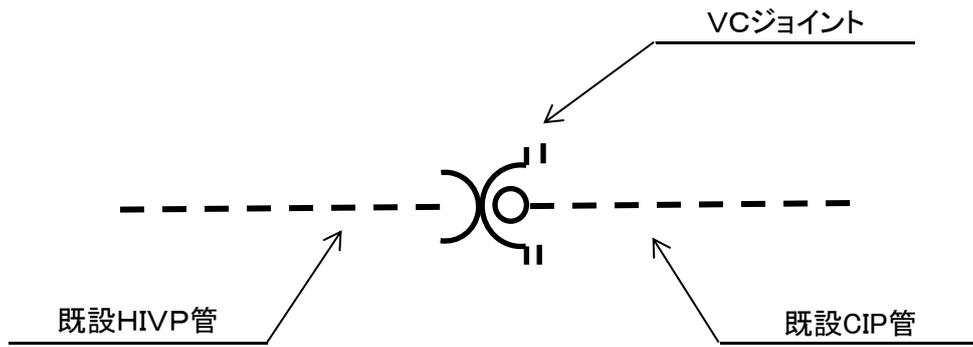


	工 種
121	VCジョイント取付工 Φ75

VC短管1号取付工

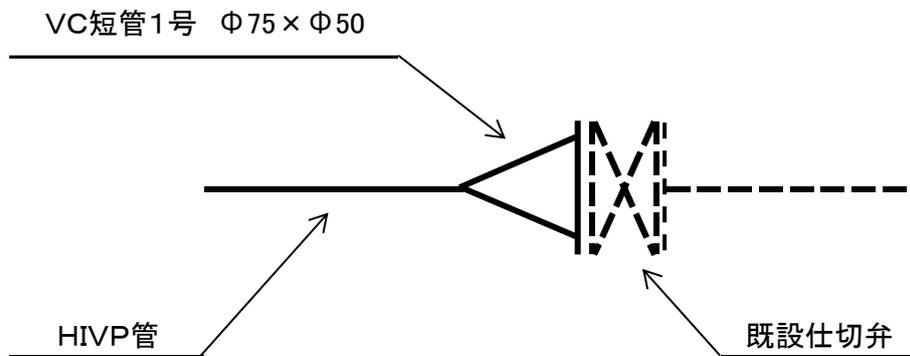


	工 種
122	VC短管1号取付工 Φ75×Φ50

サドル分水栓取付・穿孔工
(本管口径 $\phi 50\sim 300$)

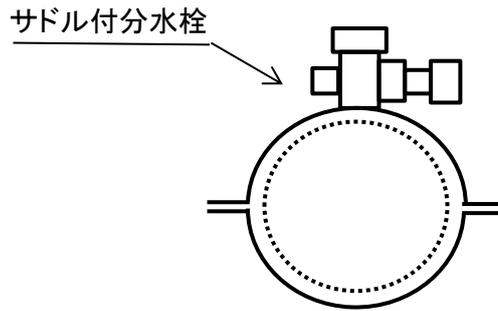


	工 種	
123	サドル付分水栓取付工	VP $\phi 40 \times \phi 20$
124.125	サドル付分水栓取付工	VP $\phi 50 \times \phi 20\sim \phi 25$
126.127.128	サドル付分水栓取付工	VP $\phi 75 \times \phi 20\sim \phi 40$
129.130.131.132	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 75 \times \phi 20\sim \phi 40$
133.134.135.136	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 100 \times \phi 20\sim \phi 40$
137.138.139.140	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 150 \times \phi 20\sim \phi 40$
141.142.143.144	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 200 \times \phi 20\sim \phi 40$
145.146.147.148	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 250 \times \phi 20\sim \phi 40$
149.150.151.152	サドル付分水栓取付工	CIP $\phi 300 \times \phi 20\sim \phi 40$

分水詰まり穿孔工

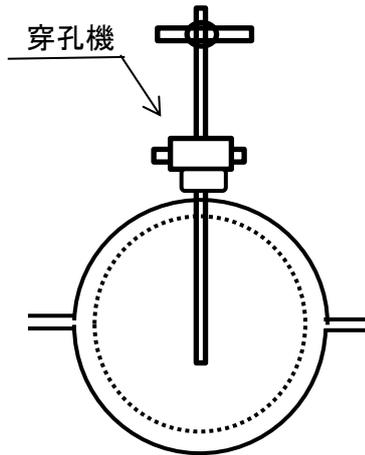

	工 種	
153	分水詰まり穿孔工	$\phi 13$
154	分水詰まり穿孔工	$\phi 20$
155	分水詰まり穿孔工	$\phi 25$
156	分水詰まり穿孔工	$\phi 30$
157	分水詰まり穿孔工	$\phi 40$


分水栓撤去工

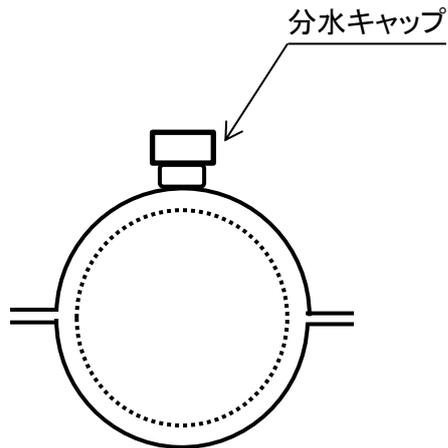

									工 種
158	分水栓撤去工	Φ13							
159	分水栓撤去工	Φ20							
160	分水栓撤去工	Φ25							
161	分水栓撤去工	Φ30							
162	分水栓撤去工	Φ40							

鋳鉄管漏水修繕工(直管部)


残管については春日事務所処分とする

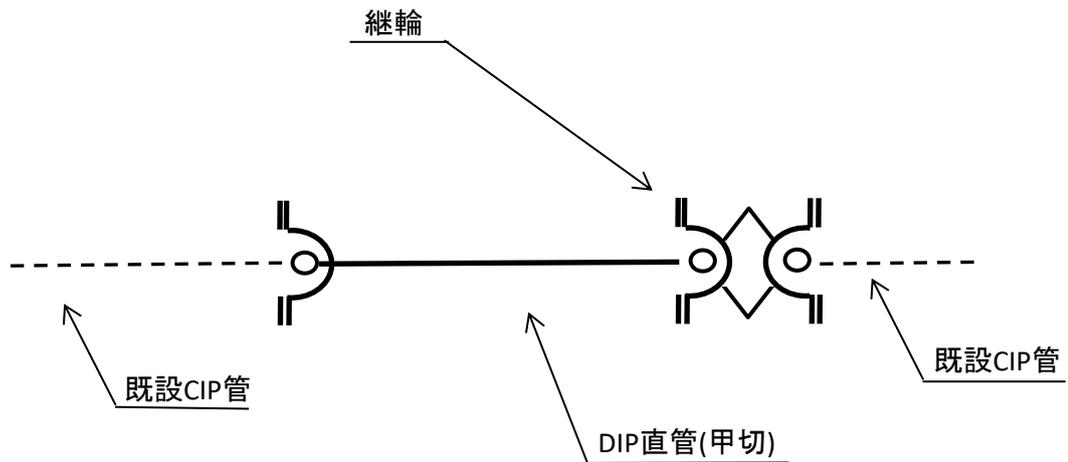

甲切管は、L=2.0mとする


									工 種
163	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ75							
164	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ100							
165	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ150							
166	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ200							
167	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ250							
168	鋳鉄管漏水修繕工(直管部)	Φ300							

鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)

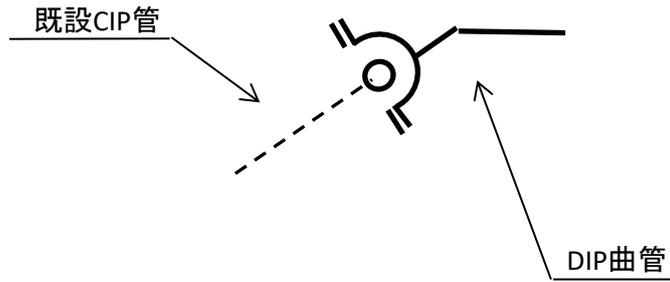

		工 種			
169.170.171.172	鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)	Φ75	11°	22°	45° 90°
173.174.175.176	鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)	Φ100	11°	22°	45° 90°
177.178.179.180	鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)	Φ150	11°	22°	45° 90°
181.182.183.184	鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)	Φ200	11°	22°	45° 90°
185.186.187.188	鑄鉄管漏水修繕工(曲管部)	Φ250	11°	22°	45° 90°


鑄鉄管漏水修繕工(フランジ部)

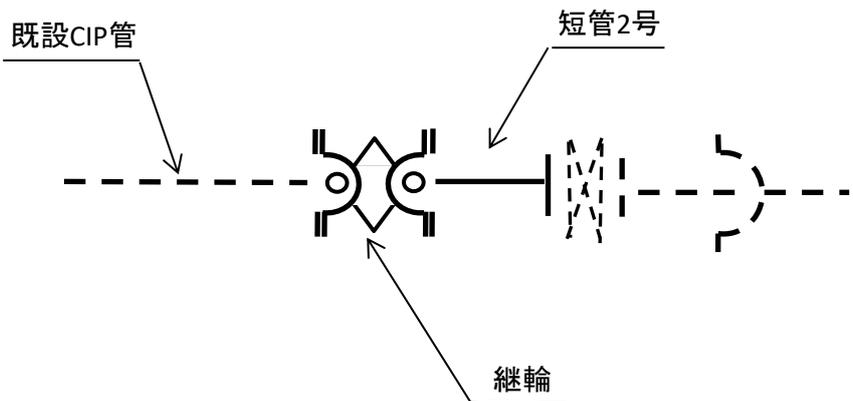

		工 種	
189	鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ75	
190	鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ100	
191	鑄鉄管漏水修繕工(フランジ)	Φ150	

不断水T字管設置工


不断水T字管

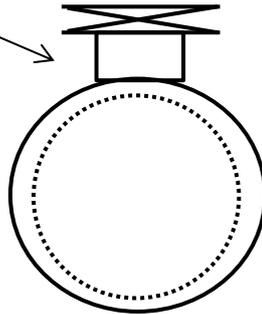

	工 種	
192	不断水T字管設置工	Φ 75
193	不断水T字管設置工	Φ 100
194	不断水T字管設置工	Φ 150


不断水簡易仕切弁設置工

不断水簡易仕切弁

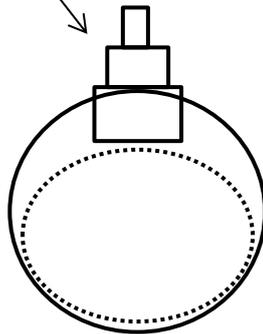


	工 種	
195	不断水簡易仕切弁設置工	Φ 75
196	不断水簡易仕切弁設置工	Φ 100
197	不断水簡易仕切弁設置工	Φ 150

フランジ蓋取付工

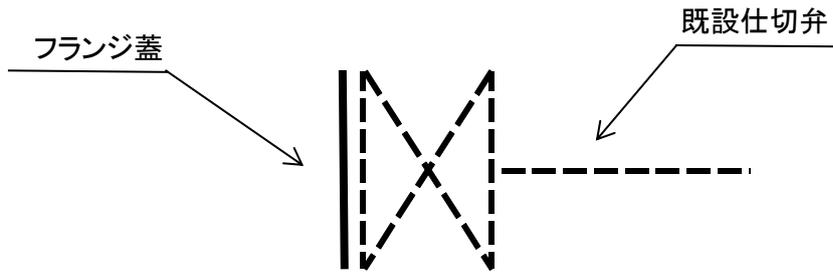


	工 種	
198	フランジ蓋取付工	Φ 75
199	フランジ蓋取付工	Φ 100
200	フランジ蓋取付工	Φ 150

メカ栓取付工

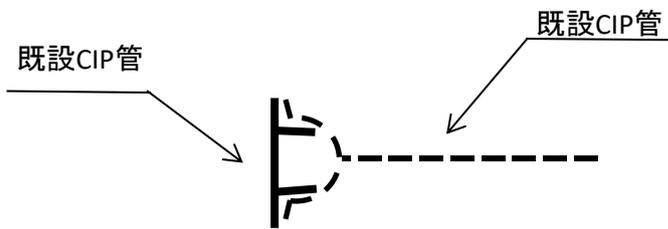


	工 種	
201	メカ栓取付工	Φ 75
202	メカ栓取付工	Φ 100
203	メカ栓取付工	Φ 150

漏水防止金具取付工(印籠継手用)

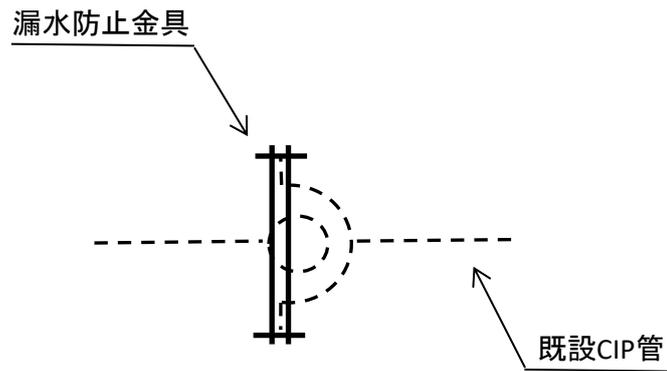


	工 種
204	漏水防止金具取付工 Φ75
205	漏水防止金具取付工 Φ100
206	漏水防止金具取付工 Φ150
207	漏水防止金具取付工 Φ200
208	漏水防止金具取付工 Φ250
209	漏水防止金具取付工 Φ300

仕切弁取替工

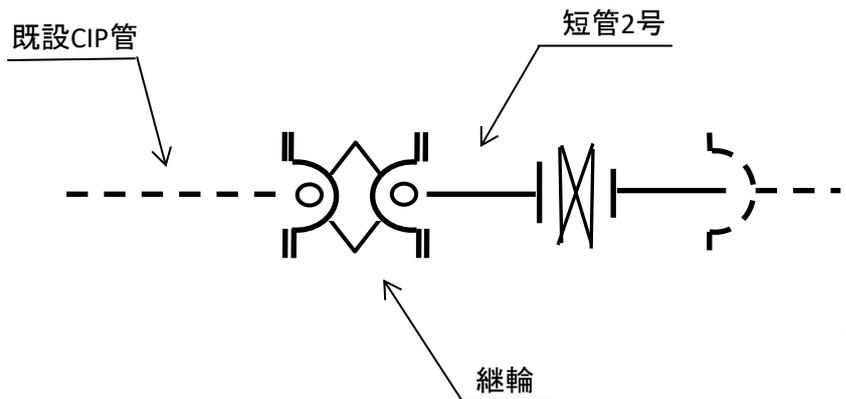


	工 種
210	仕切弁取替工 Φ75
211	仕切弁取替工 Φ100
212	仕切弁取替工 Φ150

消火栓取替工

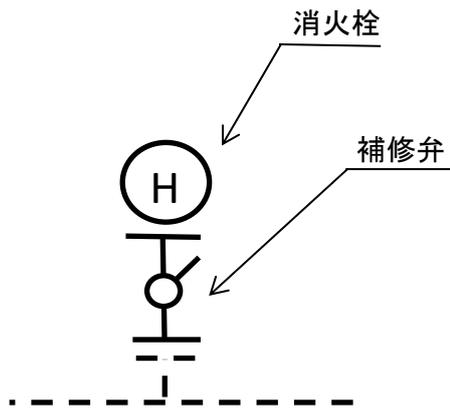


	工 種
213	消火栓取替工 Φ75(補修弁あり)
214	消火栓取替工 Φ75(補修弁なし)

止水栓ボックス取替工

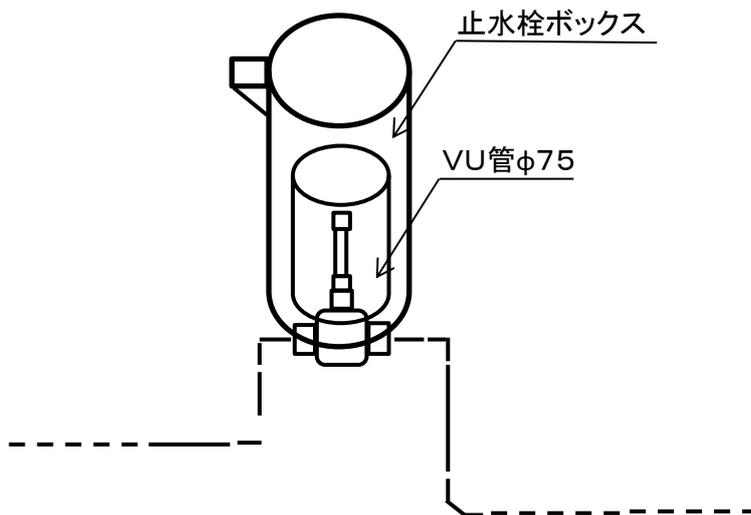

	工 種
215	止水栓ボックス取替工


量水器ボックス取替工

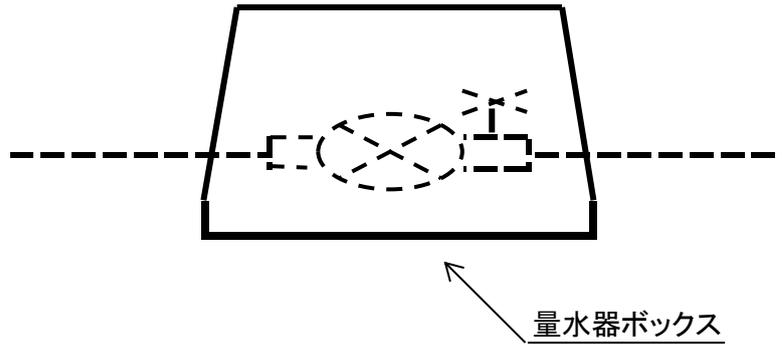

	工 種
216	量水器ボックス取替工 Φ13
217	量水器ボックス取替工 Φ20
218	量水器ボックス取替工 Φ25
219	量水器ボックス取替工 Φ40

仕切弁ボックス高さ調整工


材料支給

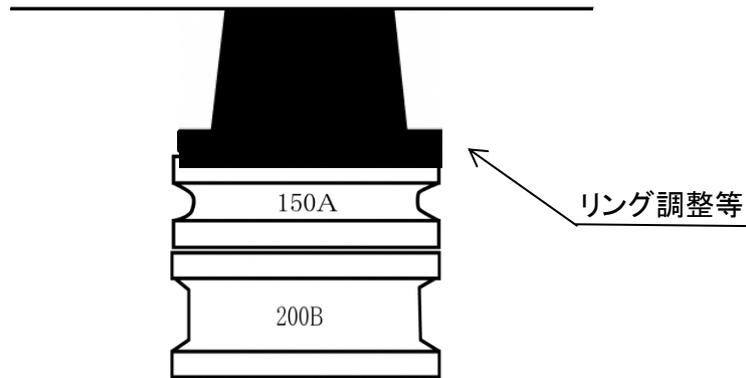

	工 種
220	仕切弁ボックス高さ調整工 1号
221	仕切弁ボックス高さ調整工 2号


消火栓ボックス高さ調整工

材料支給

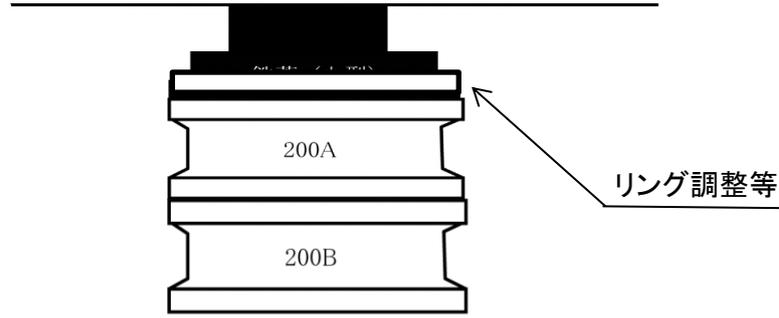


		工 種
222	消火栓ボックス高さ調整工	角型
223	消火栓ボックス高さ調整工	丸型

仕切弁ボックス取替工(1号)

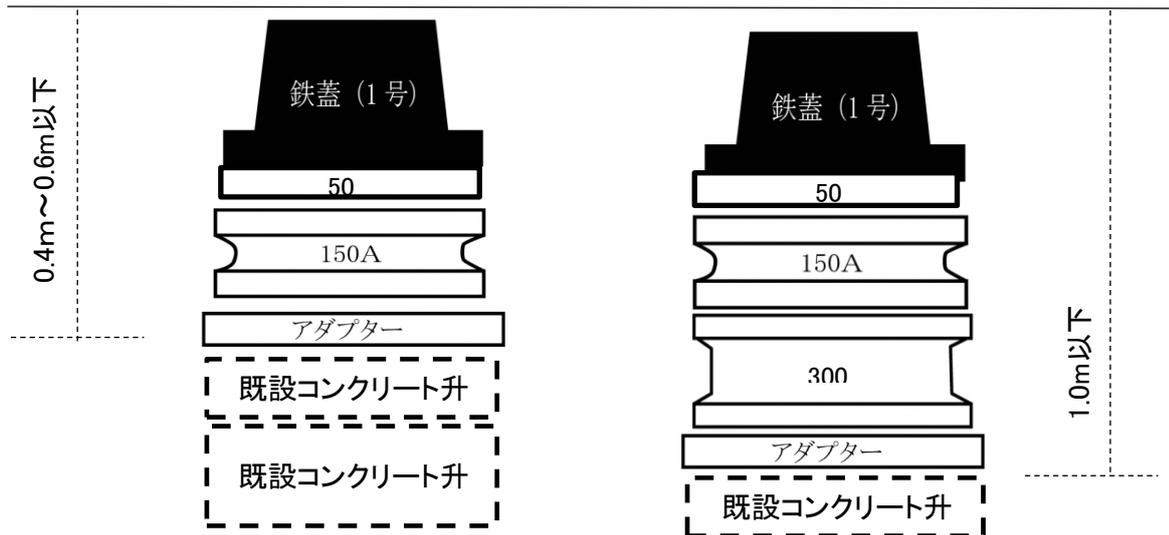


		工 種
224	仕切弁ボックス取替工(1号)	H=0.4m以下
225	仕切弁ボックス取替工(1号)	H=0.6m以下
226	仕切弁ボックス取替工(1号)	H=1.0m以下

仕切弁ボックス取替工(2号)

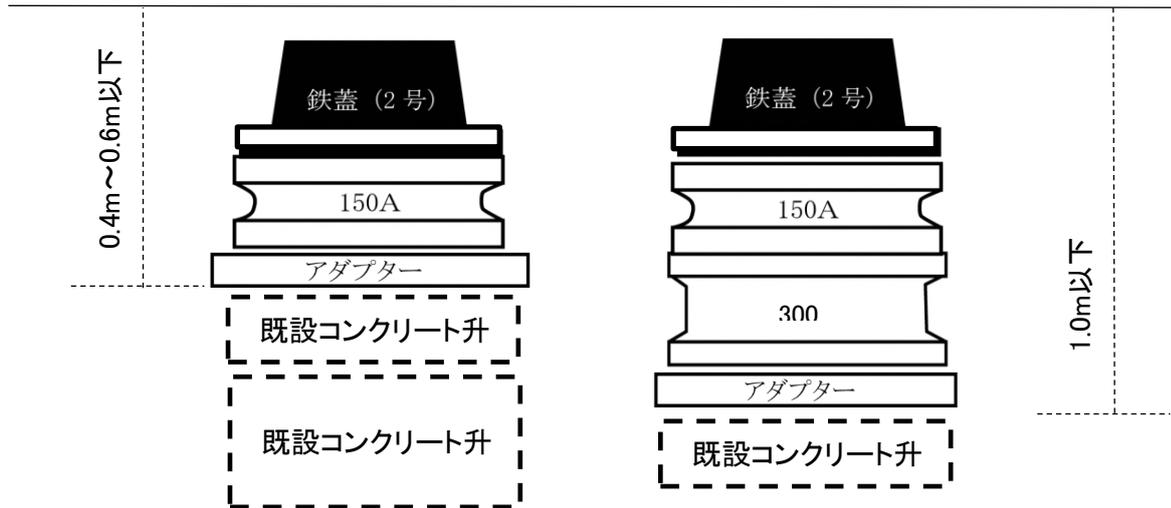


	工 種
227	仕切弁ボックス取替工(2号) H=0.4m以下
228	仕切弁ボックス取替工(2号) H=0.6m以下
229	仕切弁ボックス取替工(2号) H=1.0m以下

消火栓ボックス取替工(角型)

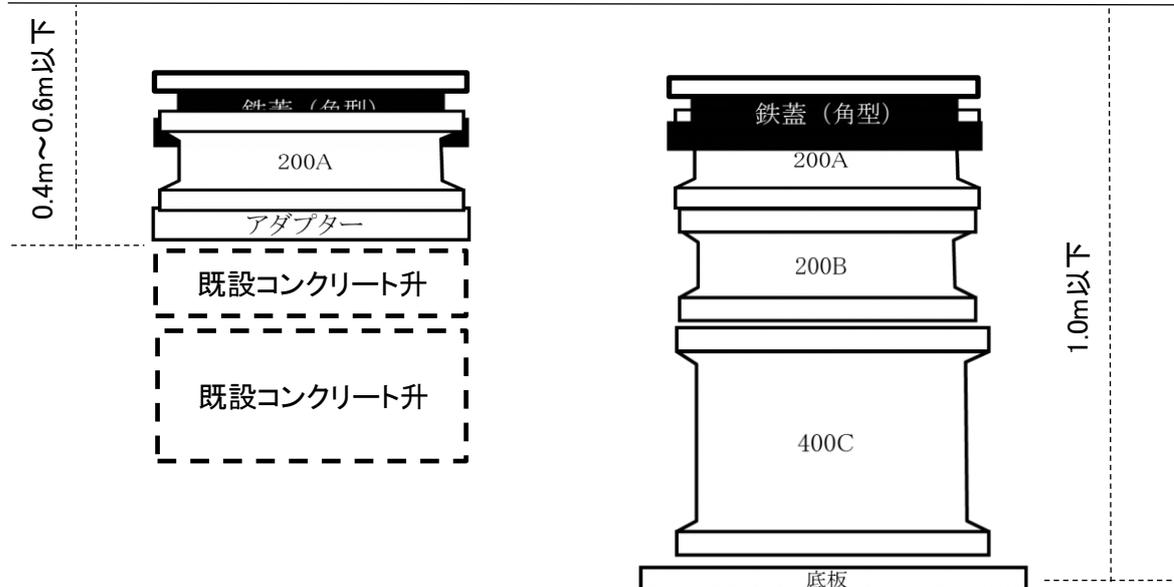

	工 種
230	消火栓ボックス取替工(角型) H=0.4m以下
231	消火栓ボックス取替工(角型) H=0.6m以下
232	消火栓ボックス取替工(角型) H=1.0m以下


消火栓ボックス取替工(丸型)

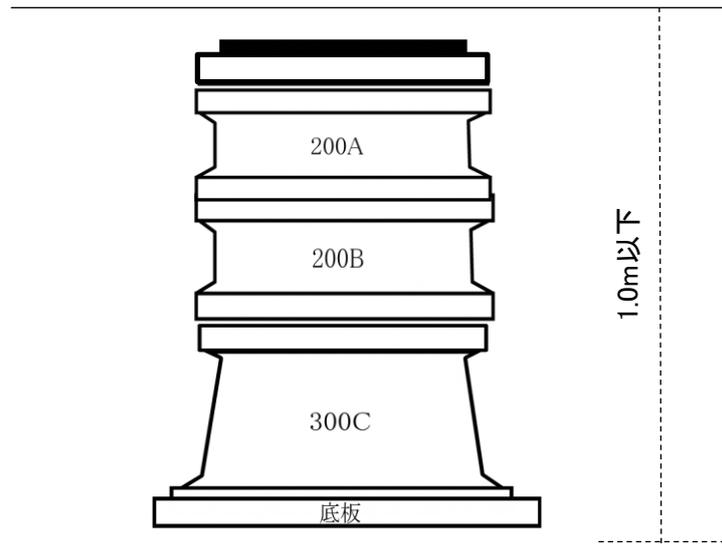

	工 種
233	消火栓ボックス取替工(丸型) H=0.6m以下
234	消火栓ボックス取替工(丸型) H=1.0m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As5cm) (機械施工)既設As5cm


市1号工他

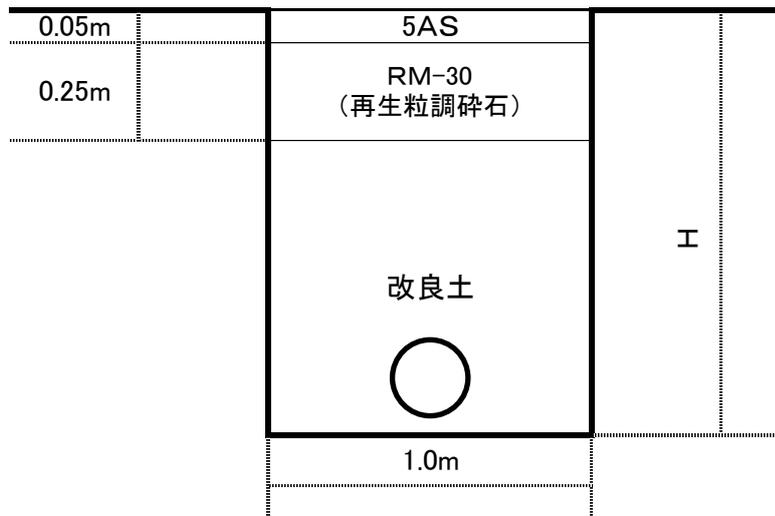

	工 種
235	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.6m以下
236	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.8m以下
237	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.0m以下
238	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.2m以下
239	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.4m以下
240	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m未満 (土留工あり)
241	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
(機械施工) 既設As10cm


市2号工他

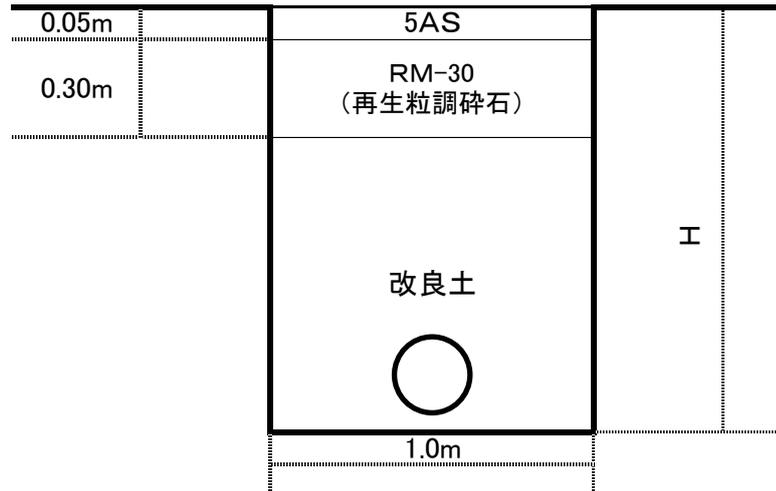

	工 種	
242	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.6m以下
243	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.8m以下
244	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.0m以下
245	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.2m以下
246	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以下
247	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.8m未満 (土留工あり)
248	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.8m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As10cm)
(機械施工) 既設As10cm


市3号工他

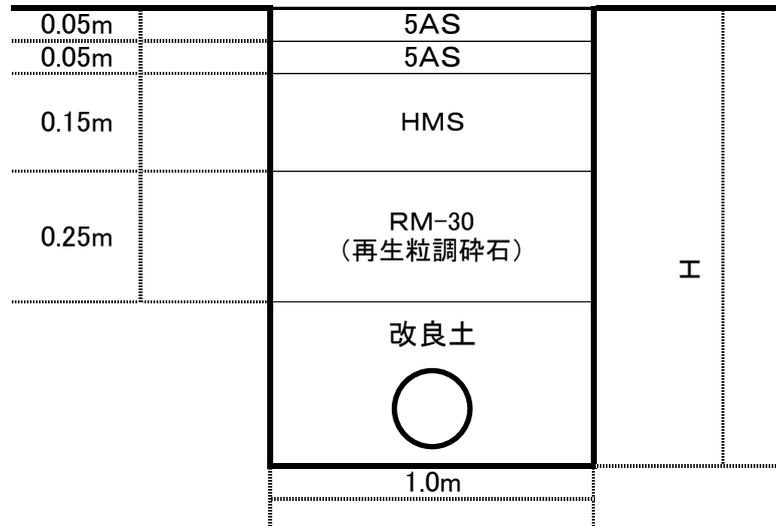

	工 種	
249	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.6m以下
250	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=0.8m以下
251	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.0m以下
252	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.2m以下
253	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.4m以下
254	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.8m未満 (土留工あり)
255	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工)	H=1.8m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工(As10cm)
(機械施工)既設As15cm


市8号工・府C交通他

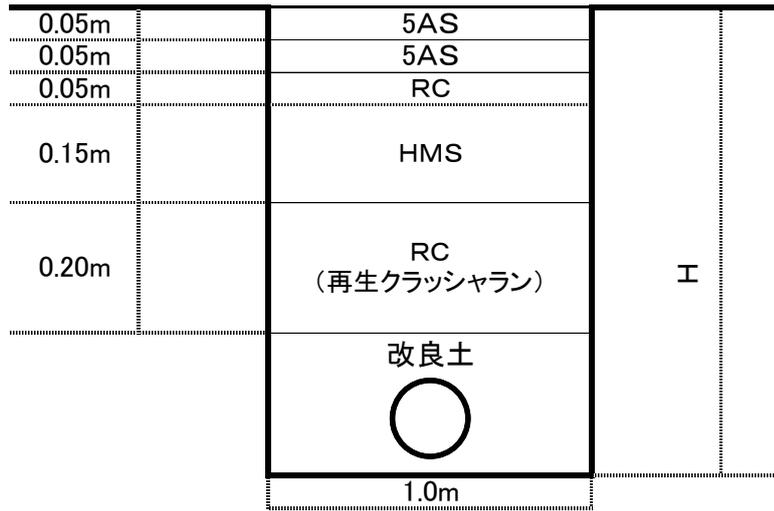

工 種	
256	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.6m以下
257	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.8m以下
258	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.0m以下
259	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.2m以下
260	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.4m以下
261	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m未満 (土留工あり)
262	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工(As15cm)
(機械施工)既設As15cm

市8号工・府C交通他

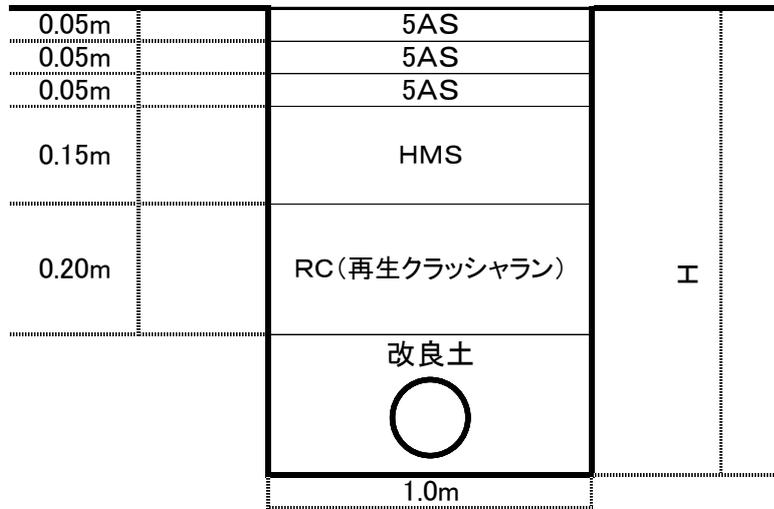

工 種	
263	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.6m以下
264	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=0.8m以下
265	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.0m以下
266	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.2m以下
267	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.4m以下
268	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m未満 (土留工あり)
269	掘削・埋戻し・仮復旧工(機械施工) H=1.8m以上 (土留工あり)

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
 (人力施工) 既設As5cm


市1号工他



工 種	
270	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.3以下
271	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.6以下
272	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.8以下

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
 (人力施工) 既設As10cm


市2号工他

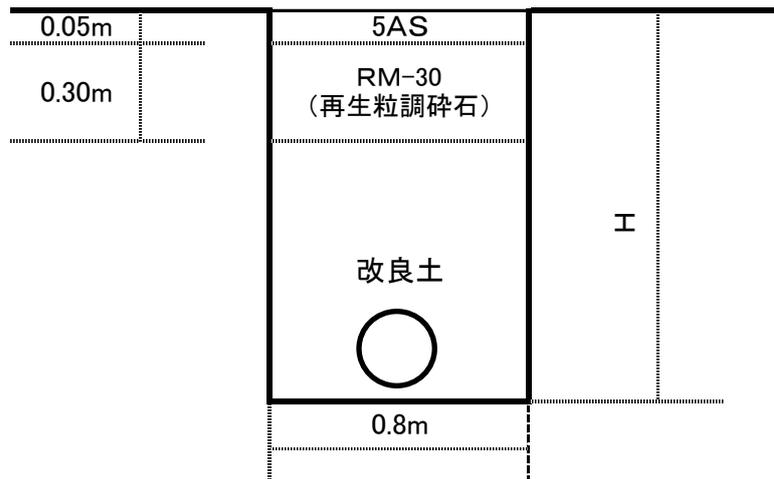

工 種	
273	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.3m以下
274	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.6m以下
275	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As10cm)
(人力施工)既設As10cm


市2号工他

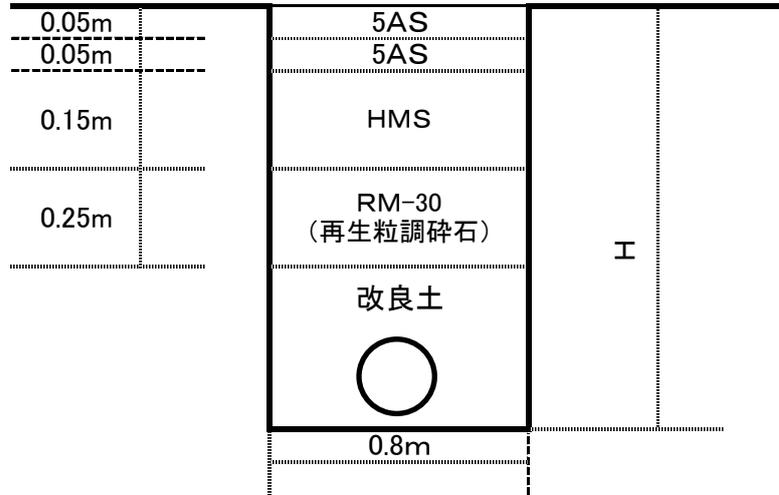

工 種	
276	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.3m以下
277	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.6m以下
278	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(As10cm)
(人力施工)既設As15cm


市8号工・府C交通他

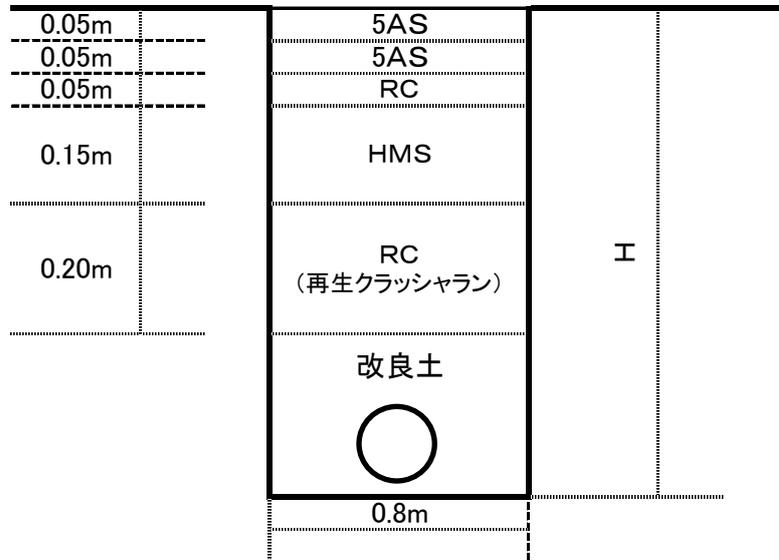

工 種	
279	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.3m以下
280	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.6m以下
281	掘削・埋戻し・仮復旧工(人力施工) H=0.8m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
止水栓 (人力施工) 既設As5cm


市1号工他

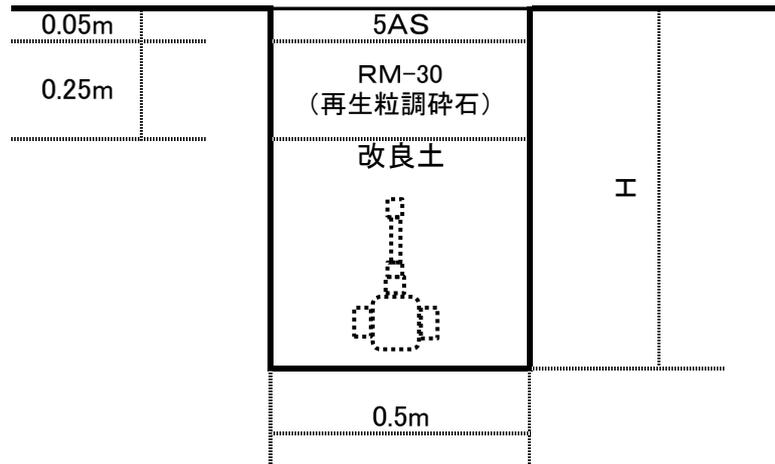

工 種	
282	掘削・埋戻し・仮復旧工 止水栓 (人力施工) H=0.5m以下


掘削・埋戻し・仮復旧工 (As5cm)
止水栓 (人力施工) 既設As10cm

市2号工他

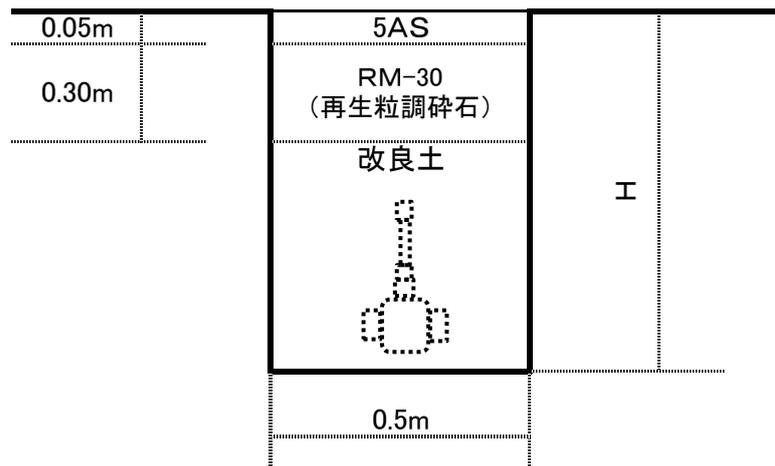

工 種	
283	掘削・埋戻し・仮復旧工 止水栓 (人力施工) H=0.5m以下

掘削・埋戻し・仮復旧工(モルタル2cm)
メーター周り(人力施工)

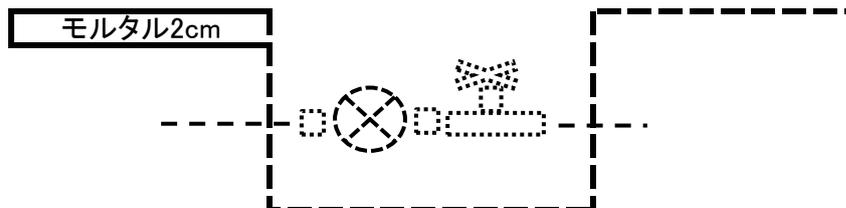

工 種	
284	掘削・埋戻し・仮復旧工(モルタル2cm)メーター周り(人力施工)

交通誘導警備員 A

工 種	
285	交通誘導警備員 A


交通誘導業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員。

交通誘導警備員 B

工 種	
286	交通誘導警備員 B


交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの。

メカ栓取付工(継輪)(帽)

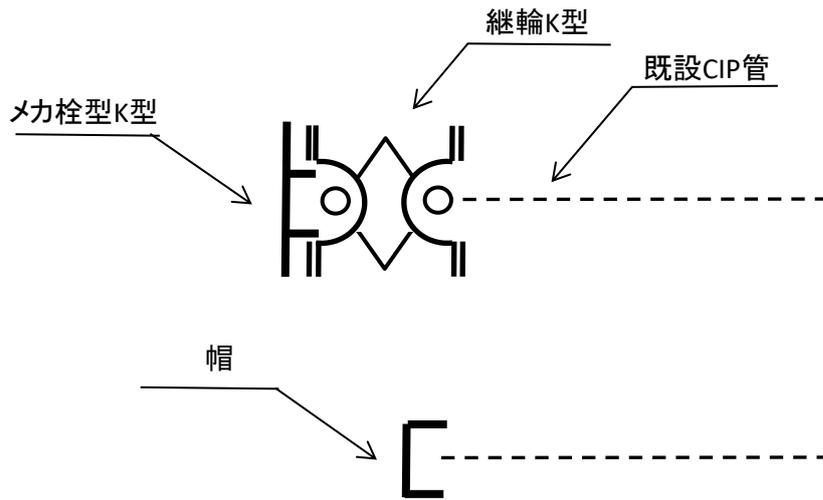

工 種	
287	メカ栓取付工 Φ75 帽
288	メカ栓取付工 Φ100 帽
289	メカ栓取付工 Φ150 帽
290	メカ栓取付工 Φ200 帽
291	メカ栓取付工 Φ250 継輪 栓
292	メカ栓取付工 Φ300 帽

凍結工法

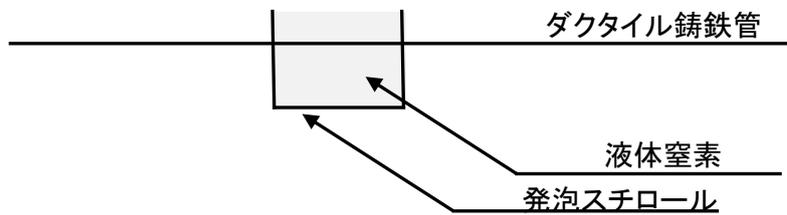

工 種	
293	凍結工法 Φ75
294	凍結工法 Φ100
295	凍結工法 Φ150